

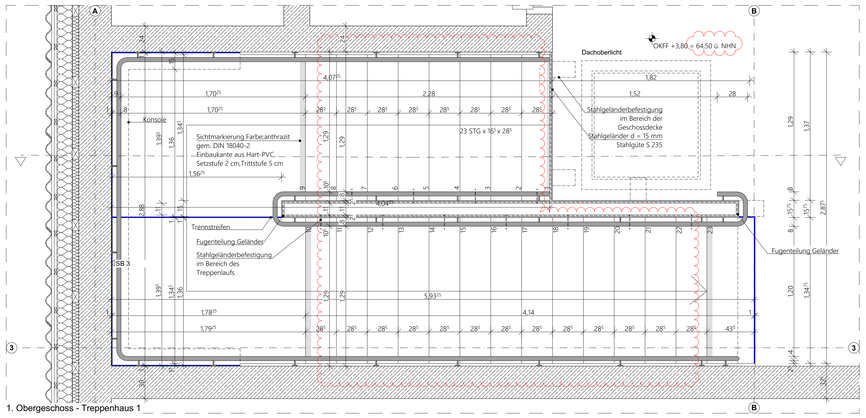



1. Obergeschoss - Treppenhaus 1

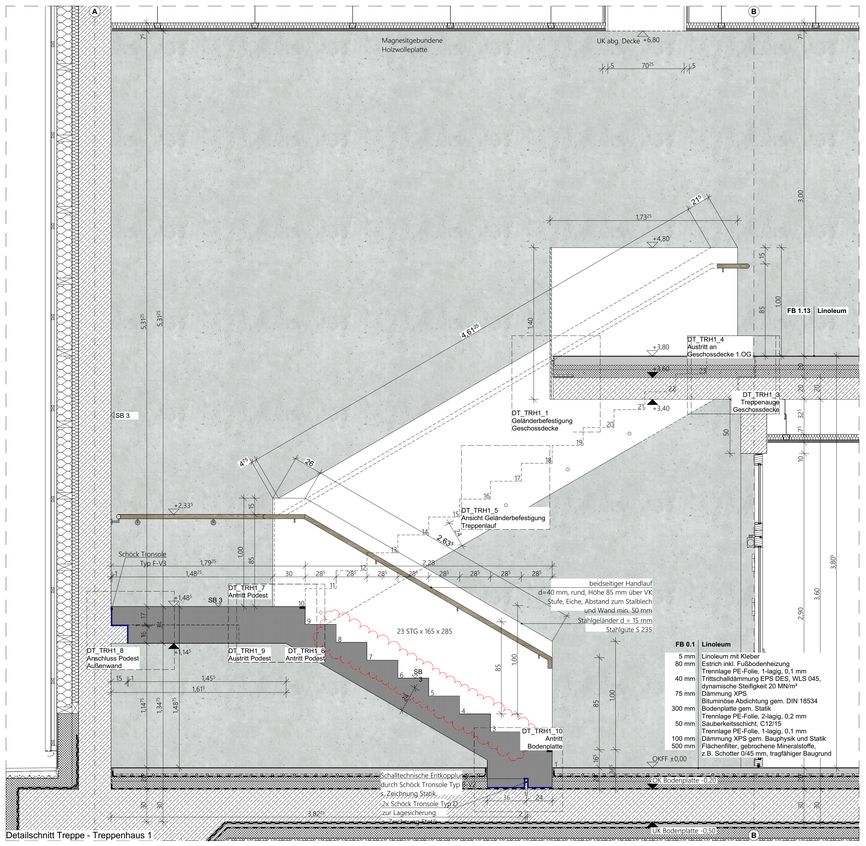


Detailschnitt Treppe - Treppenhaus 1

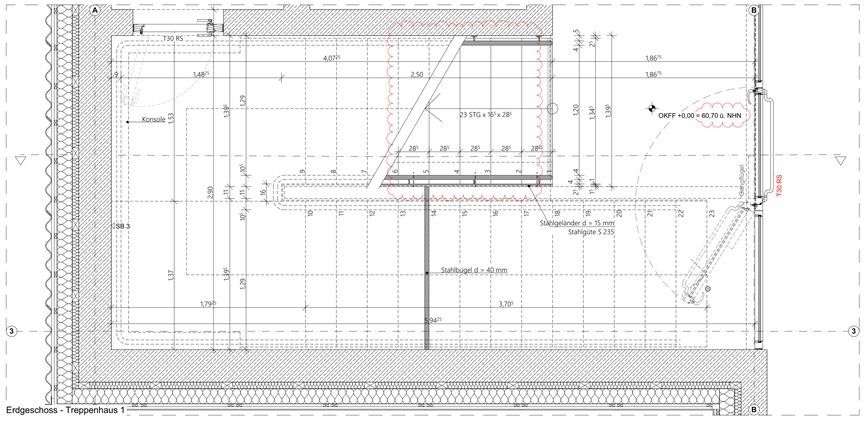


Erdgeschoss - Treppenhaus 1

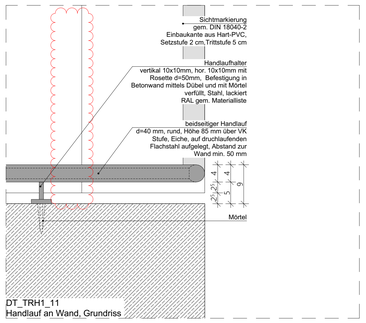


DT_TRH1_11
Handlauf an Wand, Grundriss

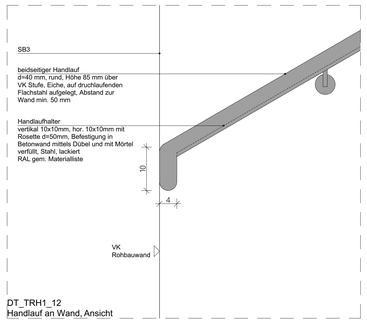

DT_TRH1_12
Handlauf an Wand, Ansicht

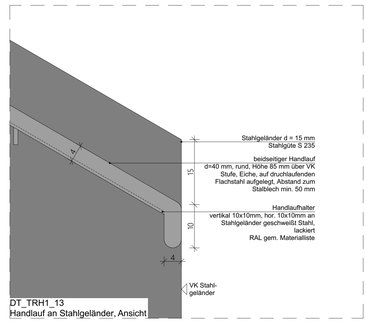


DT_TRH1_13
Handlauf an Stahlgeländer, Ansicht

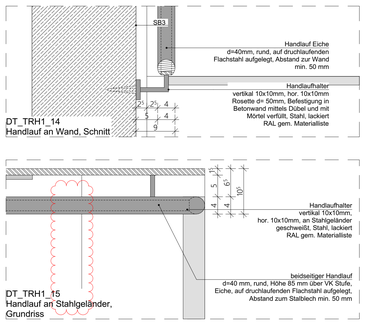


DT_TRH1_14
Handlauf an Wand, Schnitt


DT_TRH1_15
Handlauf an Stahlgeländer,
Grundriss

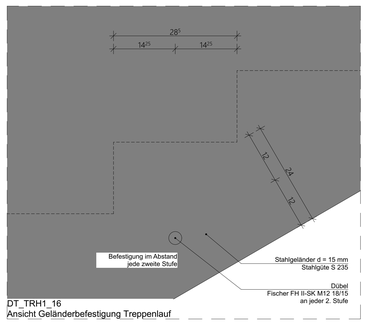


DT_TRH1_16
Ansicht Geländerbefestigung Treppenlauf

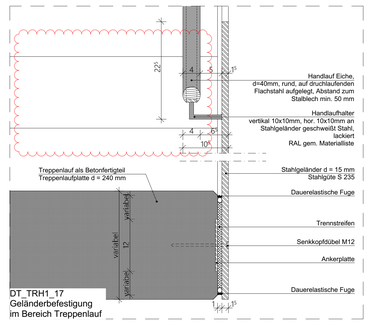


DT_TRH1_17
Geländerbefestigung
im Bereich Treppenlauf

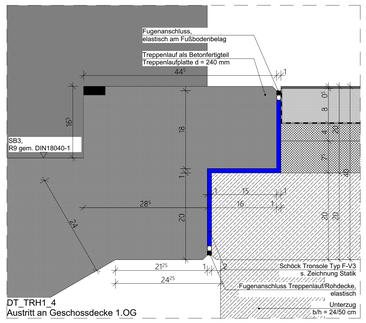


DT_TRH1_4
Austritt an Geschossdecke 1.OG

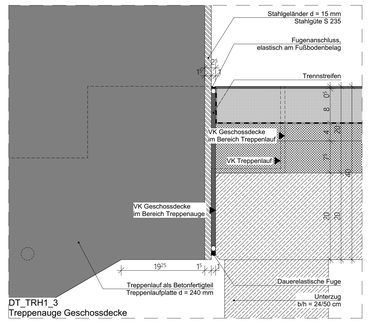


DT_TRH1_3
Treppenauge Geschossdecke

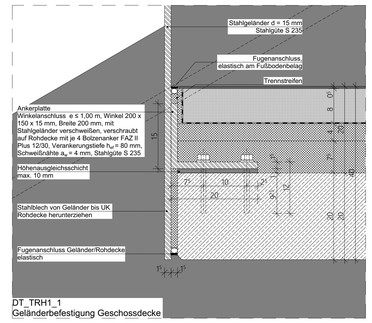


DT_TRH1_1
Geländerbefestigung Geschossdecke

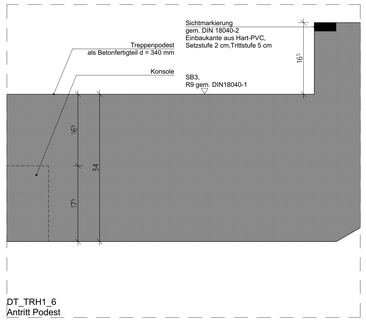

DT_TRH1_6
Antritt Podest

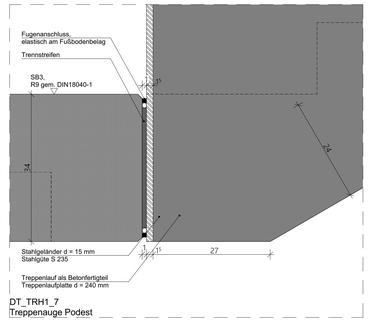


DT_TRH1_7
Treppenauge Podest

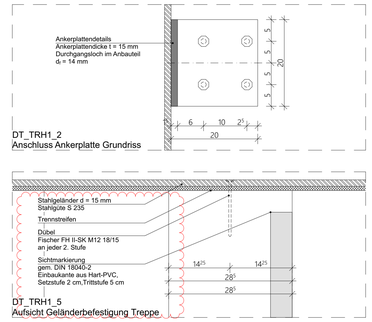


DT_TRH1_2
Anschluss Ankerplatte Grundriss


DT_TRH1_5
Aufsicht Geländerbefestigung Treppe

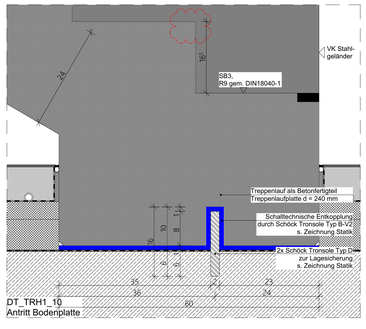

DT_TRH1_10
Antritt Bodenplatte

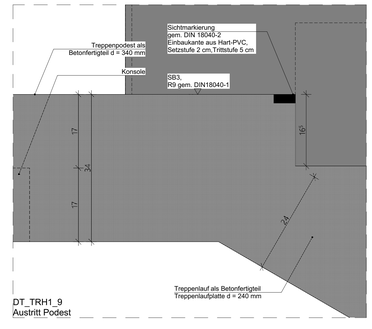

DT_TRH1_9
Austritt Podest

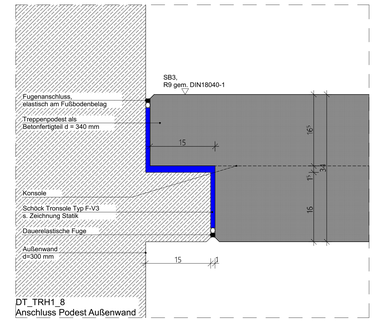

DT_TRH1_8
Anschluss Podest Außenwand

Legende

F	Fläche
U	Umfang
H	Lichte Raumhöhe
UK	Unterkante
OK	Oberkante
UKRS	Unterkante Rohsohle
OKRS	Oberkante Rohsohle
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKFB	Oberkante Fensterbank
OKG	Oberkante Gelände
OKFD	Oberkante Fundament
BRH	Brüstungshöhe
RR	Regenwasser-Fallleitung
SR	Schmutzwasser-Fallleitung
LR	Entlüftungsrohr
ELT	Elektro
SAN	Sanitär
HZG	Heizung
HK	Heizkörper
BE	Bodeneinlauf
Stb	Stahlbeton
ÜZ	Überzug
UZ	Unterzug
RUZ	Randunterzug

Eintragung aus Statik
Eintragung aus HLS-Planung
Eintragung aus ELT-Planung

Durchbrüche

HLS

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
DD	Bodendurchbruch
BD	Deckendurchbruch
BS/BK	Bodenschlitz/Bodenkanal

ELT

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
DD	Bodendurchbruch
BD	Deckendurchbruch
BS/BK	Bodenschlitz/Bodenkanal


OKFF EG

OKFF +0,00= 60,70 ü. NHN

Bemaßung

-3,55 Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OKFF
+0,93 Höhenmaßketten (Rohbau)
+1,33 Höhenmaßketten (Ausbau)
BRH 80 Brüstungshöhe in cm OKFF (bezogen auf OK Rohbau)

Raumstempel



Hinweis Brandschutz:

Die Anordnung von brandschutztechnisch trennender Bauteile erfolgt in Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept. Die Leistungskriterien der Bauteile können nach DIN 4102 Teil 2 bzw. DIN EN 13501 klassifiziert werden. Eine Übersetzung der bauaufsichtlichen Anforderungen in die jeweiligen normativen Klassen sind im Anhang 4 der M-VV TB zu finden.


Hinweis Fachplanung:

Die Fachplanung liegt in der Verantwortung der Fachplaner. Die integrierte Darstellung hat kein Anspruch auf Vollständigkeit und ist nur in Verbindung mit der aktuellen Fachplanung gültig.

Hinweis Außentüren:

Alle Außentüren sind mit Nullschwelle auszuführen.

Bodenhülsen



Wände

1	Sichtbetonwand
2	GK-Ständerwand, zweilagig beplankt, gespachtelt und gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabriebsklasse 2
2.1	GK-Ständerwand, einseitig zweilagig beplankt, gespachtelt und gestrichen mit Dispersionsfarbe, Nassabriebsklasse 2
2.2	GK-Ständerwand, zweilagig beplankt mit GKBi; Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung (WO-I) nach DIN 18534
2.3	GK-Ständerwand, zweilagig beplankt mit GKBi; Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung für Feucht- und Nassräume nach DIN 18534
2.4	GK-Vorwandinstallation, einseitig zweilagig beplankt mit GKBi; Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung (WO-I) nach DIN 18534
2.5	GK-Vorwandinstallation, einseitig zweilagig beplankt mit GKBi; Fliesen gem. Fliesenspiegel, Beanspruchung für Feucht- und Nassräume nach DIN 18534
3	Sichtbetonwand, Prallwand 20mm

Legende Baugrube

	lastfreier Schutzstreifen b ≥ 2,00 m
	Baugrubensohle Einzelfundamente/Frostschürze BT U
	Baugrubensohle Einzelfundamente/Frostschürze BT V
	Baugrubensohle Einzelfundamente/Streifenfundament

Brandschutz

	feuerhemmende Wand
T30	feuerhemmende, dicht- und selbstschließene Tür
T30	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließene Tür
BZ	Blindzylinder
RWA	RWA-Gerät
RWA	RWA-Bedienstelle
	Feuerlöscher
	Hausalarm
BMZ	Brandmeldezentrale
FIZ	Feuerwehrinformationszentrum
	Blitzleuchte
FSS	Feuerwehrschlüsseldepot
FSE	Freischaltelement
	Rettungsweg
	Zuluft

Baustoffschraffuren

	Stahlbeton gem. Statik
	Magerbeton gem. Statik
	Spannbeton-Fertigdecken
	Trockenbau-Ständerwand
	Dämmstoff weich
	Dämmstoff hart
	Dämmstoff hart

Estrichfugen

Estrichfuge

Einbaustahlzarge in Sichtbetonwand

Rahmentür in Sichtbetonwand

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!
Diese Zeichnung ist nur gültig in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure. Der Ausführende hat vor Baubeginn alle Ausführungspläne der Architekten und Fachingenieure auf Übereinstimmung zu prüfen:
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.

Index	Datum	gez.	Art der Änderung
A	2026.04.27	CMO	Anpassung der Höhenangabe OKFF EG (±0,00) ü. NHN von 60,50 m auf 60,70 m; keine Änderung der Bauteilhöhen oder lichten Raumhöhen.

Stadt Werne
Gemarkung Werne-Stadt
Flur 32
Flurstück 1880

farwickgrote partner
ARCHITEKTEN BDA STADTPLANER
farwickgrote partner Architekten BDA Stadtplaner
48683 Ahaus van-Delden-Straße 1|www.farwickgrote.de
T.02561/4296-0 F.02561/4296-20 info@farwickgrote.de

Bauvorhaben
Neubau 2-fach Sporthalle
Klöcknerstraße, 59368 Werne

Bauherr/ in
Kommunalbetriebe Werne, Gebäudemanagement
59368 Werne, Konrad-Adenauer-Platz 1

Plan
Treppe TRH 1 Grundriss, Schnitt, Details INDEX A

Proj.Nr.	Plan.Nr.	Ausführungsplanung
4078	4078_A_DT 01.1.1	

Maßstab	Datum	Ges.	Größe	Unterschriften
1:20, 1:5	01.07.2026	CMO/LDE	1189 x 841	Bauherr / Architekt

Diese Zeichnung und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.