


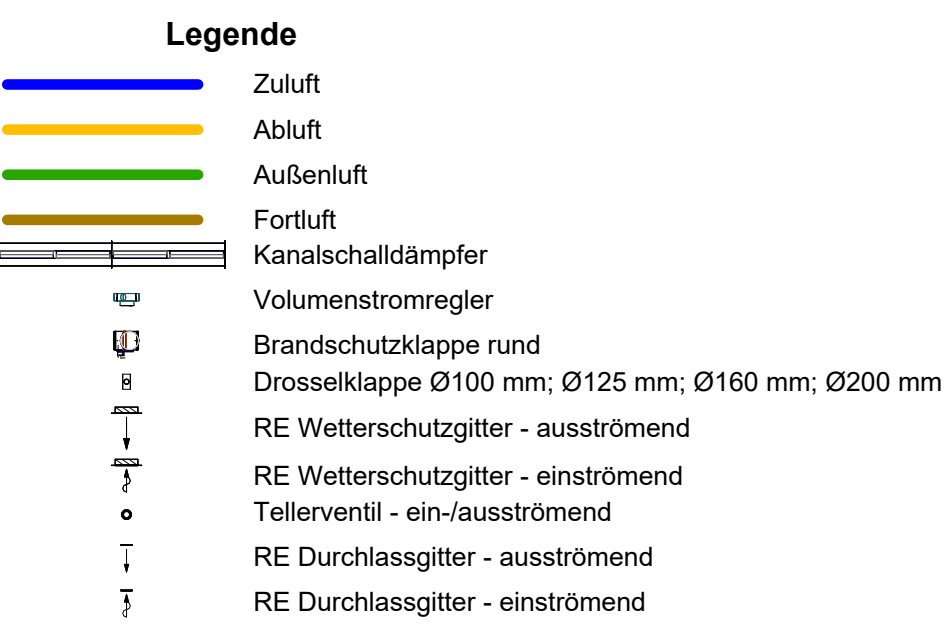

Raumstempel - Luftmengen

Luftmenge - Abluft [m³/h]

Luftkanal

Erdflucht im Innenbereich Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm

Zuluft im Innenbereich	Mineralfülle 30 mm, vom Lüftungsgerät bis zur
------------------------	---

Nacherhitzer bzw. bis in die Temperaturzone

Mineralwolle 50 mm,
zum Lüftungsgerät

Zuluft im Außenbereich Mineralwolle 100 mm

ABS	Abscheider	LEER	Leertell
-----	------------	------	----------

2	15.09.2026	Planungszwischenstand	
1	31.07.2026	Aktualisierung	
Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von

Projekt	Teilerneuerung Hallenbad Langendreer
---------	--------------------------------------

Planungsstand	Ausführungsplanung
---------------	--------------------

Planinhalt Untergeschoss - Lüftung/Kälte - Achse

Datum	Gezeichnet	Geprüft	Maß
25.06.2025			1:1