


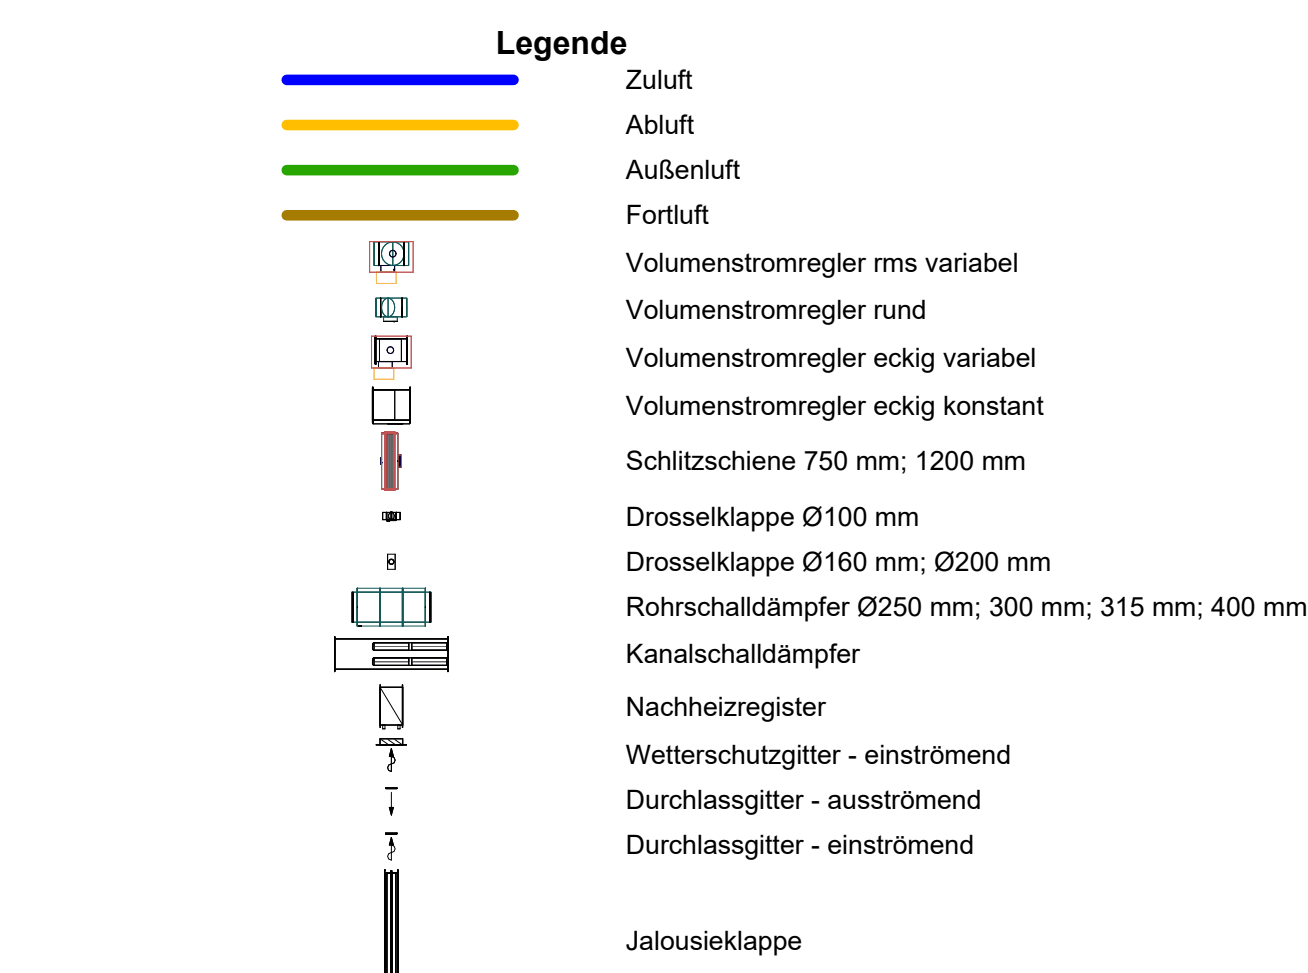

Raumstempel - Luftmenge

Luftmenge - Abfu

Luftkanal	Dämmmaterial
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Außenluft im Innenbereich	Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm
Fortluft im Innenbereich	Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm
Zuluft im Innenbereich	Mineralfolle 30 mm, vom Lüftungsgerät Nachheizter bzw. bis in die Temperatur
Abluft im Innenbereich	Mineralfolle 30 mm, von der Temperatur zum Lüftungsgerät
Zuluft im Außenbereich	Mineralfolle 100 mm
Abluft im Außenbereich	Mineralfolle 100 mm

[illegible]

2	15.09.2026	Planungszwischenstand	
1	31.07.2026	Aktualisierung	
Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von

Projekt	Teilerneuerung Hallenbad Langendreer		
Planungsstand	Ausführungsplanung		
Planinhalt	2.Obergeschoss - Lüftung/Kälte Achse 3-6		
Datum	Gezeichnet	Gepfört	Maßstab
26.06.2026			1:50