


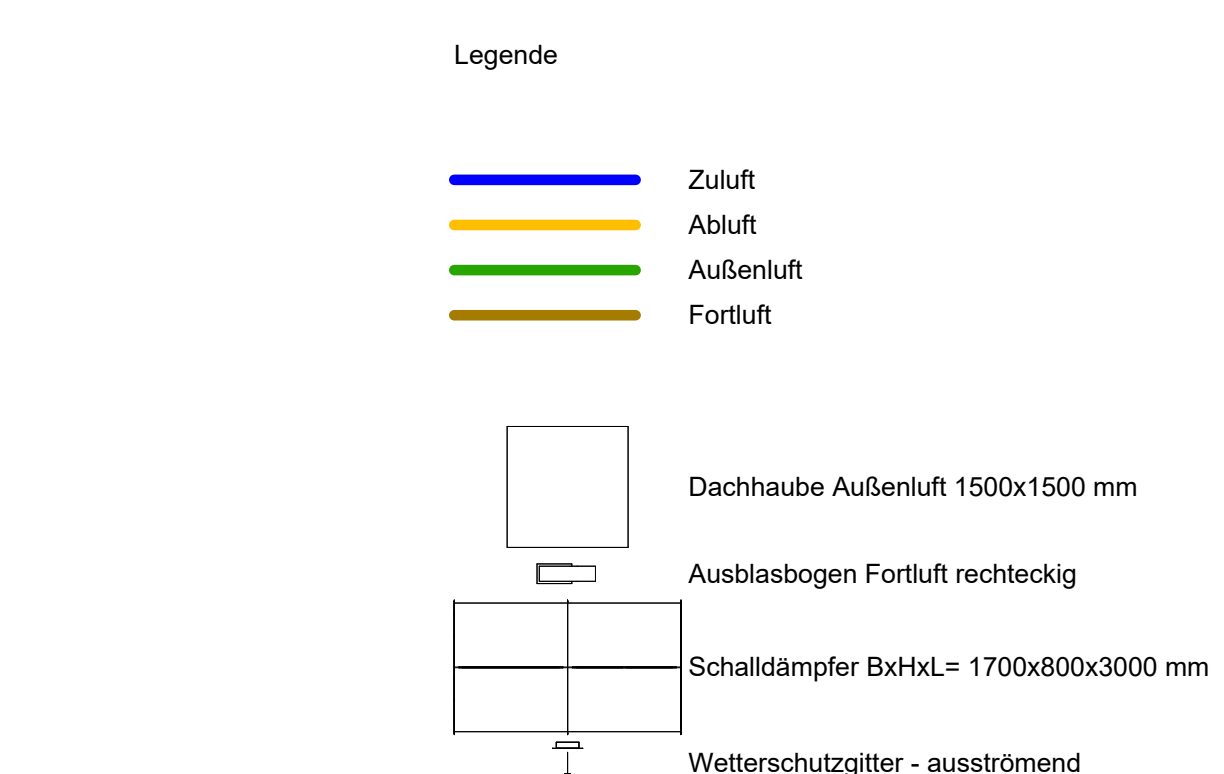

Baumstempel - Luftmengen

Luftmenge - Abluft (m³)

Luftkanal

Außenluft im Innenbereich	Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm
Fortluft im Innenbereich	Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm
Zuluft im Innenbereich	Mineralfolle 30 mm, vom Lüftungsgert bis zum Nacherhitzer bzw. bis in die Temperaturzone
Abluft im Innenbereich	Mineralfolle 30 mm, von der Temperaturzone bis zum Lüftungsgert
Zuluft im Außenbereich	Mineralfolle 100 mm
Abluft im Außenbereich	Mineralfolle 100 mm

AGK	Abgleichklappe
AGK	Abgleichklappe
AGK	Abgleichklappe

[illegible]

2	15.09.2026	Planungszwischenstand	
1	31.07.2026	Aktualisierung	
Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von

Projekt	Teilerneuerung Hallenbad Langendreer		
Planungsstand	Ausführungsplanung		
Planinhalt	Dachgeschoss - Lüftung/Kälte - Achse 3-6		
Datum	Gezeichnet	Geprüft	Maßstab
26.06.2026			1:50