

Technical drawing showing a cross-section and a plan view of a window installation.

Cross-section (left):




- Window frame (1) is shown with a sill (2) and a threshold (3).
- Dimensions: $+0.80$ (top), $+0.30$ (sill), -0.15 (threshold).
- Labels: "Schicht" (layer), "Klappe h=10cm" (flap h=10cm).

Plan view (right):

- Window frame (1) is shown with a sill (2) and a threshold (3).
- Dimensions: 10 (width), 10 (height), 10 (depth).
- Labels: "WPS-Trennung" (WPS separation), "Klappe h=10cm" (flap h=10cm).
- Technical specifications:
 - WS40/50/12
 - OK=+0.80
 - UK=+0.30
- Verbundabdeckung (Composite covering):
 - komplette Nische (complete niche)
 - 10cm umlaufend (10cm all-around)
 - 30cm Sockel (30cm base)
- Flügelprofile (wing profiles) ges. Angabe Rollstühle (roll chairs).

Legend:

- ① Zweifach-VE-Werkstoff (schwarzgrüne Waben) (Double-layer composite material (black-green honeycomb))
- ② CEE Stockdose 16A (CEE socket 16A)
- ③ Stockdose 230V (230V socket)

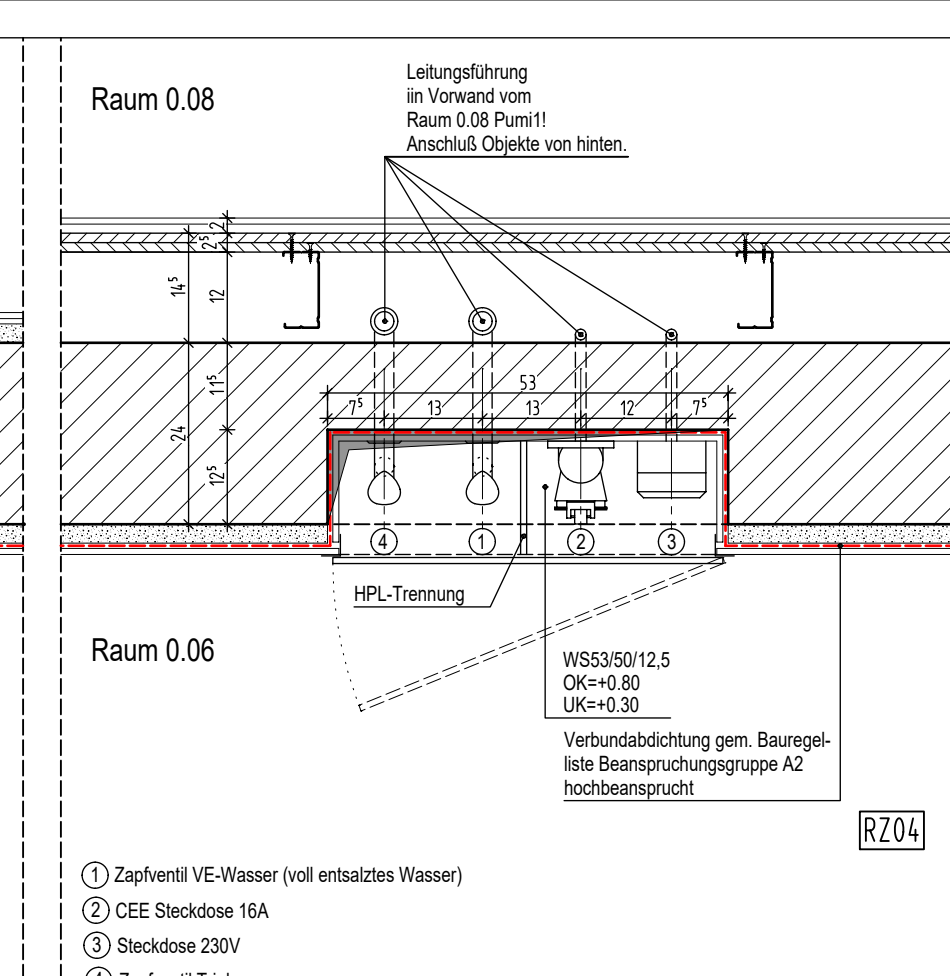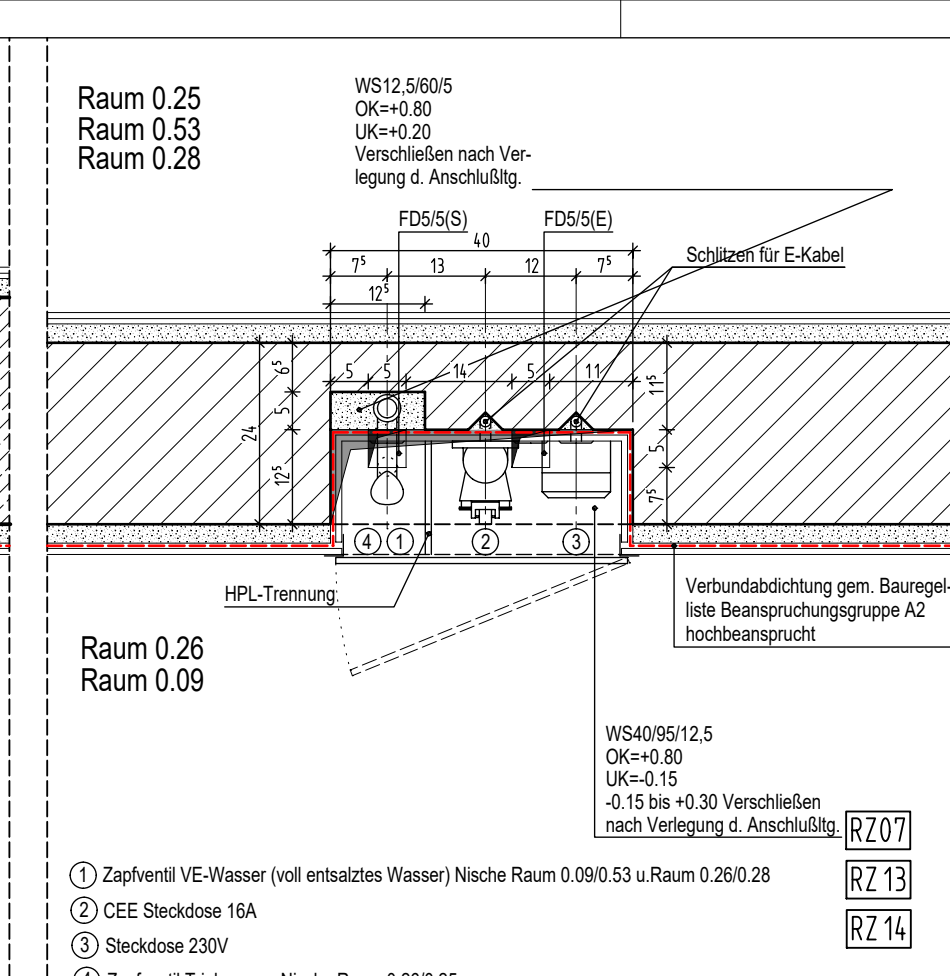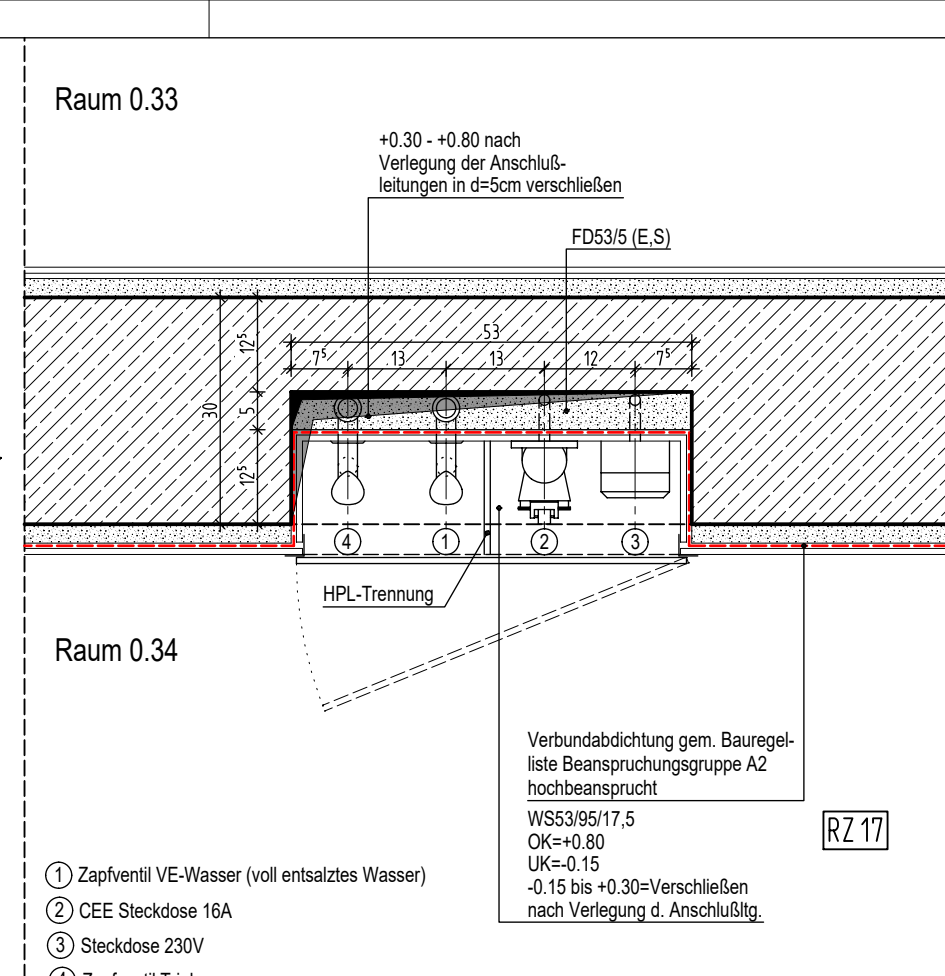

LEGENDE:

	Stahlbeton mit Stak
	unbewehrter Beton nach Stak
	tragendes nach Stak Mauerwerk
	nichttragendes Mauerwerk
	Beorferfigel
	Nichttragendes Mauerwerk/Erstellung nach Montage der Technik
	Trockenbau
	Bestand

	WU-Beorferfigel
	WU-Stahnbeton nach Stak Auflastung als "weisse Wand"
	Beorferfigel mit Brandschutz
	Stahlbeton nach Stak mit Brandschutzaufragungen
	tragendes Mauerwerk nach Stak mit Brandschutzaufragungen
	nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutzaufragungen
	Nichttragendes Mauerwerk/Erstellung nach Montage der Technik mit Brandschutzaufragungen
	Trockenbau mit Brandschutzaufragungen
	Wände die nicht geschnitten werden dürfen

Höhenangaben im Grundriss:

	○ O.KFF = Oberkante fertiger Fußboden
	○ OKR = Oberkante Rohfußboden
	○ O.KFF = Oberkante bestehender Fußboden
	○ O.KFF = Oberkante fertiger Fußboden
	○ O.KFF = OKR

Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:

	Oberkante Ferighöhe
	Oberkante Rohhöhe
	Oberkante Ferighöhe=Oberkante Rohhöhe

Abkürzungen:






A= nachdrücker
 AGT = Au-Füßelplatten mit Glas
 B1 = schwer entflammbar
 BA = Bodenablauf plus Dimensionsangabe
 BRH = Brüstungshöhe
 C = drönschließend
 D = Deckendurchbruch
 F30 = feuerhemmendes Bauteil
 F50 = feuerbeständiges Bauteil
 FD = Fußbodendurchbruch
 FST = Fertigschlusstr
 GG-T = Ganggestüt
 HK-T = Holz-Kunststoff
 KB = Kieblöhrlung
 LK = Leittüppel
 NA = Notausgang / Notausstieg
 OK = Oberkante
 OKD = Oberkante Decke

OKRF = Oberkante roh Fußboden
 RS = Rauchschrütr
 RWA = Rauchfremdeabzug
 s = selbstschließend
 StB = Stahlbeton
 StG = Stölgung
 T30 = Feuerwehrschütr feuerhemmend
 T90 = Feuerwehrschütr feuerbeständig
 U = Unterkante
 UQD = Unterkante Decke
 UZ = Unterzug
 UZ = Überzug
 VHT = Vollholztr
 VK = Vordröckter
 VKT = Vollknettschrütr
 VM = Vormauerung
 WD = Wanddurchbruch
 WS = Wandschrütr

	Deckendurchbruch
	Fußbodendurchbruch
	Wanddurchbruch
	Wandschrütr
	Wandschrütr für Medienkasten

	Detail WD 12
	Detailsweiss

(2.133) = Raumnummer

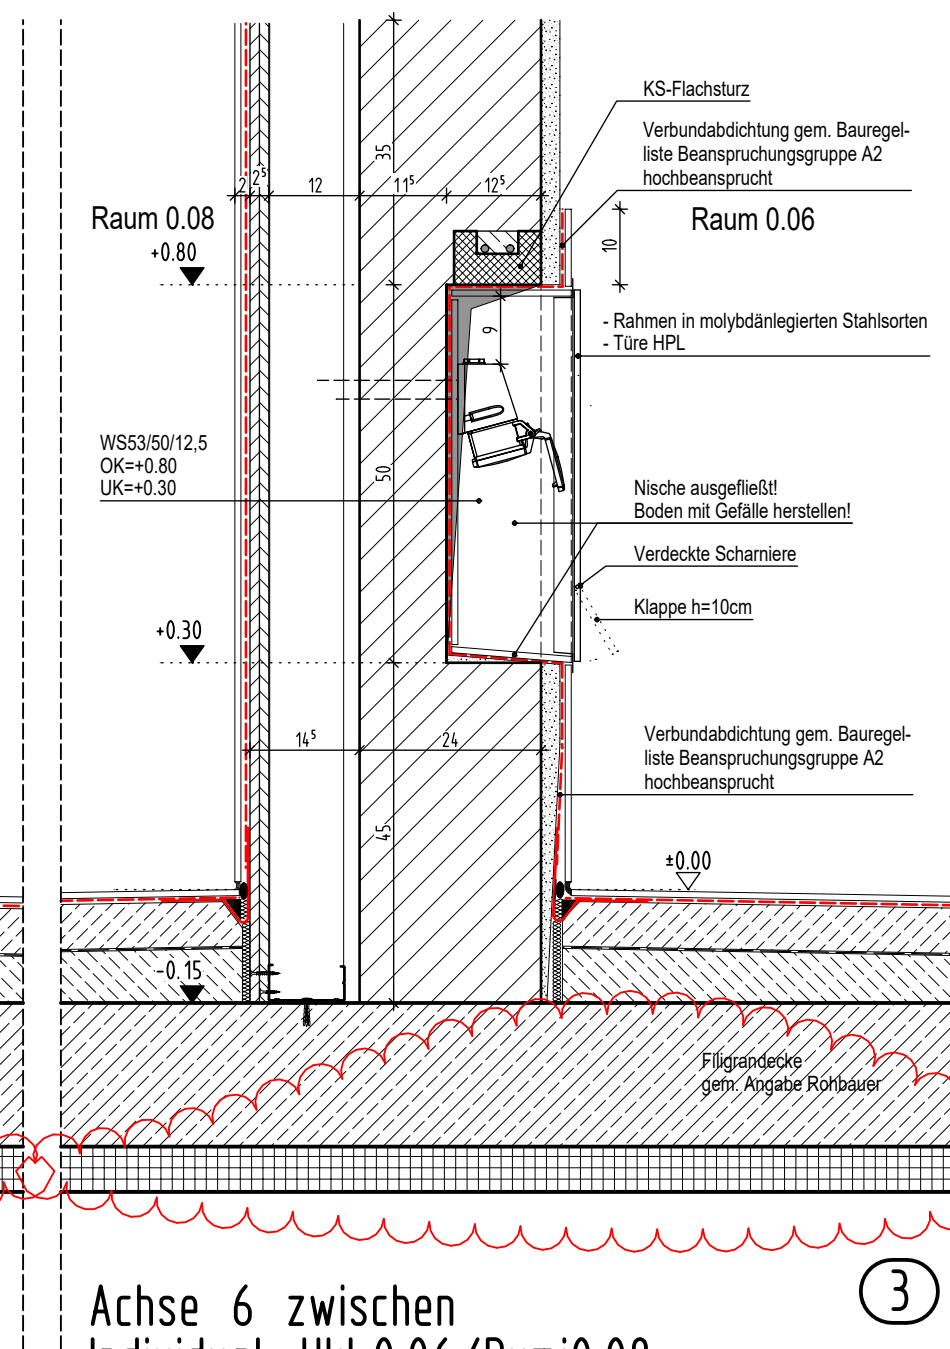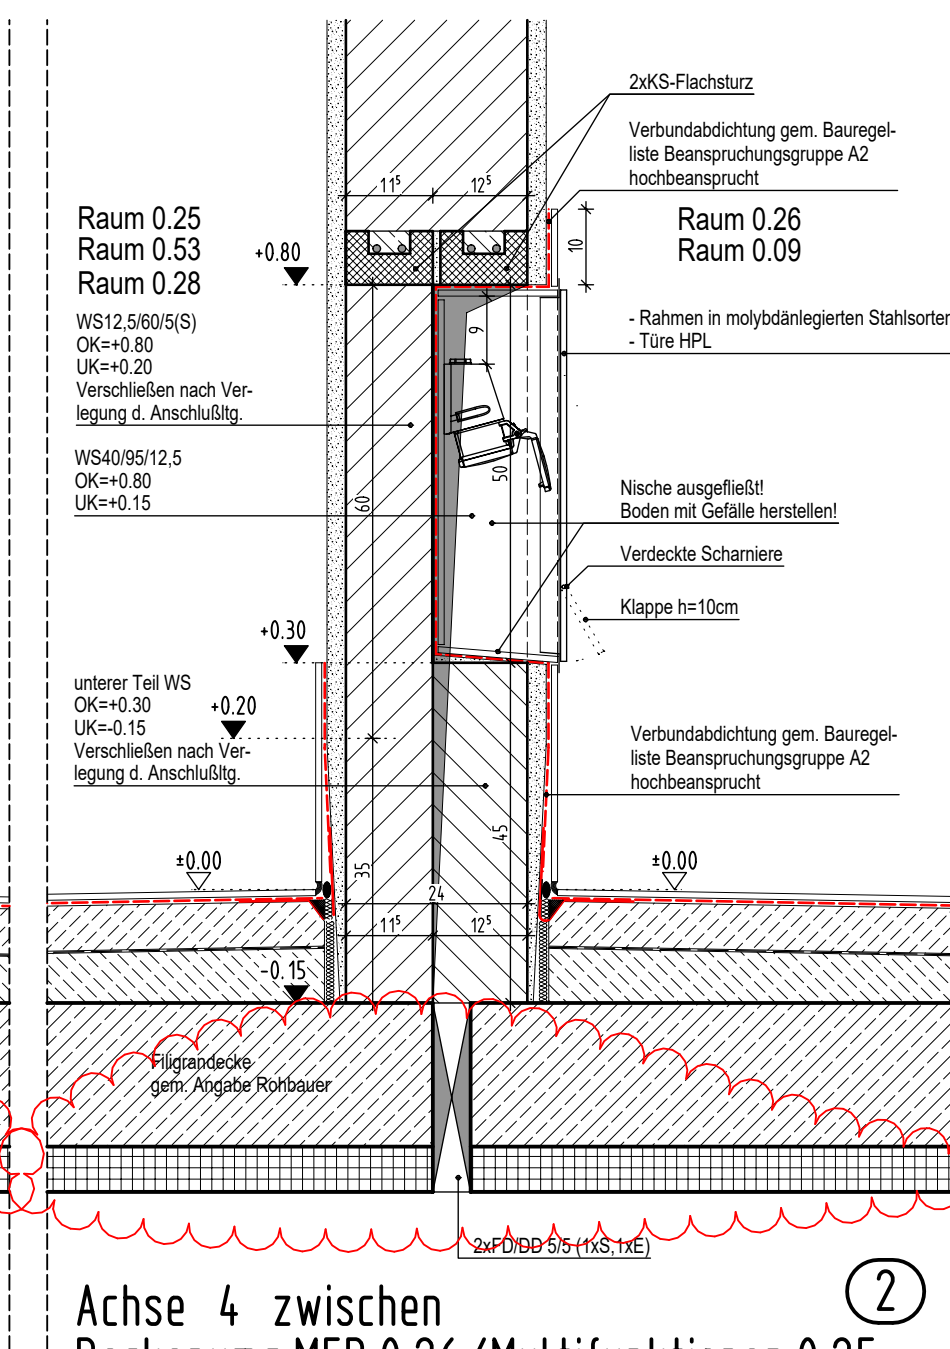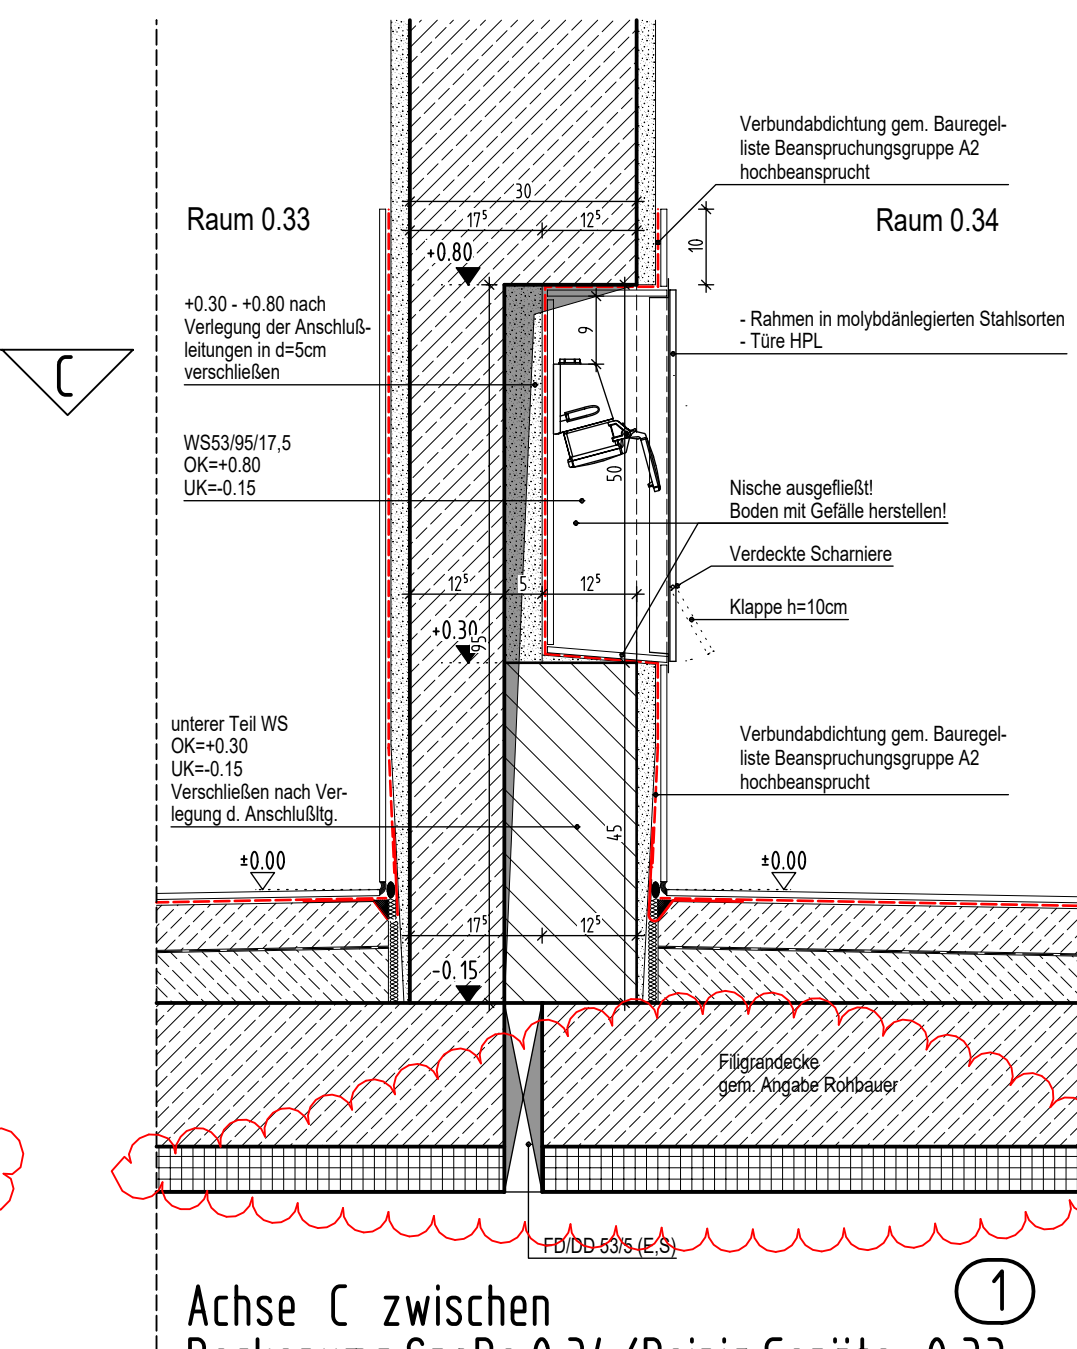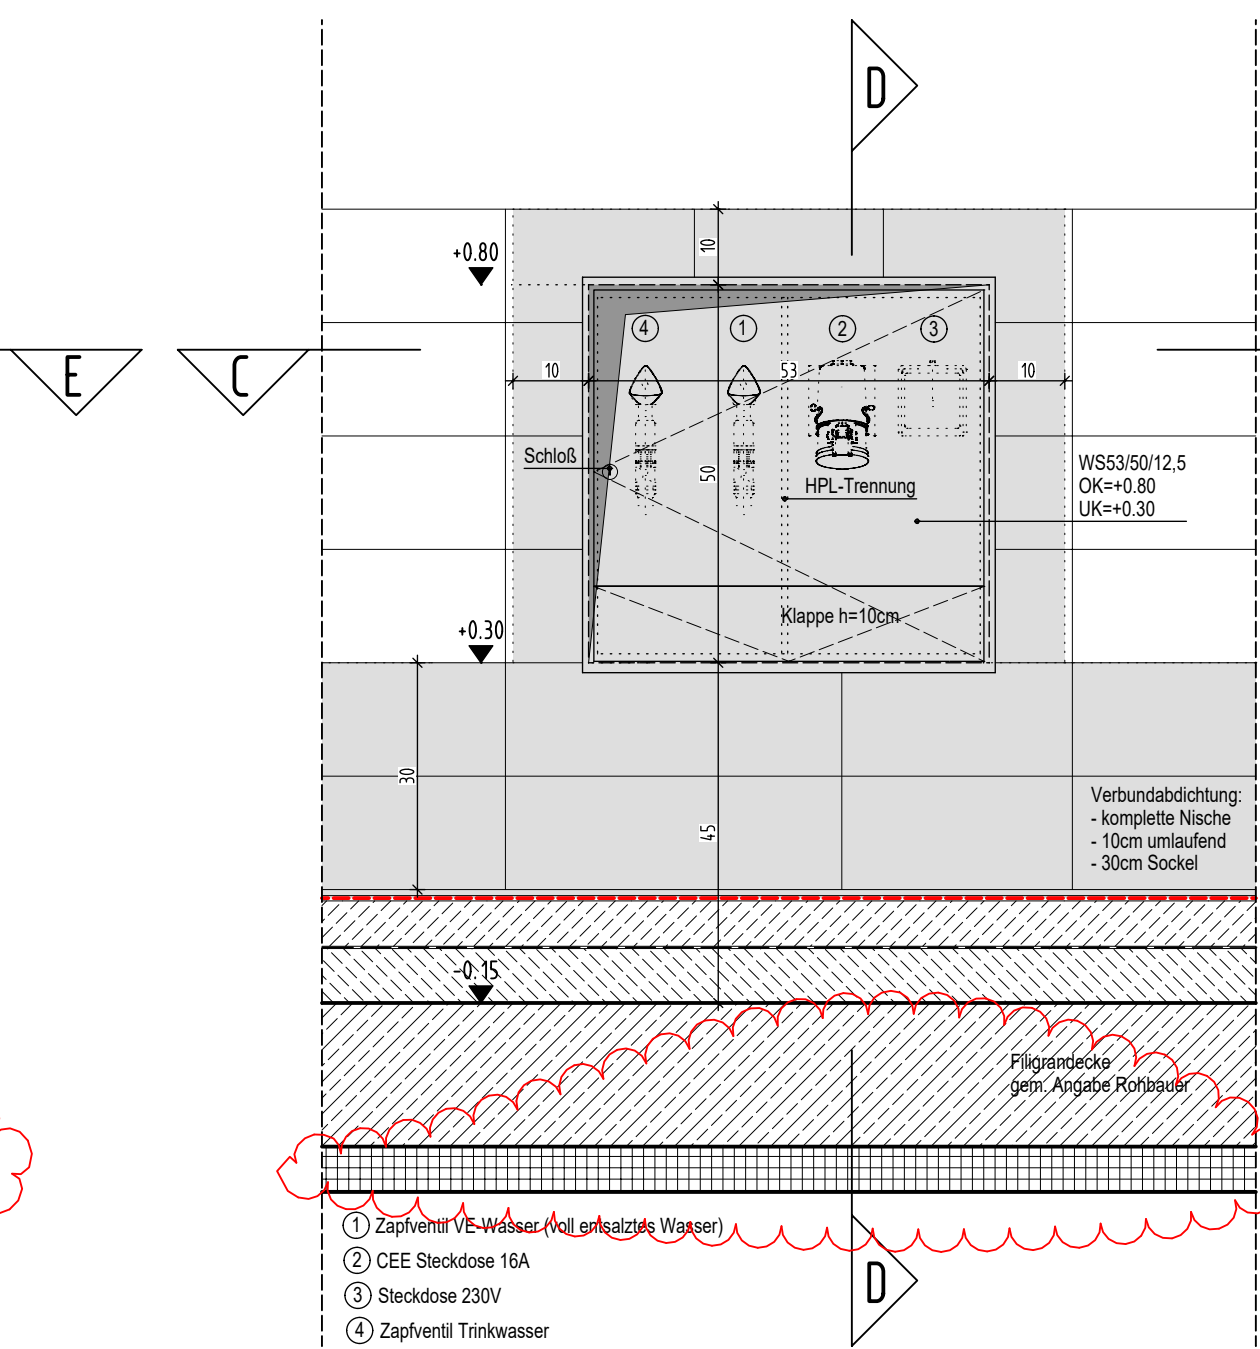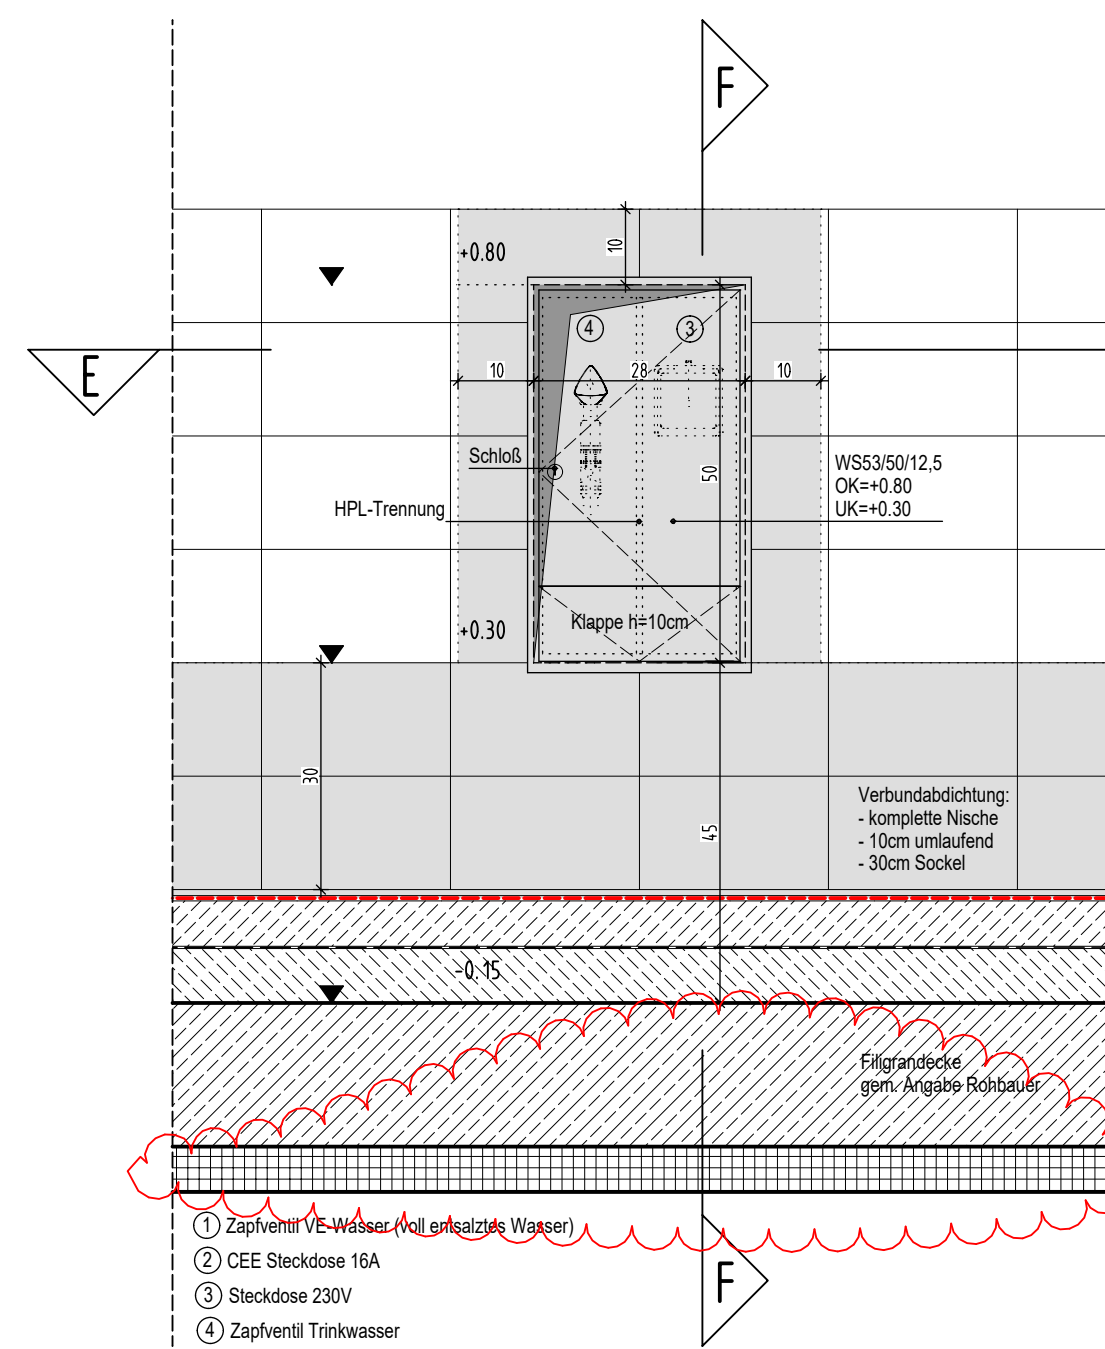

Alle Maße der Architekten- und Ingenieurpläne sind vom Unternehmer verantwortlich vor Baubeginn zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplänen. Sämtliche Maßangaben von bestehenden Bauteilen sind lichte Fertigmaße. Sämtliche Höhenangaben (Türhöhen usw.) gelten von OKKF soweit nicht anders vermerkt.

Bodenabläufe, Einbauteile sowie Wand- und Deckendurchführungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen zu entnehmen. Die genaue Lage muß mit dem Architekten abgestimmt werden.

Nichttragende Wände dürfen nicht kraftschlüssig an die Decken angeschlossen werden!
Anschlüsse von F30 / F90- Wänden gemäß DIN 4102 TEIL 4. In Rauchabschnittswänden ist für die Fugenausbildung geeignetes Material zu verwenden!

Ausführung nichttragendes Mauerwerk gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1
siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß Mauerwerkswand
an Stahlbetonwand per Mauerwerkanschlußschiene oder gleichwertig.






Die Ausführung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm).

Bei der Angabe von Fertigteilstürzen (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stürze bis UK Rohdecke auszumauern.


Angegebene m² der Räume sind Fertigmaße.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen homogen glatt zu ziehen.

Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den Räumen verwendeten Plattenqualität fugenlos einfach zu beplanken.

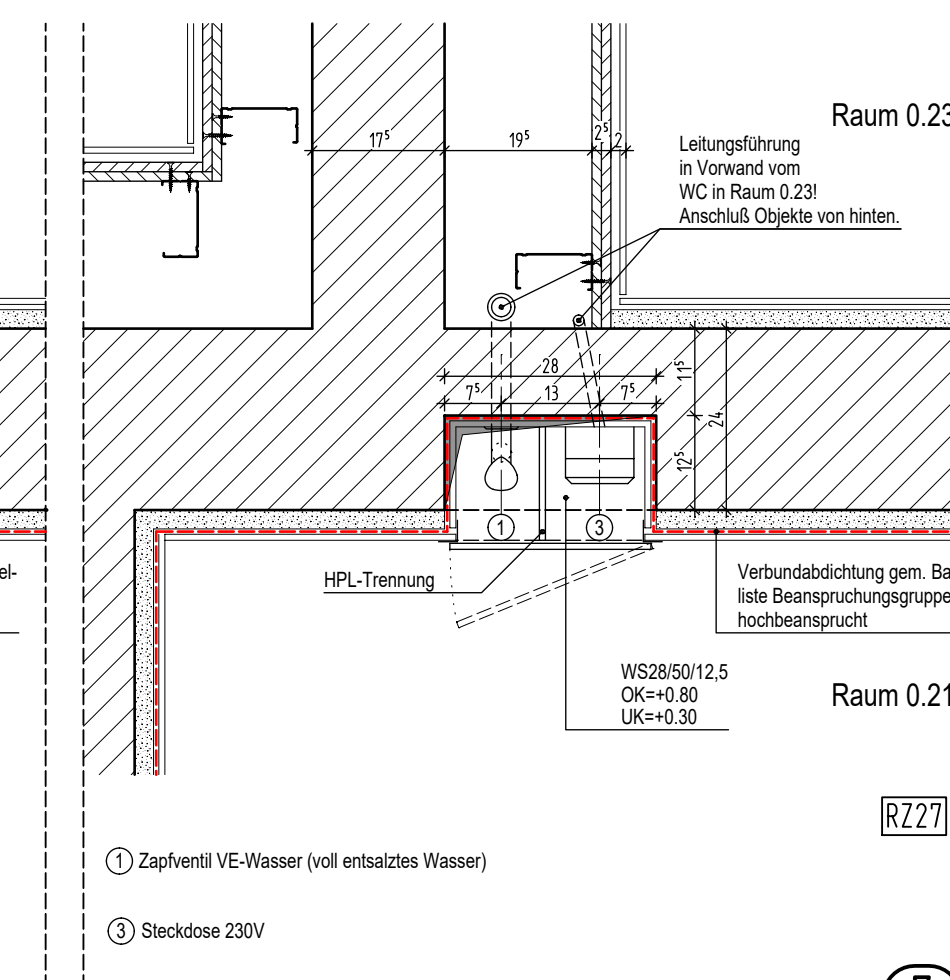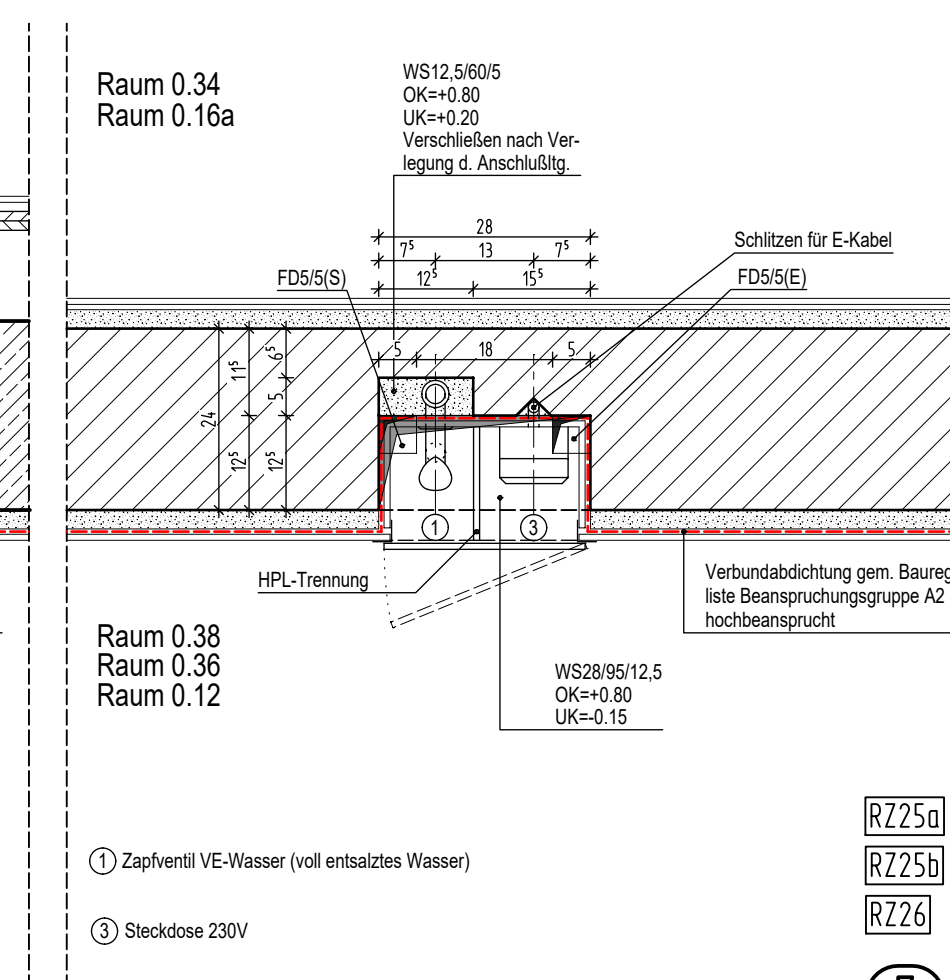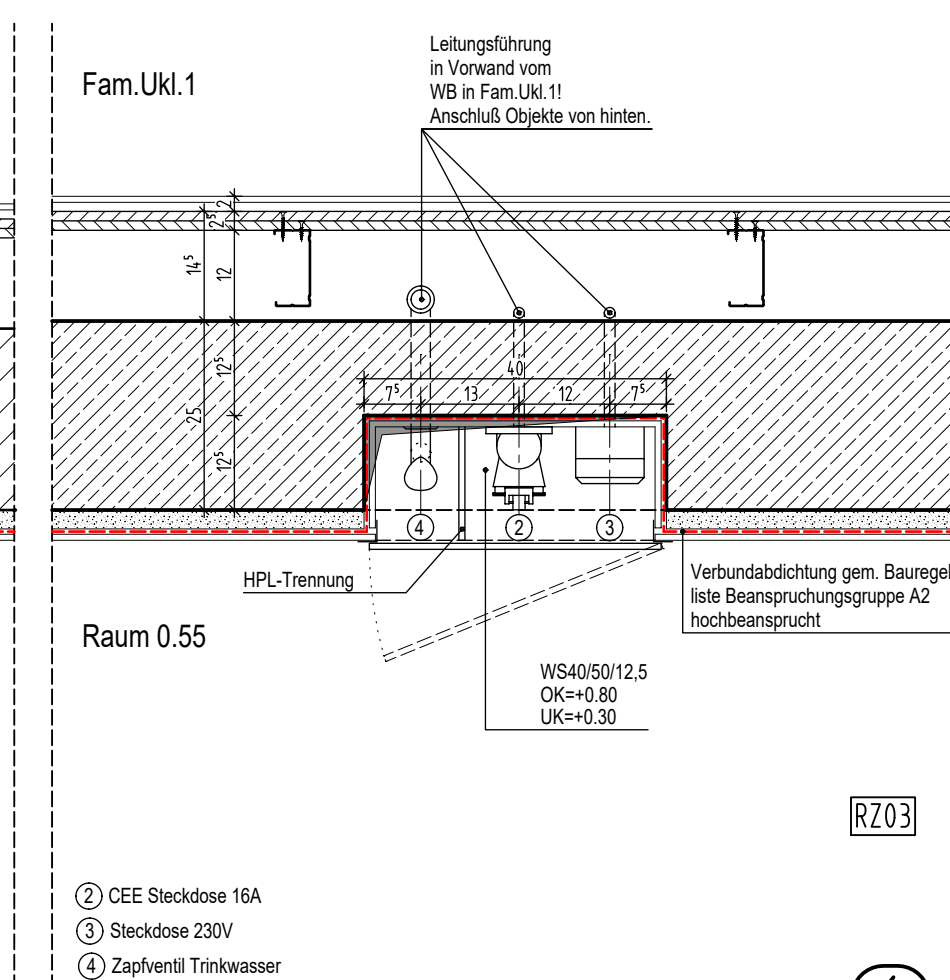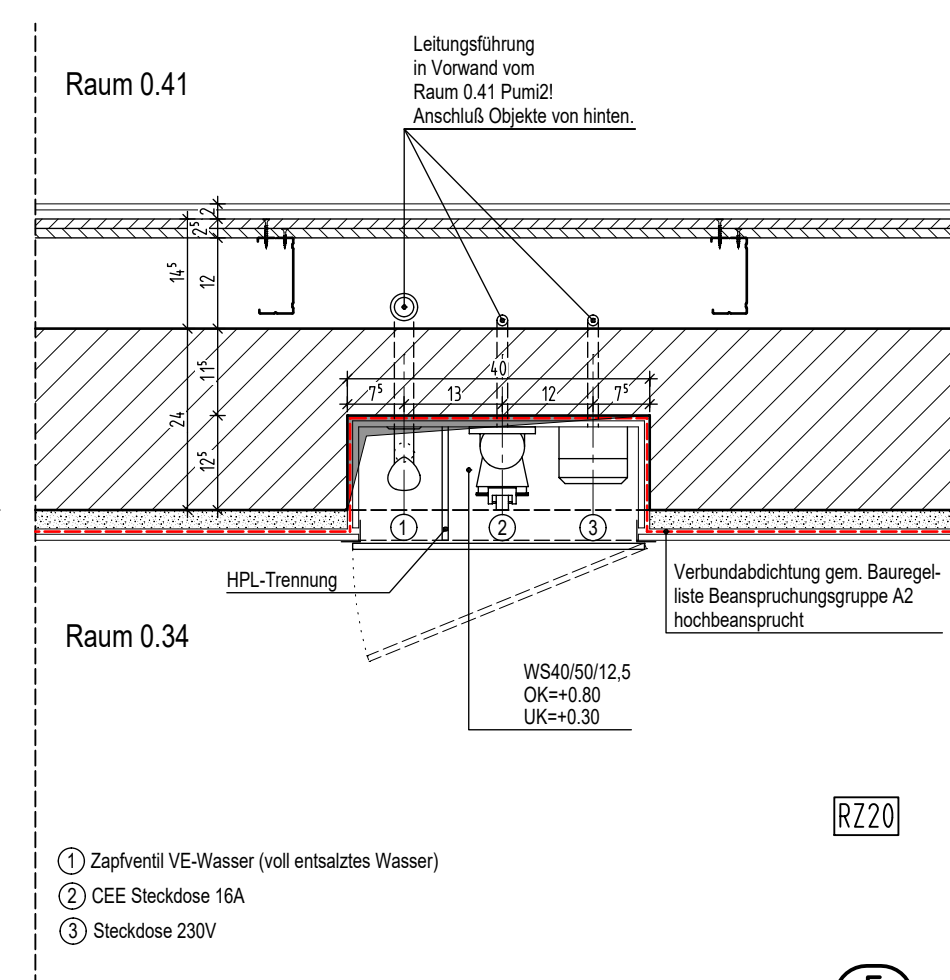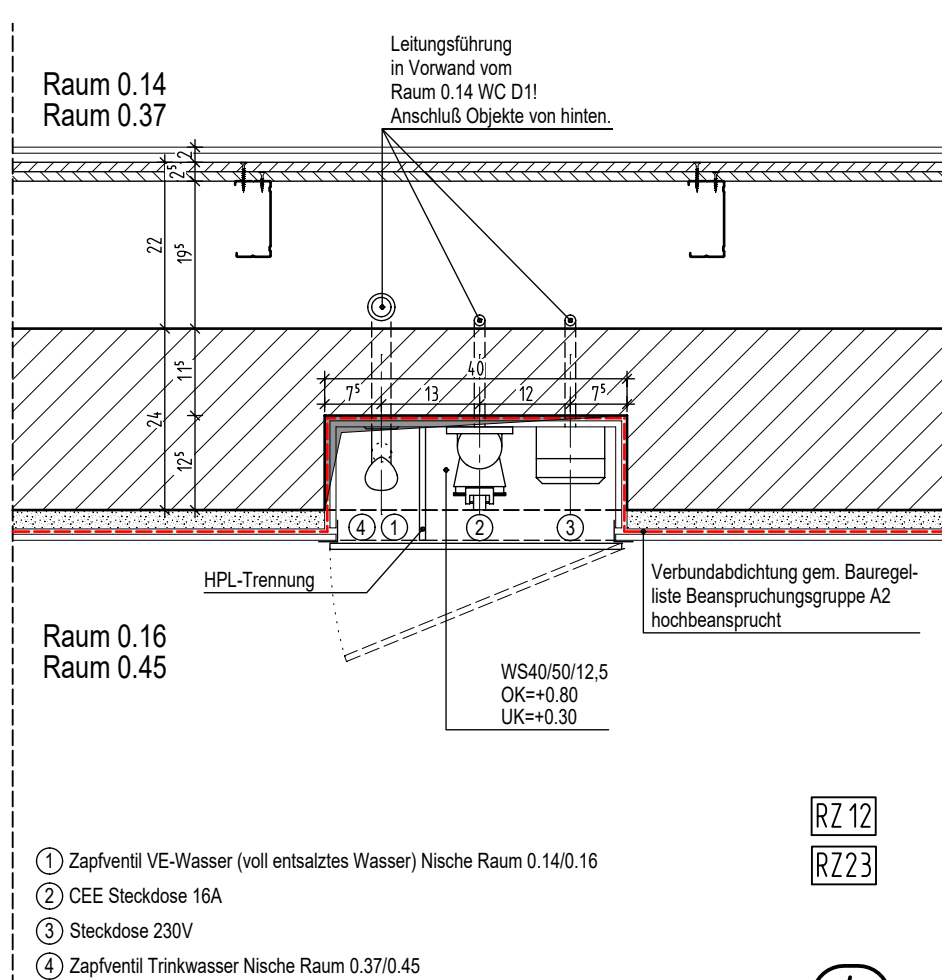[illegible]

AUSFÜHRUNGSPLAN

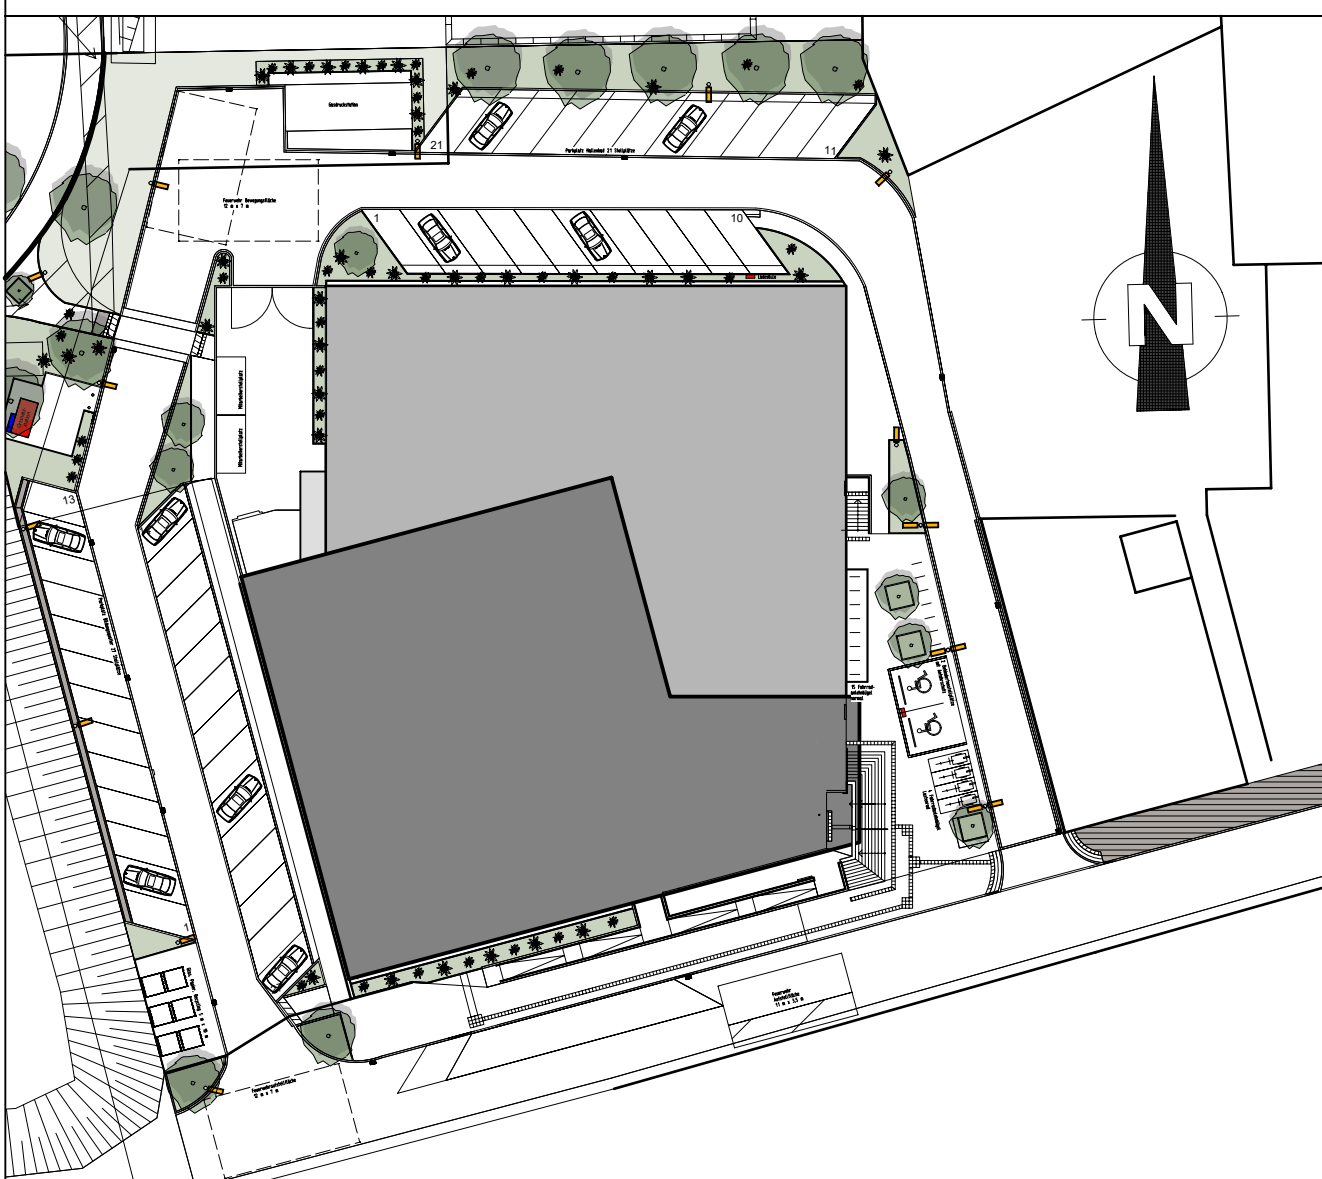

PROJEKT	
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen	
Märkische Str. 11	
58453 Witten	
BAUHERR	
Stadtwerke Witten GmbH	
Westfalenstr. 18-20	
58455 Witten	
T: (0340) 2097167	
E: Neubau@kronn-stadtwerke.de	
ABT/ST/STK	UNTERSCHREIFT

INTERIM REPORT

ZEICHNUNG	
Detail	+/- 0.00m = NHN
Mediennischen	NHN +112.300 m

				MASSTAB 1:10	ZEICHNUNGSNR.
PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTL EITUNG	GEZEICHNET	INDEX	WD 02 05