

	Bestand		GK-Wand		Dämmung druckfest
	Abbruch		Fertigteil		Bauteil feuerhemmend
	WU-Beton		Estrich		Verrohrung Bachlauf Maasbecke
	Stahlbeton		Dämmung weich		Änderungen

AD	Abgehängte Decke	K	Kalte	STG	Steigung (Treppen, Rampen)
BA	Brandabschnitt	H	Heizung	U	Raumumfang
BE	Bodenplatte	HZ	Heizkörper	UK	Unterkannte
BK	Bodenkanal	L	Handlauf	UK D	Unterkannte Decke
BRH	Brüstungshöhe	HL		UK UZ	Unterkannte Unterzug
DF	Dehnfuge	LH	Lüftung	ÜZ	Überzug
E		RLH	Lichte Höhe	UZ	Unterzug
ESG	Elektro	RH	Raumhöhe	UV	Unterverteilung
FLS	Einscheibensicherheitsglas	ROR	Rollade	VS	Vorsatzscheibe
FLS	Fliesen Spiegel	RR	Regenrohr	VSG	Verbundsicherheitsglas
FLÜ	Feuerlöscher	S	Sanitär	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
FLK	Feuerlöschkasten	ST	Strahlenschutz	WS	Wandverstärkung

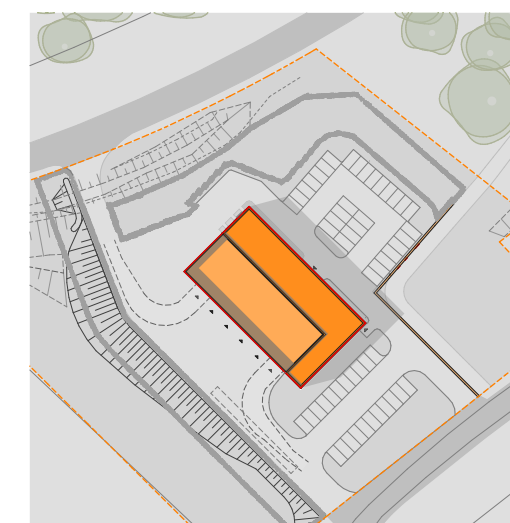
1. RW	1. Rettungsweg	fbBA BW	Feuerbeständig und in der Bauart von Brandwänden	FHRs	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
2. RW	2. Rettungsweg				
BW	Brandwand	fb	Feuerbeständig	FBRs	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür
D	dichtschließende Tür	fh	Feuerhemmend	ST	Schachtschluss
		RA	Rauchableitungsöffnung		
		RS	rauchdichte und selbstschließende Tür		
		RWA	Rauch-Wärme-Abzug		

	OKFF		Oberkante Fertigfußboden		UKFF		Unterkante Fertigfußboden
	OKRD		Oberkante Rohdecke		UKRD		Unterkante Rohdecke

GK	Gipskarton, zweilagig beplankt	Putz	15 mm stärke, gemäß DIN V 18550 (für Innenputz)
Anstrich	Anstrich auf Rohbau	Glas	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2
Sandw.- Elem	Metal-Sandwich-Elemente, wärmedämmend, F90, gemäß DIN EN 14509	STB	Sichtbeton SB3

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKF, sofern nicht anders vermerkt.
Brüstungshöhen sind von OKF bis OK Rohbauöffnung Fenster gemessen.

Türhöhen: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Türhöhen auf die OK Fertigfußboden des tieferliegenden Raumes und UK Sturz-Hinweis: UK von Decken sind nur im Bereich von Deckensprünge angeben.Hinweis: Einbauelemente und Aussparungen für Aufzüge, Fahrtreppen, Hubbühnen usw. siehe Ausführungsplanung der beauftragten Fachfirma. Bei der weiteren Planung, sowie bei der Bauausführungen sind die Planungen der Fachingenieure, die Angaben der Sonderarchleute, sowie die Werkplanungen der Firmen zu beachten. Die weiteren Grundriss-, Schnitt-, Ansichts-, und Detailzeichnungen des Architekten sind zu beachten. Etwaige Abweichungen von diesen Architektenpläne sind der örtlichen Bauleitung anzuzeigen. Alle Maße sind an Ort und Stelle verantwortlich zu überprüfen. Maßbestimmigkeiten sind sofort mit der örtlichen Bauleitung zu klären. Diese Werkpläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den Schnittplänen und der Tragwerksplanung.

[illegible]

Wache Nord

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses



Bauherr:
Stadt Hattingen
Hüttenstraße. 43
45525 Hattingen

Projekt 1714_03
Plan 1714_03_5_500_f02_ind03
Index 03
Datum 15.05.2026
Gezeichnet aa
Format 590_719