


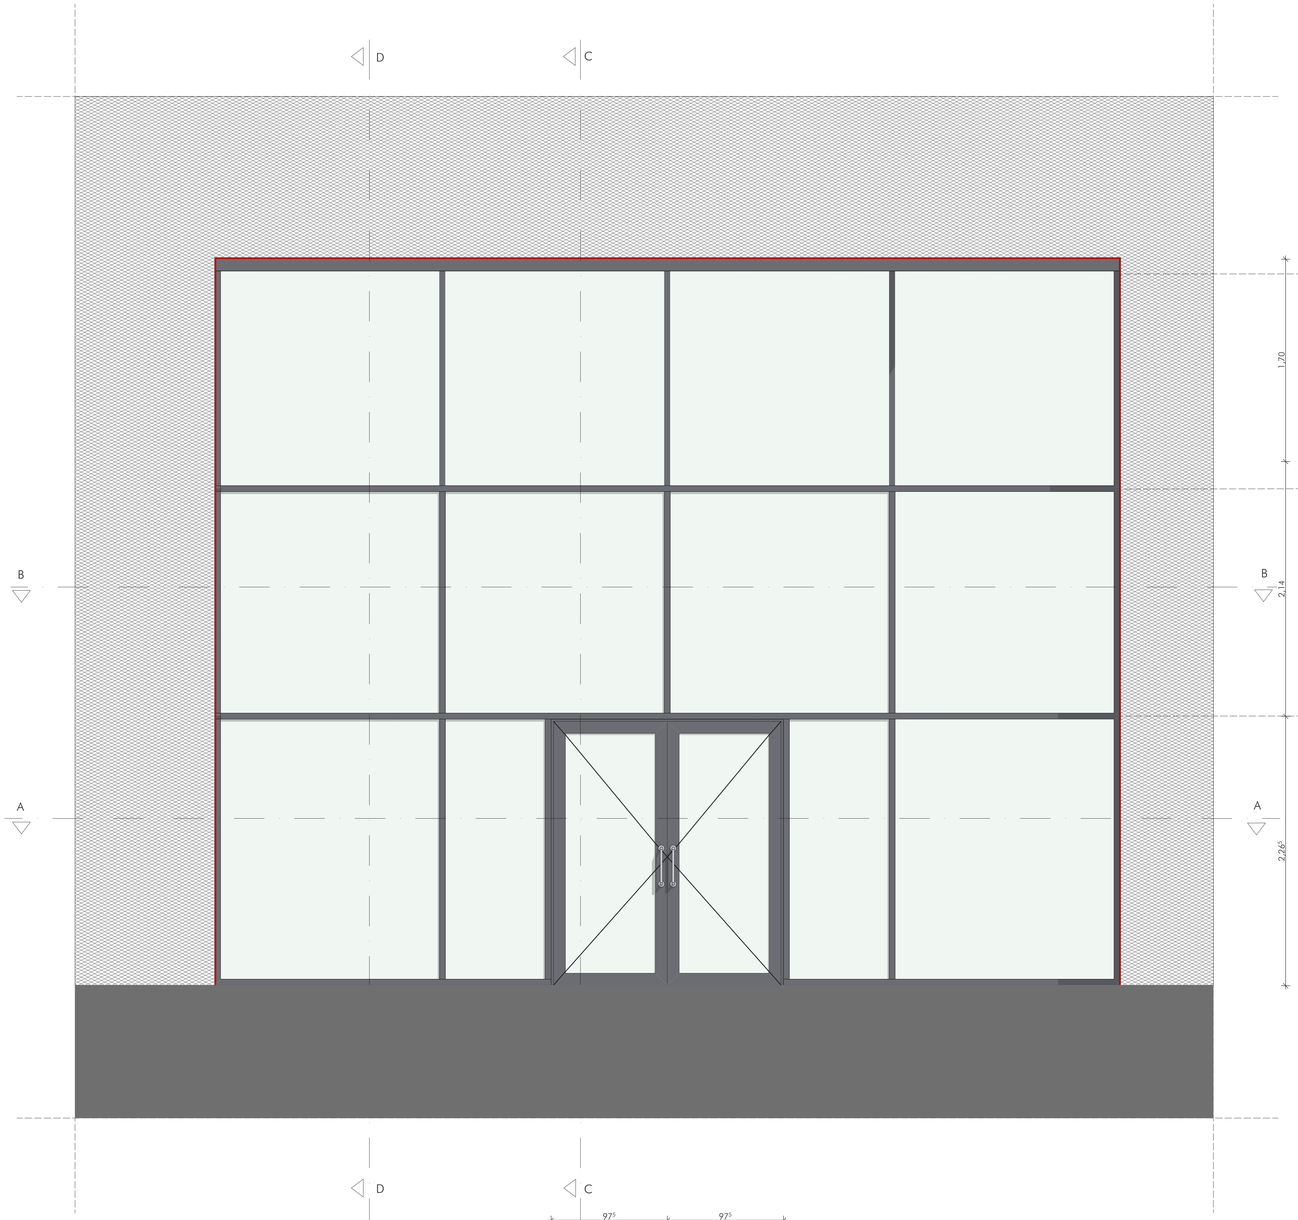


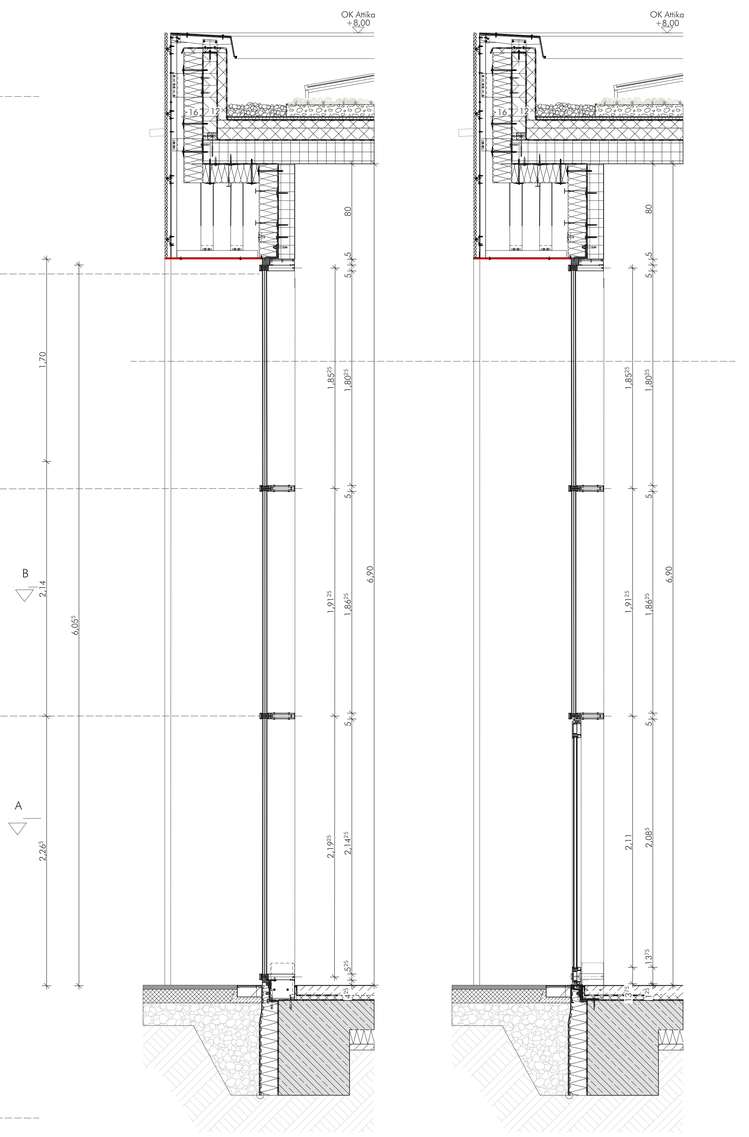


Schnitt D-D

Schnitt C-C

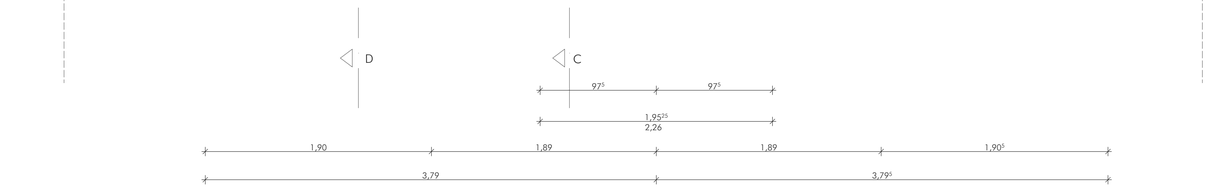

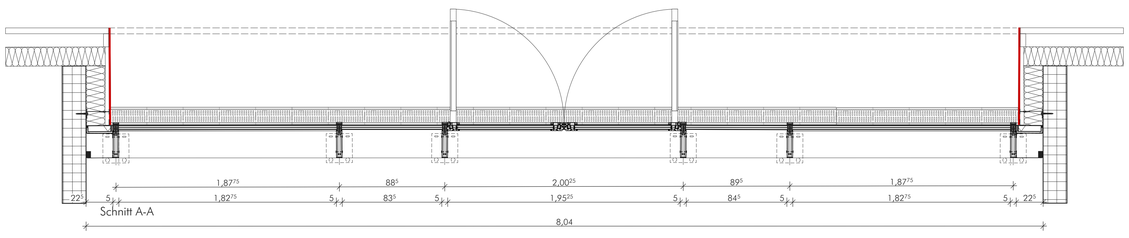

Schnitt A-A

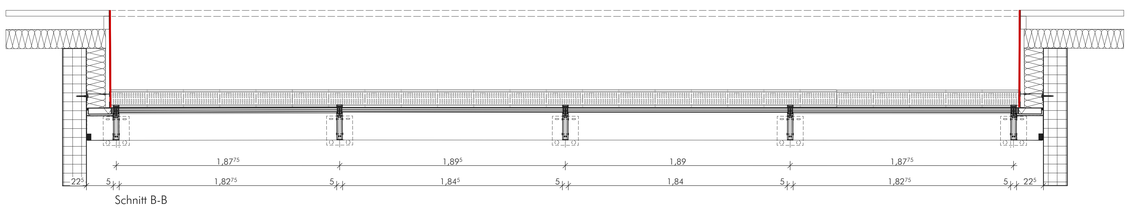

Schnitt B-B



Legende

Bestand
Abbruch
WU-Beton
Stahlbeton
GK-Wand
Fertigteil
Estrich
Dämmung weich
Dämmung druckfest
Bauteil feuerhemmend
Verrohrung Bachlauf Moasbecke
Änderungen

Schlitze + Durchbrüche

WD Wanddurchbruch
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
WA Wandaussparung
BA Bodenaussparung
DA Deckenaussparung
WS Wandschlitz
Beispiel: Typ + Maße
WD E 100/50

Kürzel

AD	Abgehängte Decke	K	Kälte	STG	Steigung (Treppen, Rampen)
BA	Brandabschnitt	H	Heizung	U	Raumumfang
BE	Bodeneinlauf	HZ	Heizkörper	UK	Unterkante
BK	Bodenkanal	HL	Handlauf	UK D	Unterkante Decke
BRH	Brüstungshöhe			UK UZ	Unterkante Unterzug
DF	Dehnfuge	L	Lüftung	ÜZ	Überzug
		LH	Lichte Höhe	UZ	Unterzug
E	Elektro	RH	Raumhöhe	UV	Unterverteilung
ESG	Einscheibensicherheitsglas	ROL	Rollladе		
		RR	Regenrohr	VS	Vorsatzschale
FLS	Fliesenspiegel			VSG	Verbundsicherheitsglas
FLO	Feuerlöscher	S	Sanitär		
FLK	Feuerlöschkasten	ST	Strahlenschutz	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
				WS	Wandverstärkung

Brandschutz

1.RW	1. Rettungsweg	IbBA BW	Feuerbeständig und in der Bauart von Brandwänden	FHRS	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
2.RW	2. Rettungsweg	fb	Feuerbeständig	FBRS	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür
BW	Brandwand	fh	Feuerhemmend	ST	Schachtabschluss
D	dichtschließende Tür	RA	Rauchableitungsöffnung		
		RS	rauchdichte und selbstschließende Tür		
		RWA	Rauch-Wärme-Abzug		

Höhenangaben

OKF EG = ± 0,00
= +91,80 ü.NHN


OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
UKFF Unterkante Fertigfußboden
UKRD Unterkante Rohdecke

Wandoberfläche

GK	Gipskarton, zweilagig beplankt	Putz	15 mm stärke, gemäß DIN V 18550 (für Innenputz)
Anstrich	Anstrich auf Rohbau	Glas	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2
Sandw.-Elem	Metall-Sandwich-Elemente, wärmedämmend, F90, gemäß DIN EN 14509	STB	Sichtbeton SB3

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKF, sofern nicht anders vermerkt.
Brüstungshöhen sind von OKF bis OK Rohbauöffnung Fenster gemessen.
Türhöhen: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Türhöhen auf die OK Fertigfussboden des tieferliegenden Raumes und UK Sturz.Hinweis: UK von Decken sind nur im Bereich von Deckensprüngen angegeben.Hinweis: Einbauteile und Aussparungen für Aufzüge, Fahrtreppen, Hubbühnen usw. siehe Ausführungsplanung der beauftragten Fachfirma. Bei der weiteren Planung, sowie bei der Bauausführungen sind die Planungen der Fachingenieure,die Angaben der Sonderfachleute, sowie die Werkplanungen der Firmen zubeachten. Die weiteren Grundriss-, Schnitt-, Ansichts-, und Detailzeichnungen des Architekten sind zu beachten. Etwaige Abweichungen von diesen Architektenpläne sind der örtlichen Bauleitung anzuzeigen. Alle Maße sind an Ort und Stelle verantwortlich zu überprüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der örtlichen Bauleitung zu klären. Diese Werkpläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den Schlitzplänen und der Tragwerksplanung.

Index	Datum	Name	Änderung



Feuerwehr Hattingen
Wache Nord

Wache Nord
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Bauherr:
Stadt Hattingen
Hüttenstraße. 43
45525 Hattingen

Ausführungsplanung
Fassadenschnitt Pfosten-Riegel-Fassade m 1_20
Projekt 1714_03
Plan 1714_03_5_500_f03
Index
Datum 15.05.2026
Gezeichnet al, iw
Format 1082_914

stiller | architekten planungsgesellschaft mbh | Essener Straße 53a | 45529 Hattingen
Fon 02324 902926 -0 | www.stillerarchitekten.de | office@stillerarchitekten.de

st arc