




Schlitz + Durchbrüche

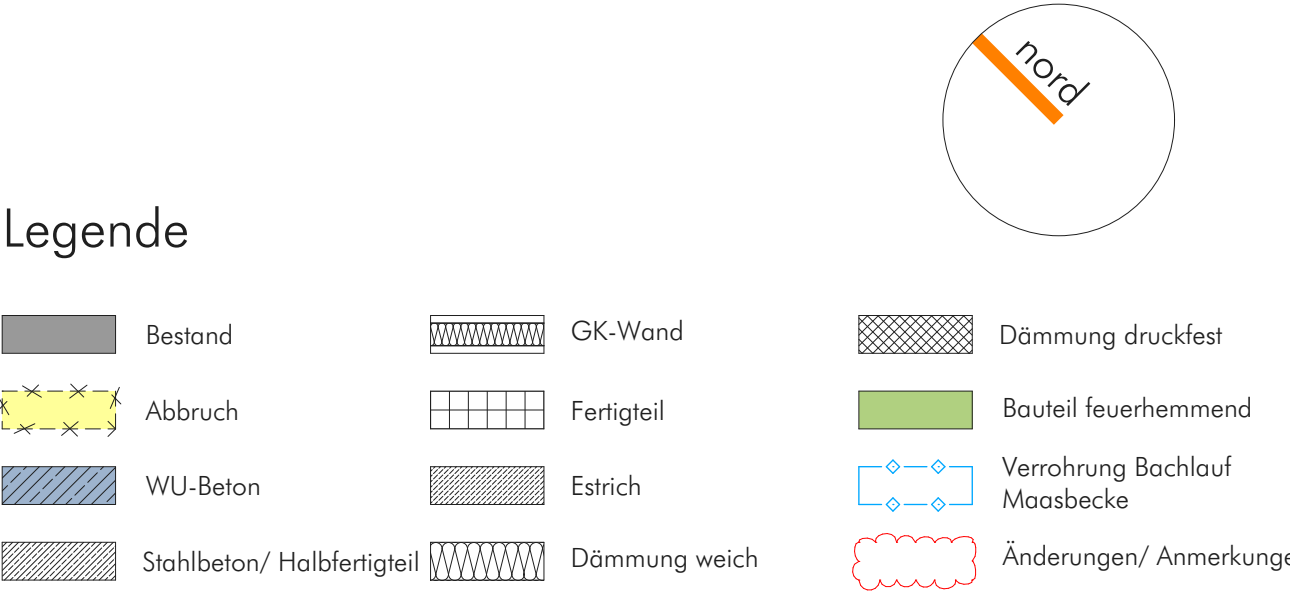

Kürzel

AD	Abgehängte Decke	K	Kalte	STG	Steigung (Treppen, Rampen)
BA	Bandschleife	H	Haut		Zusammenfügen
BE	Bodenbelag	HZ	Heizkörper	LR	Leuchte
BD	Bodenkabel	HE	Heizung	LRD	Unterputzleuchte
BH	Bühnenhöhe	L	Lüftung	LRZ	Unterputzleuchte
BL	Belüftung	LZ	Lüftung	LRZ	Unterputzleuchte
E	Elektro	LH	Lichte Höhe	LZ	Unterputzleuchte
ESG	Einseitig beschaltete Leuchte	RR	Raumhöhe	LV	Unterputzleuchte
F	Fassonleiste	RCR	Reflektor	VS	Vorsatzleuchte
FL	Fassonleiste	RR	Regenrohr	YSG	Y-förmige Leuchte
FLO	Fassonleiste	S	Schalter	WZVS	Wandmontierte Leuchte
FLK	Fassonleiste	ST	Stützstrich	WS	Wandstrichleuchte

Brandschutz

1. RW	1. Rettungsweg	flBA BW	Feuerbeständig und in der Bauart von Brandwänden	FHRs	feuerhemmende, rauch- und selbstschließende Tür
2. RW	2. Rettungsweg				
BW	Brandwand	flB	Feuerbeständig	FBRs	feuerbeständige, rauch- und selbstschließende Tür
D	dichtschließende Tür	flR	Feuerhemmend	ST	Schadotschluss
		RS	Rauchableitungsöffnung rauchdichte und selbstschließende Tür		

Höhenangaben OKF


	OKFF		Oberkante Fertigfußboden		UKFF		Unterkante Fertig-
	OKRD		Oberkante Rohdecke		UKRD		Unterkante Rohd

Wandoberfläche

⌘ GK	Gipskarton, zweilagig beplankt	⌘ Putz	15 mm starke, gemäß DIN V 18550 für Innenputz
⌘ Anstrich	Anstrich auf Rohbau	⌘ Glas	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2
⌘ Sandw.-Elem.	Metall-Sandwich-Elemente, wärmedämmend, F90, gemäß DIN EN 14509	⌘ STB	Sichtbeton SB3

Die Höhenangaben beziehen sich auf OKF, sofern nicht anders vermerkt.
 Brusthöhenböden sind von OKF bis OKRaboffenlegung Fenster gemessen.
 Türhöhen: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Türhöhen auf die OKF Festlegung.
 tieferliegenden Raumes und OK Sturz.Hinweis: UK von Decken sind nur im Bereich von Decken
 ausführung.Hinweis: Einbauten und Aussparungen für Aufzüge, Schieber, Hubbahnen usw.
 Ausführungslösung der beauftragten Fachfirma. Bei der weiteren Planung, sowie bei der Bauausführung
 zu berücksichtigen. Die Höhenangaben sind nur als Richtwerte zu verstehen und sind nicht
 zubeziehen. Die weiteren Grundriss, Schnitt-, Ansicht- und Detailzeichnungen des Architekten sind
 zu Zweige Abweichungen von diesen Architekturplänen sind der örtlichen Bauleitung zuzustimmen. Alle Maße
 Ort und Stelle verantwortlich zu überprüfen. Maßnimmungen sind sofort mit der örtlichen Bauleitung
 Diese Werkpläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den Schutzplänen und der Tragwerksplanung

Index	Datum	Name	Änderung
01	19.06.2026	LR	Außengerät Split-Klimaanlage außerhalb des "nicht brennbaren" Bereiches
02	04.08.2026	LR	Ergänzung Stiegleiter
03	18.08.2026	LR	Ergänzung Attikageländer inkl. Wartungsweg
04	18.09.2026	LR	Anpassung Dachentwässerung gem. Ausschreibung

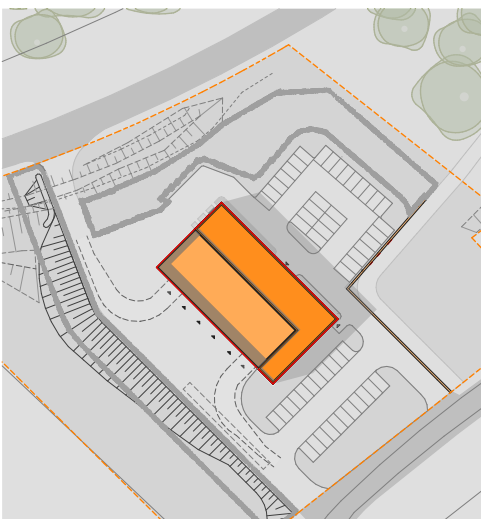

Feuerwehr Hattingen
Wache Nord

Wache Nord
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses



Bauherr:
Stadt Hattingen
Hüttenstraße, 43
45525 Hattingen

Ausführungsplanung
Dachaufsicht m 1 50

Plan 1714_03_5_103_ind04
Index 04
Datum 15.05.2026
Gezeichnet aa/lr
Format 1552_914