

Allgemeiner Hinweis


Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

Montager Reihenfolge Außenwände

- 1. Rohbau
- 2. Fenster- und Türen
- 3. Verblendschale

Hinweis Gewerk Fenster- und Türnbau

Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

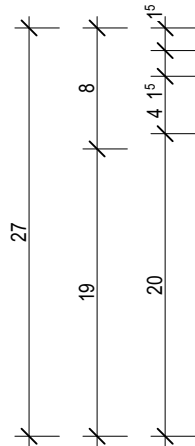

Entwässerungsrinne umlaufend entlang der Pfosten-Riegel-Fassade, Dimensionierung gem. Erfordernissen, Abdeckrost in rechteckiger Maschung (30/10 mm), auf Betonfuß, Hohlräume ausgedämmt | **Leistung: GaLaBau**

Fugenmörtel gem. Erforderniss Farbe nach Wahl AG.

Verblendschale (NF): Ziegelmauerwerk im Normalformat, mörtelgebunden, mit Edelstahlverankerung. Farbton ocker/beige, Ausführung nach Bemusterung und Wahl des AG.

PRF 03

Stahlwinkel

Anschlussfolie innen: Luftdicht und dampfbremsend, umlaufend an Rahmen und Bauteile verklebt, Stöße überlappt, dauerhaft haftend.

Mineralische Dämmung: Gemäß WS-Nachweis, 16 cm, WLG 035, schwarz kaschiert

VK Mauerwerk

VK Ziegelmauerwerk


VK Pfosten

VK Riegel

Innen

Pfosten-Riegel-Fassade: Wärmegeädmmtes Aluminium-Profil, ca. 50/200 mm (gem. Vordimensionierung), Uw ≤ 1,4 W/m²K (Türen 1,5 W/m²K), gemäß Wärmeschutznachweis. Oberfläche eloxiert E6-C31 (Neusilber/ Leichtbronze) gem. Bemusterung. Anschluss luftdicht innen, schlagregendicht außen, wärmebrückenfrei.

A.D

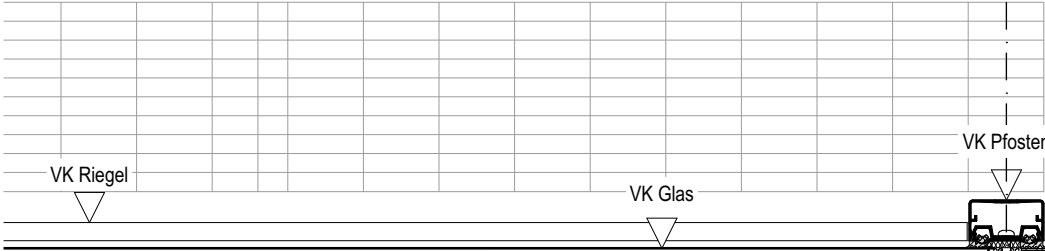

Aussen

VK Ziegelmauerwerk

VK Pfosten

VK Mineralfaserdämmung


Dauerelastische Versiegelung, z.B Kompriband schwarz

Anschlussfolie außen: Schlagregendicht und diffusionsoffen, umlaufend verklebt, Stöße überlappt, dauerhaft haftend.

Tragende Außenwand (KS): KS-MW gem. Statik.

PRF 03

Stahlwinkel

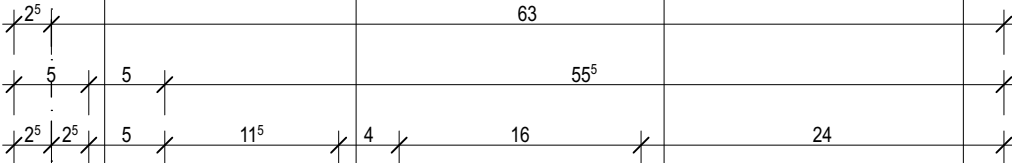

NUR ZUR KALKULATION

A.D

DCA-290

soll sasse architekten BDA
Partnerschaft mbB

Robert-Koch-Str. 24
44143 Dortmund

Fon +49 231 222 011 40
Fax +49 231 222 011 42
Mail: info@soll-sasse.de

Projekt Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark
Neubau Café an den Wasserbecken

Bauort Florianstraße 2, 44139 Dortmund

Bauherr Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB

Planinhalt Regeldetail horizontaler Anschluss Pfosten-Riegel-Fassade an KS Mauerwerk

Datum 25.11.25
Änderung Vorabzugsstand erstellt
Index VO
Gez. rs
Gezeichnet rs
Gepr. hs
Datum 25.11.25

Blattgröße DIN A3

Maßstab 1:5
Gez. rs
Gezeichnet rs
Gepr. hs

DCA-290