
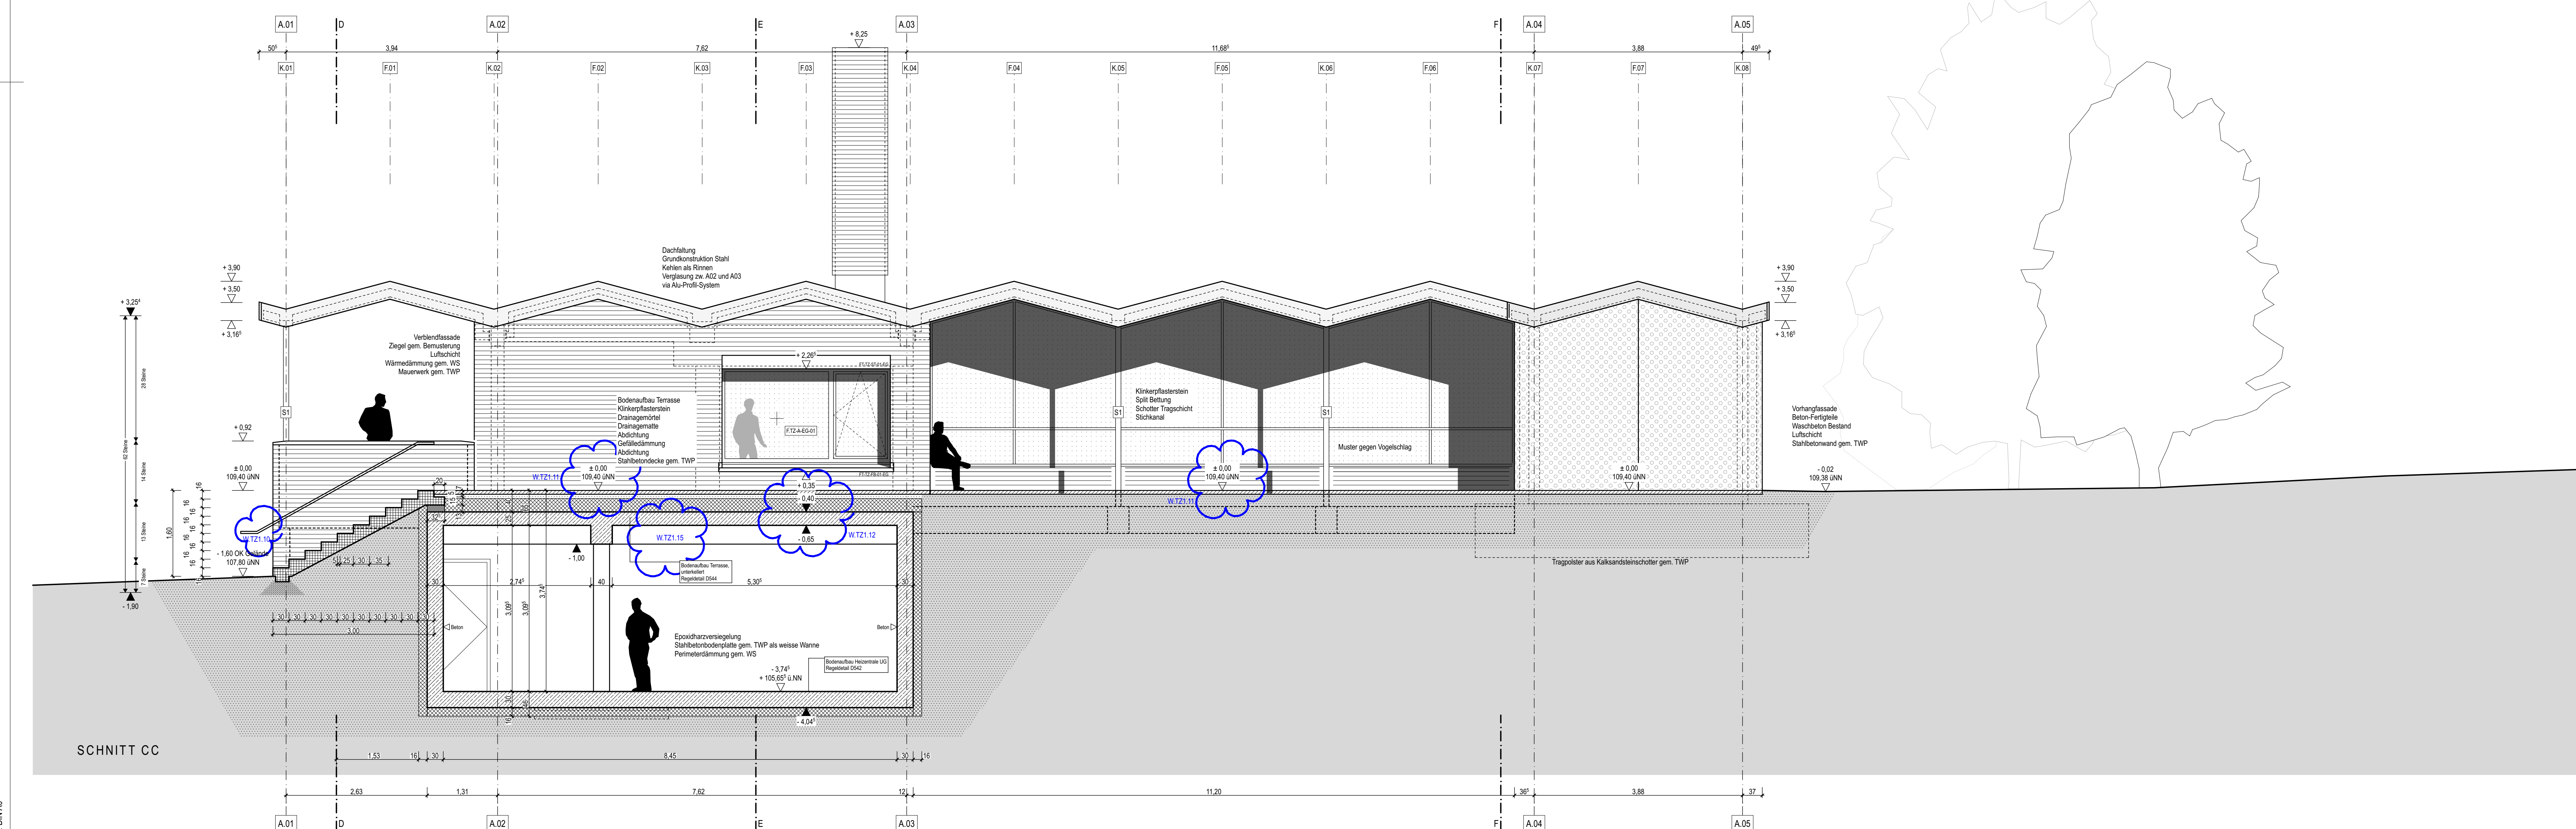


NUR ZUR KALKULATION

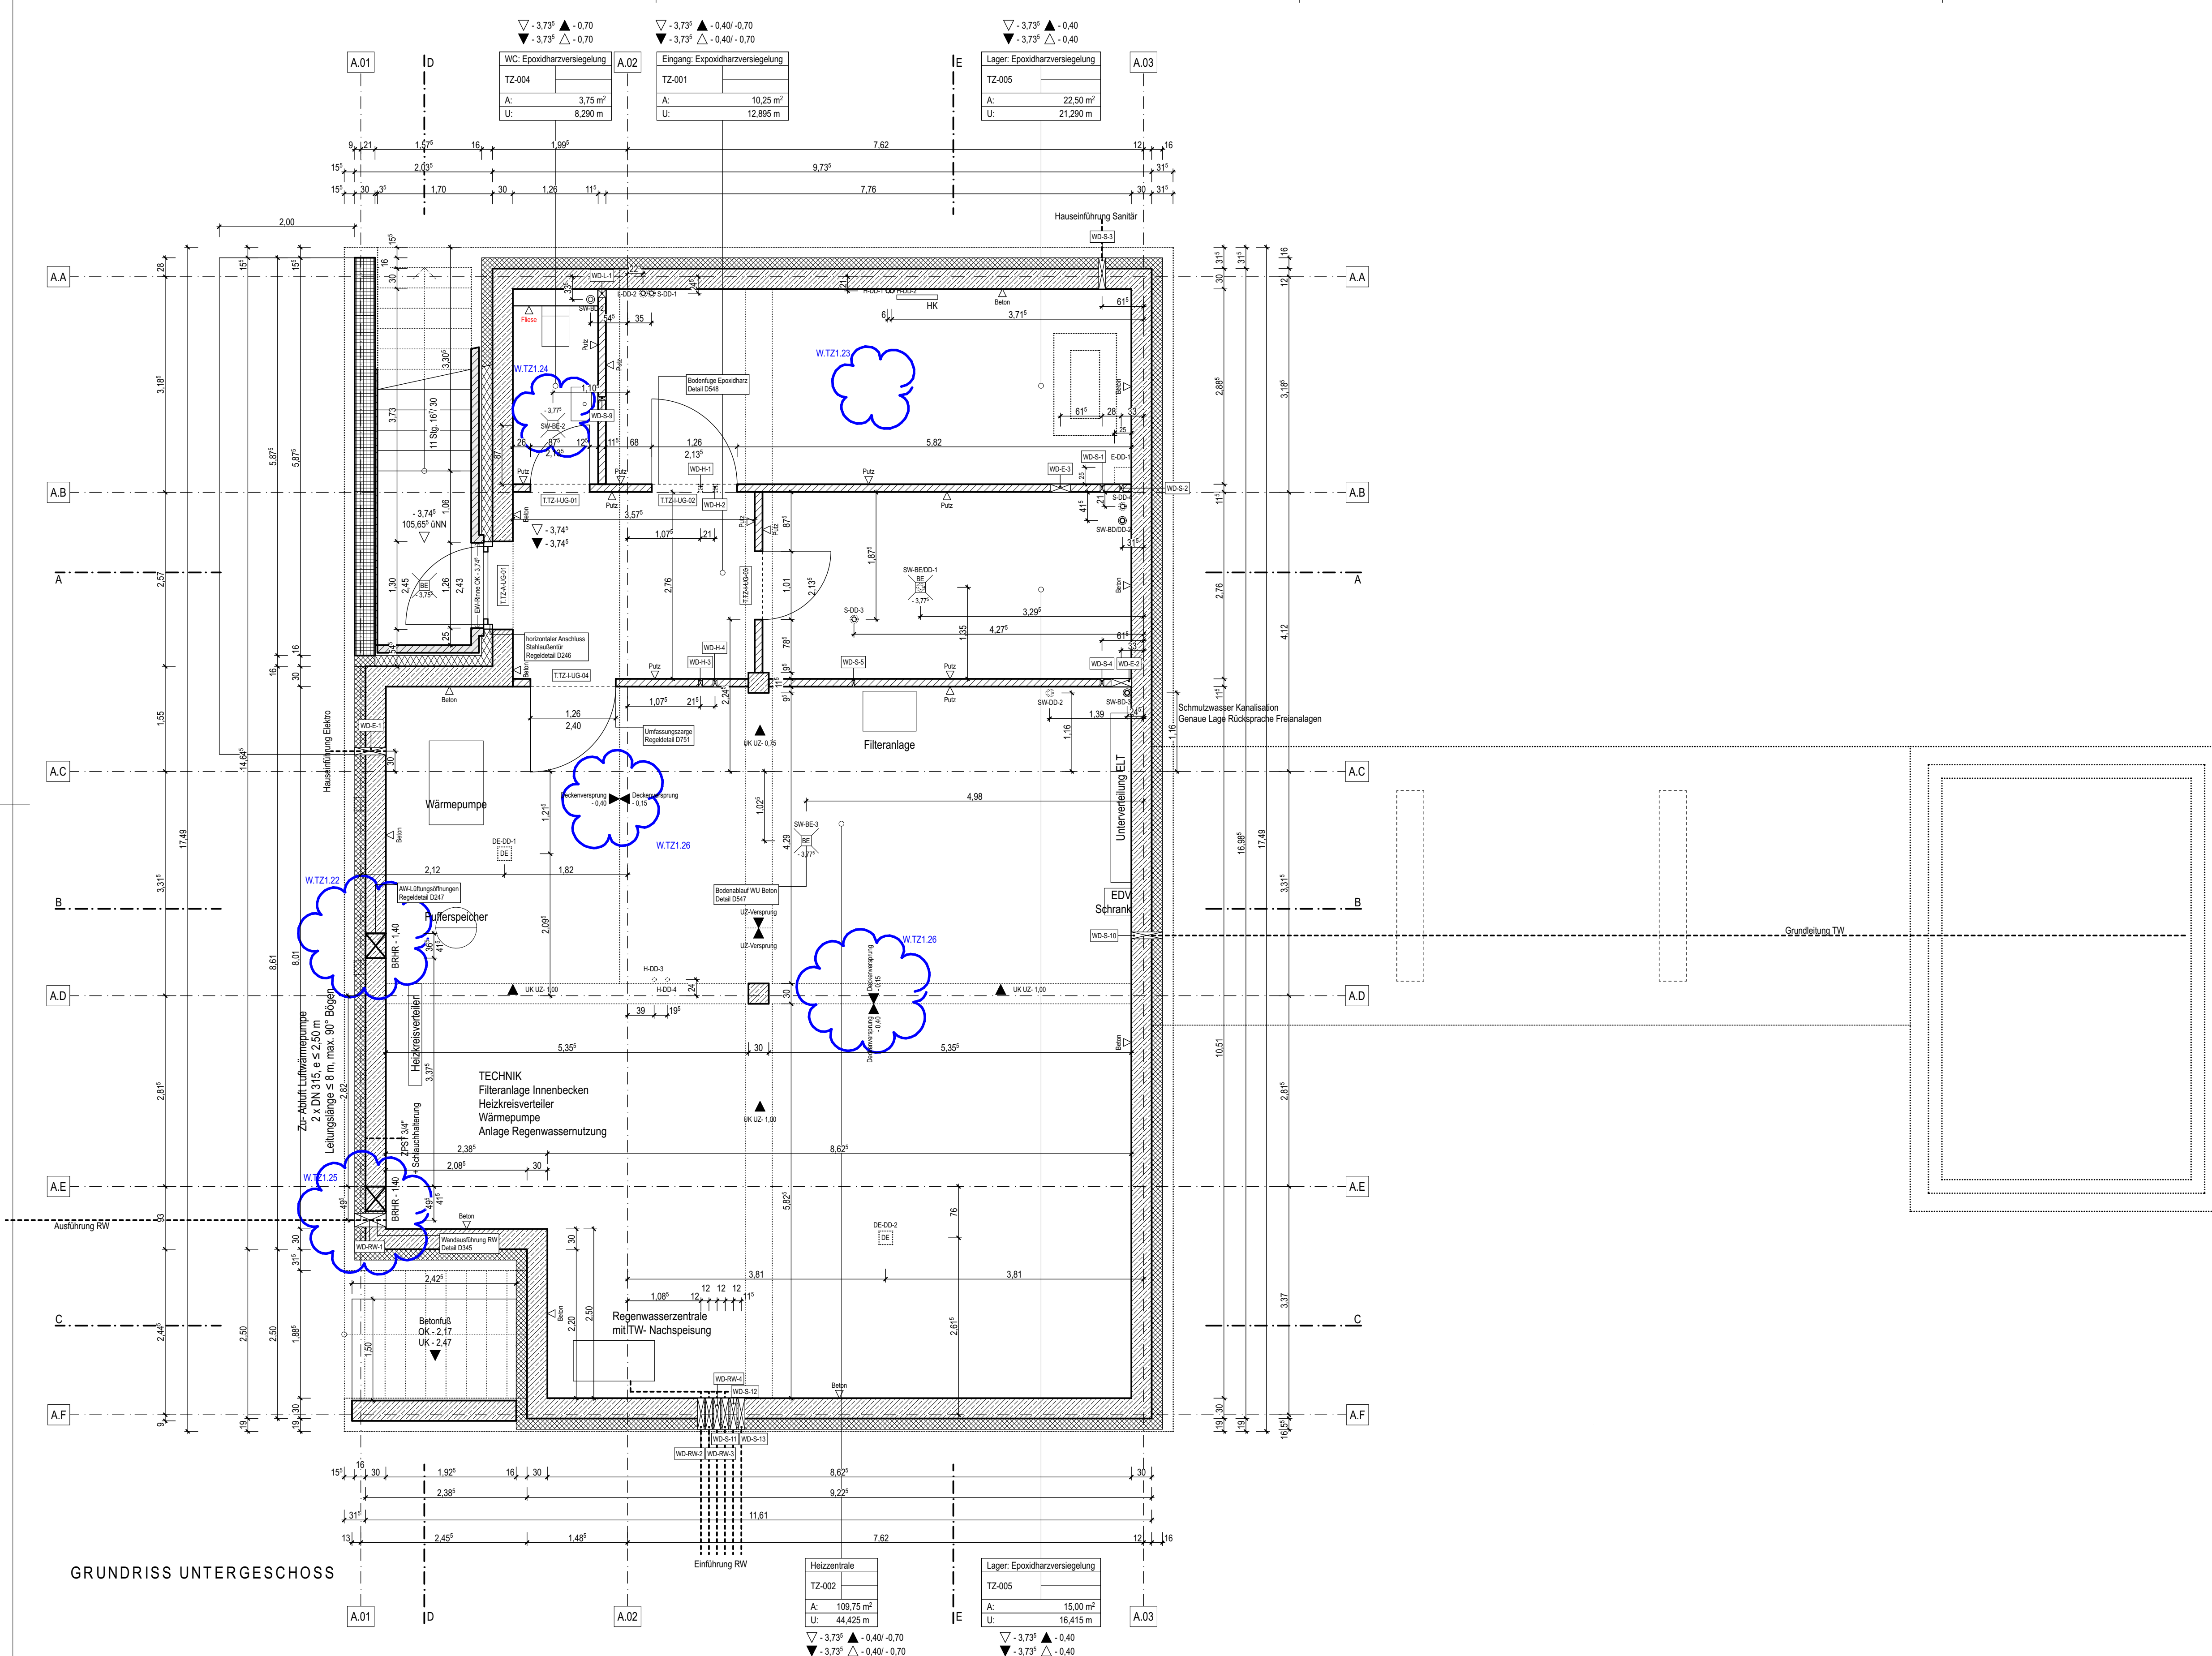

Lepide	
	
Energiegenuss	Dietricher Platzbereich gem. zugewiesener Flächenbesitz dieses Instituts
	
WG-01	Wohnbereich 1, Versammlungs- und Lagerung
WG-02	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-03	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 2 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-04	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 3 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-05	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 4 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-06	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 5 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-07	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 6 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-08	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 7 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-09	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 8 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-10	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 9 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-11	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 10 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-12	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 11 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-13	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 12 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-14	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 13 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW
WG-15	Wohnbereich 1 Heizung Nr. 14 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW, WK-WG 1 : 0,83 kW

	Boden und/oder Oberkantenform, vertikale Längsrichtung
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

	Boden- oder Deckeneinlauf Schmutzwasser Regenwasser
 SW-BE-2	Bodeneinlauf Schmutzwasser, Nr. 2 Ø 120 mm
 SW-BE-3	Bodeneinlauf Schmutzwasser, Nr. 3 Ø 120 mm
 SW-BECCD-1	Bodeneinlauf und Deckendurchbruch Schmutzwasser, Nr. 1 Ø 128 mm
DE-CD-1	Deckeneinlauf Trennsow. Nr. 1, Deckendurchbruch, Ø in Abhängigkeit
DE-CD-2	Deckeneinlauf Trennsow. Nr. 2, Deckendurchbruch, Ø in Abhängigkeit

 Stahlbeton-Fertiteil

Mauerwerk, Kalksandsteine

 Stahlbeton

 Verblender

	Vorhangfassade Waschhaus
---	--------------------------

 Mineralische Dämmung

 harte Dämmung

Keywords:

Die vorliegende Planung wurde auf Basis der Fachplanungen erstellt. Dies umfasst

Die Planung ist nur im Zusammenha

Türhöhen sowie Unterkanten von St...

klären.

eigenverantwortlich zu prüfen. Die Ü-

Bauleitung abzustimmen.

Die Pläne beziehungsweise deren In-

Bestimmung des Zeitablaufs der Reaktion

	0	0,5	1,0
--	---	-----	-----

Datum	Thema	Ergebnis	Gut.
1	15.05.2026	Prüfung: Schlussprüfung zum Studiengang 15-M-Mech. Thema: gekrümmte Einwirkung, Änderung Dehnungsverhalten, Änderung der Querschnitts-Flächeneigenschaften, Auswertung der Beanspruchung und Überlegung zum Studiengang, Abklärung der Aufgabenstellung	100/100
9	06.12.2025	Planarbeit für V01 Notizen publiziert!	hs
0	20.10.2025	Prüfung: 100-prozentige Abschlussprüfung, Abklemmen erlaubt! Teilgebiet: Versagen, Achsenversagen, Schweißverbindungen	hs
10	15.04.2025	Übungsgruppen V04M sind für die kommende Klausurprüfung (Lernfeld) über Innenmechaniken erstellt!	hs
VO	04.03.2025	Vorabzugsbogen erstellt	hs

Bewertung	Antraggeber
	Stadt Dortmund Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

	SW	
Außen Stadt Dortmund		

vertreten durch
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

vertreten durch	Geschäftsleitung SFB, Zentrale Dienste
-----------------	--

Project:	SAP-Project Number 80

Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau TECHNIKZENTRALE	

Zentralplatz Westfalenpark	Florianstraße 2 44139 Dortmund
----------------------------	-----------------------------------

Planvertasser:in		Fachrichtung	
ArGe WPDO		Architektur Hochbau	
soll: gasc architecture RDM		I HVH Architekten RDM	
Klausurteil		Klausurwertung	

Robert-Koch-Straße 24 44143 Dortmund 0231-22201140 info@sciltsasse.de	Heinrich-Rohmann-Straße 10 50829 Köln 0221-32078620 info@thvh.de	DIN A0	2/7
		Maßstab	Geschnitten

		1/30	118
Planinhalt		Gaußel	Datum
GRUNDRISS UNTERGESCHOSS		TZ	04.03.2025

SCHNITT CC	Höhenlage
	± 0,00 = 109,40 üNN

Planungsphase	Plancode Bestand (optional)
Ausführungsplanung	

Projektnummer	Opt. Bauteil	Inhalt 1	Inhalt 2	Maßstab	Opt. Blatt-Nr.	Index
2305	TZ	GR_UG	SN_CC	50	2	1