
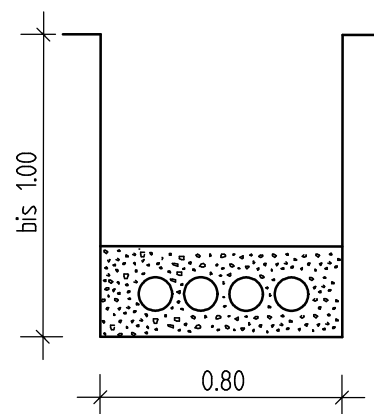
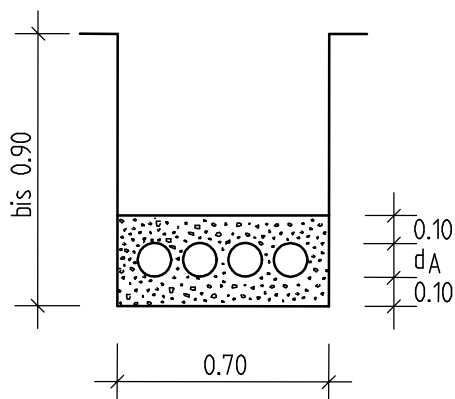
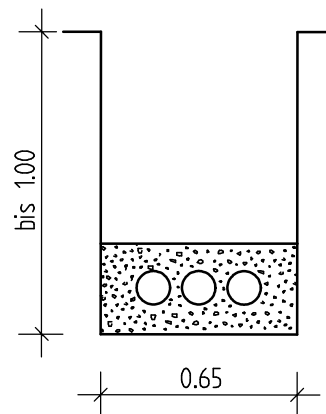
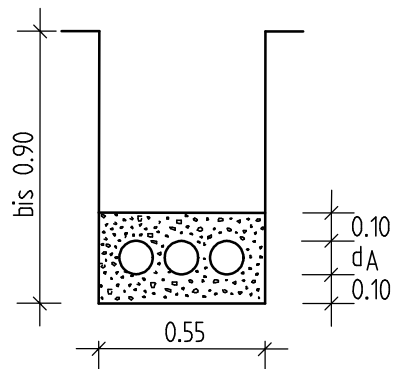
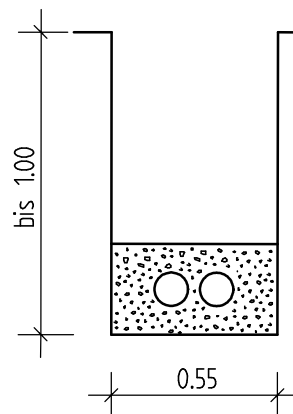
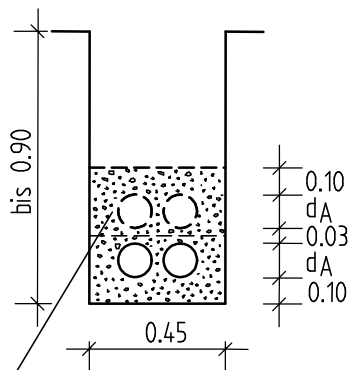
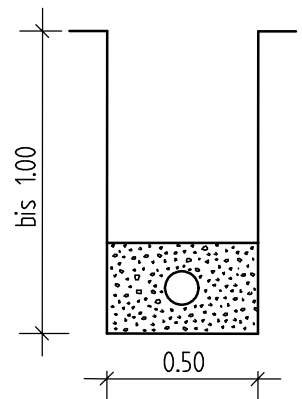
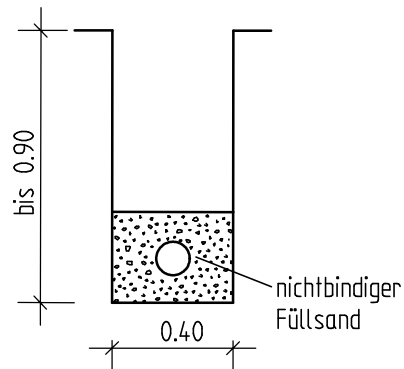


Grabenbreiten

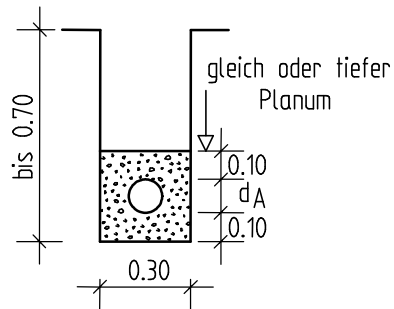

Zweite und jede weitere Rohrlage nach Sandverfüllung der vorherigen Rohrlage verlegen und mit Sand verfüllen

d_A = Rohrschiffaussendurchmesser

Grabentiefen von 1,01 - 1,25 m = Grabenbreite + 10 cm.
 Grabentiefen über 1,25 m mit Verbau = Grabenbreite + 10 cm + 30 cm.
 Bei Hindernissen sind die Grabenabmessungen örtlich von der Bauleitung festzulegen.
 Wiederherstellung nach Aufbrüchen siehe Bl 38 - 41.