

LEGENDE




		Wände Bestand, Trockenbau/Holzbau	
		Wände Bestand, Mauerwerk	
		Bestand, Stahlblech	
		Bestand, Dämmung	
		Wände Neu, Mauerwerkswand	
		Neu Fertigteil, Elementdecken/Hängendele	
		Neu, Stahlblech	
		Neu, WU-Beton	
		Neu, Dämmung (PSXPS)	
		Neu, Dämmung (mineralisch)	
		Neu, Kies	
		Neu, Grundsich	
		Abbruch	
	feuerhemmend	feuerhemmende Wand/Decke	
	feuerbeständig	feuerbeständige Wand/Decke	
		dichtschießende Tür	
	653	dichtschießende und selbstschießende Tür	
	RS	selbstschießende und rauchdichte Tür	
	T30-RS	selbstschießende, rauchdichte und feuerhemmende Tür	
	T30	selbstschießende und feuerhemmende Tür	
	V4E30	Brandschutzverglasung F30/E30	
	N	Nassraum (Bepanlung 2-legig, mit zementgebundener Bauplatte)	
	F	Fachraum (Bepanlung mit 2x, 3x RS)	

Geschosshöhen: EG Anbau +/- 0.00 = 79.73 NHN; OG Anbau +3.70 = 83.43 NHN
Alle Höhenangaben gelten nur in Verbindung mit dem aktuellen Vermessungsplan.

Die Angaben zum Brandschutz gelten nur in Verbindung mit dem aktuellen Brandschutzkonzept (BSK).

B	20.05.2025	Oellender	
A	14.03.2025	Hohen Auenanlagenplanung, Eingulzung UK Koirker + Bezeichnung Kirche	Starkewitz
		Anforderung	Name

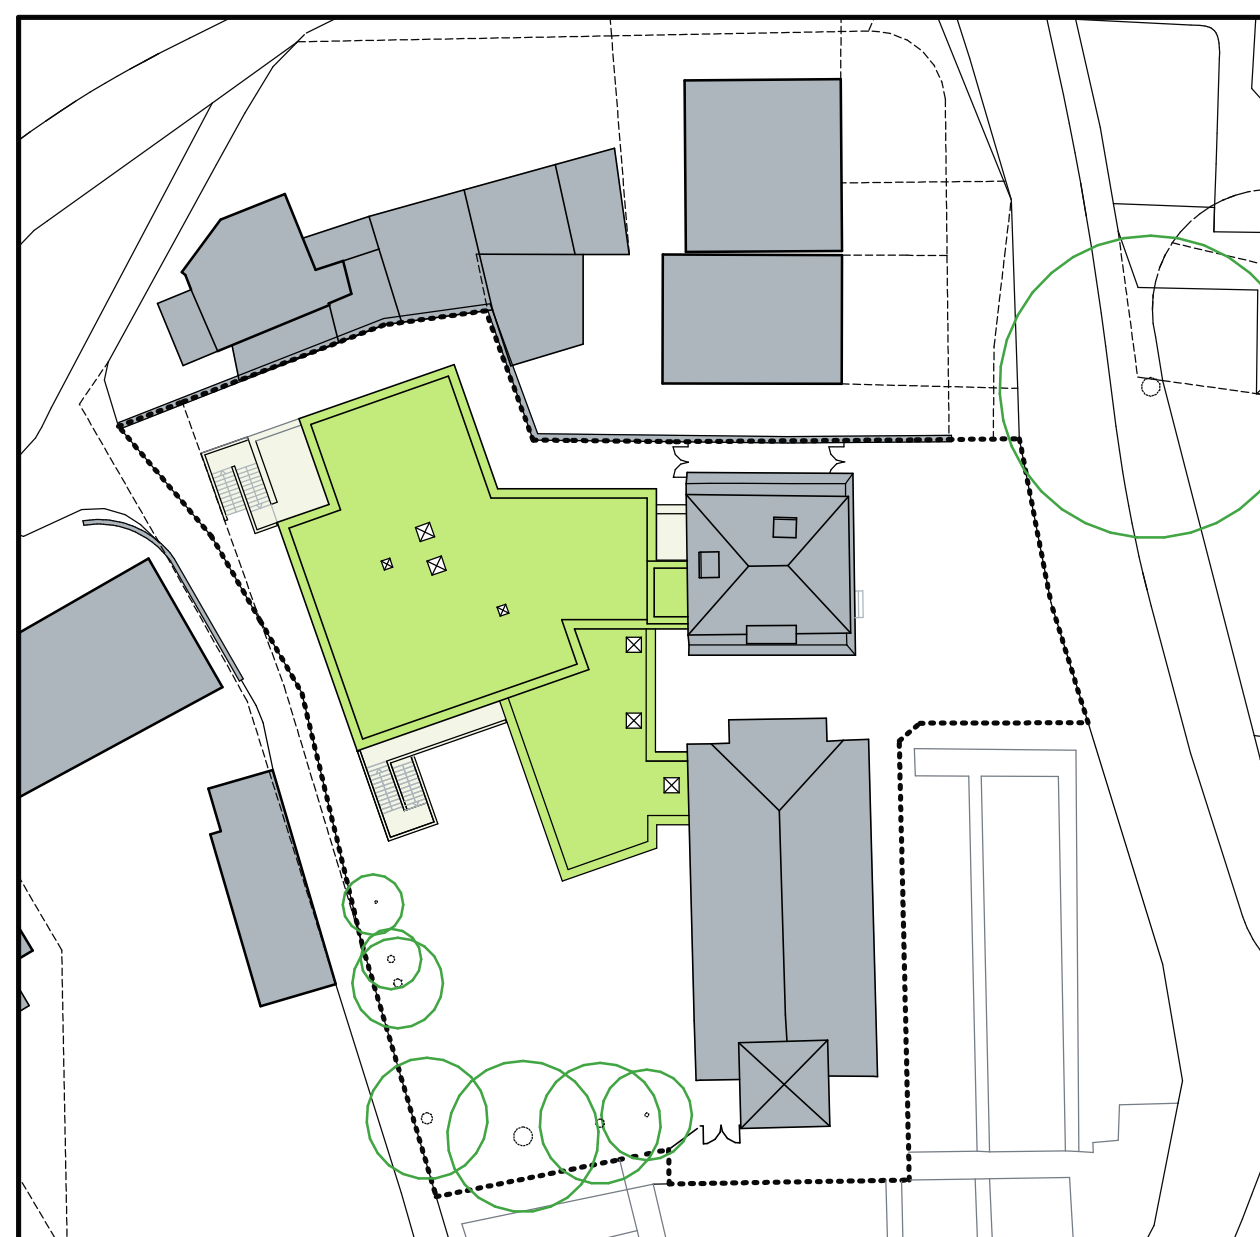

TEK Alte Ellinghauser Straße 5/7

ALTE ELLINGHAUSER STRASSE 5/7 44 339 DORTMUND

ERRICHTUNG EINER TEK

ANSICHT SÜDWEST/SCHNITT EE - LPH 5

anwendung	S. Stankewitz		Bezeichnung
A	65 / 2-4	Eintragsdgl. 350 x 594mm	Kostenträger 6520002846
Item	06.01.2025	Malschab 1:50	Zeich.-Nr.: AR 5 AN SW B

