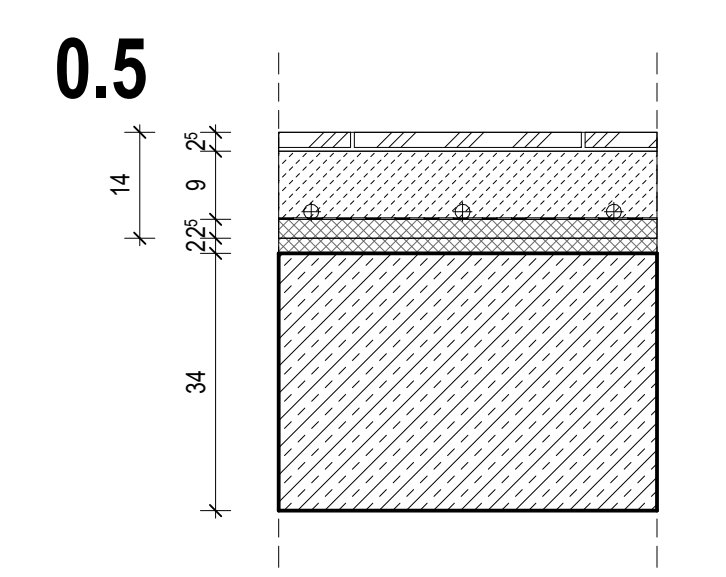
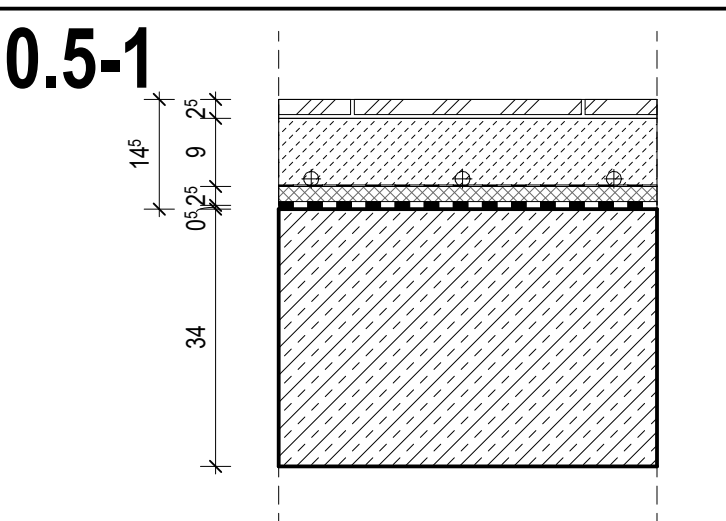


Fußbodenaufbau h = 145 mm

- 20 mm Betonwerkstein (R9)
- 5 mm Dünnbettklebemörtel
- 65 mm Zementestrich CT-F5 gem. DIN 18560-2 schwimmend verlegt, Wandanschluss mit Randdämmstreifen d > 8 mm entkoppelt
- 0,2 mm Trennlage (PE-Folie), lose verlegt
- 20 mm Trittschalldämmung EPS nach DIN EN 13163
- 30 mm Ausgleichsdämmung
- 8-10 mm Asphaltmastix gemäß DIN 18533
- Rohglasvlies als Trennlage
- 500 mm Stahlbetondecke-Sohle gem. Statik
- 0,2 mm Trennlage (PE-Folie)
- 150 mm Perimeterdämmung WL G 037 gem. Bauphysik
- 50 mm Sauberkeitsschicht (Magerbeton)
- Methangasdrainage gem. Bodengutachten
- kapillarbrechende Schicht

0.5  Fußbodenaufbau h = 160 mm > abgesenkter Mensabereich - 20 mm Betonwerkstein (R9) - 5 mm Dünnbettklebemörtel - 90 mm Zementestrich CT-F5-S90 H70 gem. DIN 18560-2 - Heizestrich Bauart A, Wandanschluss mit Randdämmstreifen d > 10 mm entkoppelt - 0,2 mm Trennlage (PE-Folie), lose verlegt, Stoßüberlappung - 25 mm Tackerplatte EPS-WLG 045 - 20 mm Ausgleichsdämmung - 340 mm Stahlbetondecke-Sohle gem. Statik					
0.5-1  Fußbodenaufbau h = 145 mm > ebenerdiger Mensabereich - 20 mm Betonwerkstein (R9) - 5 mm Dünnbettklebemörtel - 90 mm Zementestrich CT-F5-S90 H70 gem. DIN 18560-2 - Heizestrich Bauart A, Wandanschluss mit Randdämmstreifen d > 10 mm entkoppelt - 0,2 mm Trennlage (PE-Folie), lose verlegt, Stoßüberlappung - 25 mm Tackerplatte EPS-WLG 045 - 8-10 mm Asphaltmörtel gemäß DIN 18533 - Rohglasfliese als Trennlage - 340 mm Stahlbetondecke-Sohle gem. Statik					
Ankommen / Treffpunkt, Forum / Mensa Erdgeschoss 0.5 / 0.5-1	<table border="1"> <tr> <td>Flächenlast</td><td>5,0 kN / m²</td></tr> <tr> <td>Punktlast</td><td>4,0 kN</td></tr> </table> 0.5 0.5-1	Flächenlast	5,0 kN / m ²	Punktlast	4,0 kN
Flächenlast	5,0 kN / m ²				
Punktlast	4,0 kN				

Fußbodenaufbau h = 145 mm

- 25 mm Sauberlaufmatte
- staubbindender Anstrich
- 65 mm Zementestrich CT-F5 gem. DIN 18560-2 schwimmend verlegt, Wandanschluss mit Randdämmstreifen $d > 8$ mm entkoppelt
- 0,2 mm Trennlage (PE-Folie), lose verlegt
- 20 mm Trittschalldämmung EPS nach DIN EN 13163
- 25 mm Ausgleichsdämmung
- 8-10 mm Asphaltmastic gemäß DIN 18533
- Rohrglasvlies als Trennlage
- 500 mm Stahlbetondecke-Sohle gem. Statik
- 0,2 mm Trennlage (PE-Folie)
- 180 mm Perimeterdämmung WLK 037 gem. Bauphysik
- 50 mm Sauberkeitsschicht (Magerbeton)
- Methangasdrainage gem. Bodengutachten
- kapillarbrechende Schicht

[illegible]