

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Prüfungsnummer: 8085


Entnahmestelle: BK 1

Tiefe: 2,0 - 2,3

Bodenart: U, t', s'

Bearbeiter: Cetinkaya

Datum: 16.12.2025

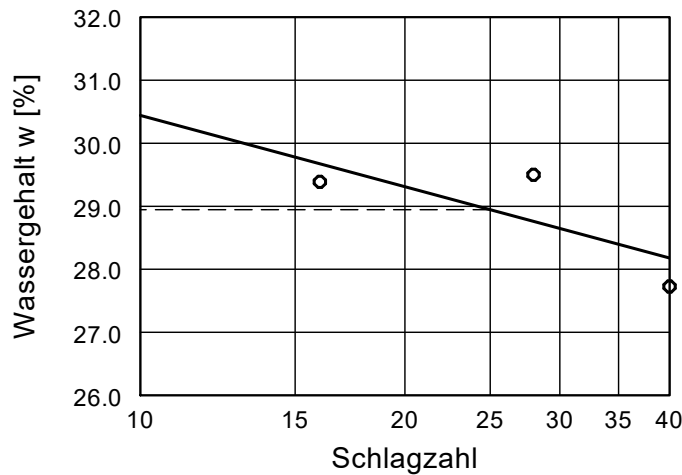

Wassergehalt $w = 18.7$ %
Fließgrenze $w_L = 28.9$ %
Ausrollgrenze $w_P = 16.5$ %
Plastizitätszahl $I_P = 12.4$ %
Konsistenzzahl $I_C = 0.82$

