

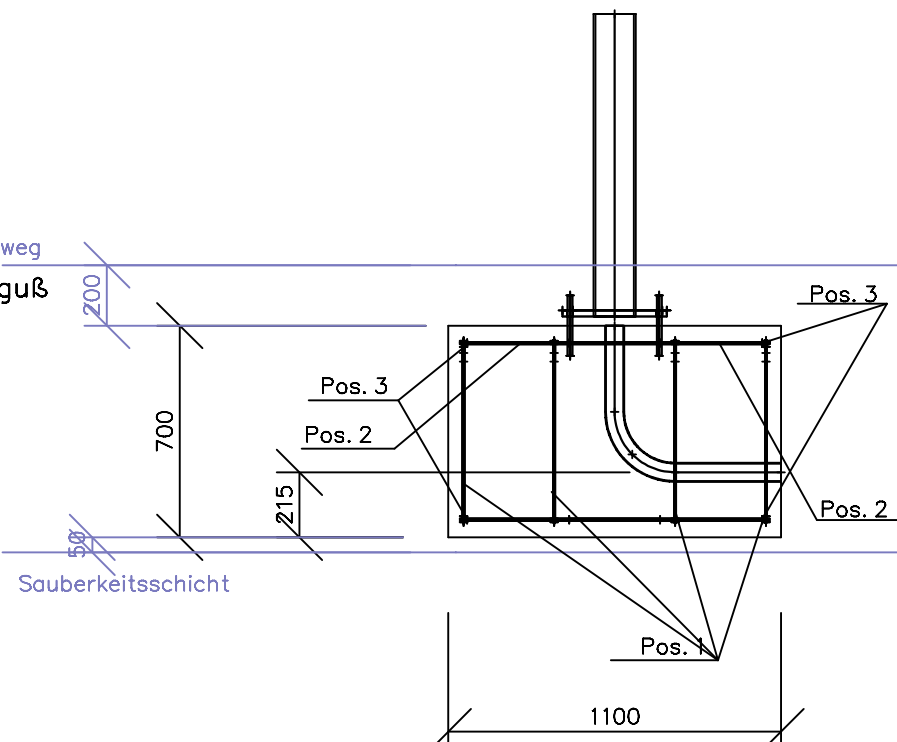
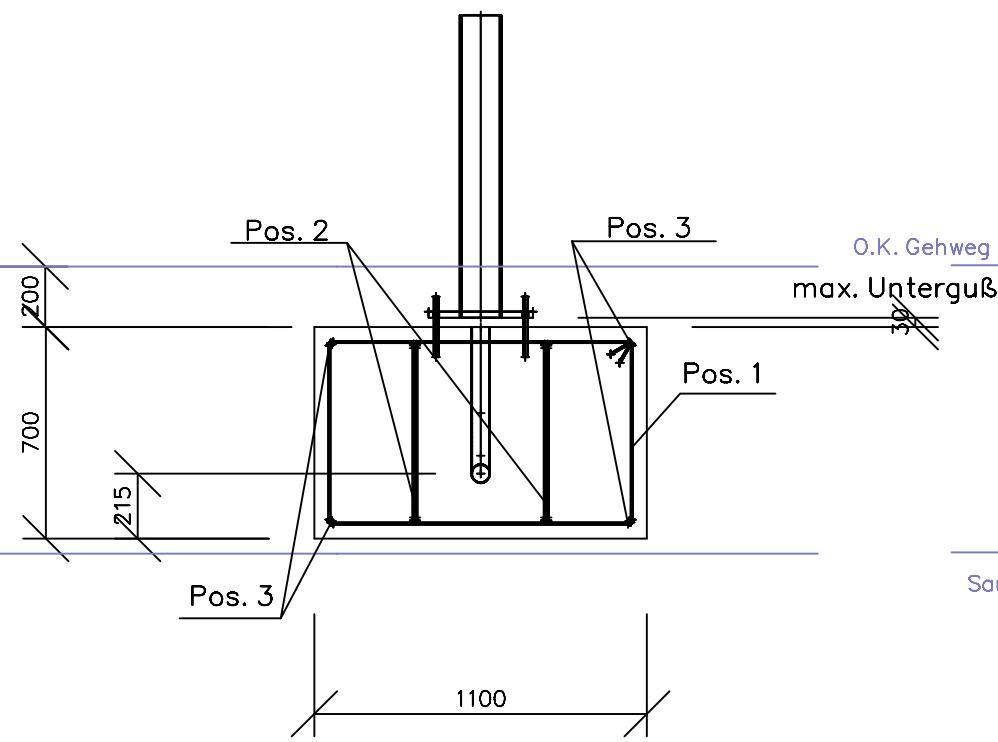


4x Pos. 2 Rd 6 lg. 1588

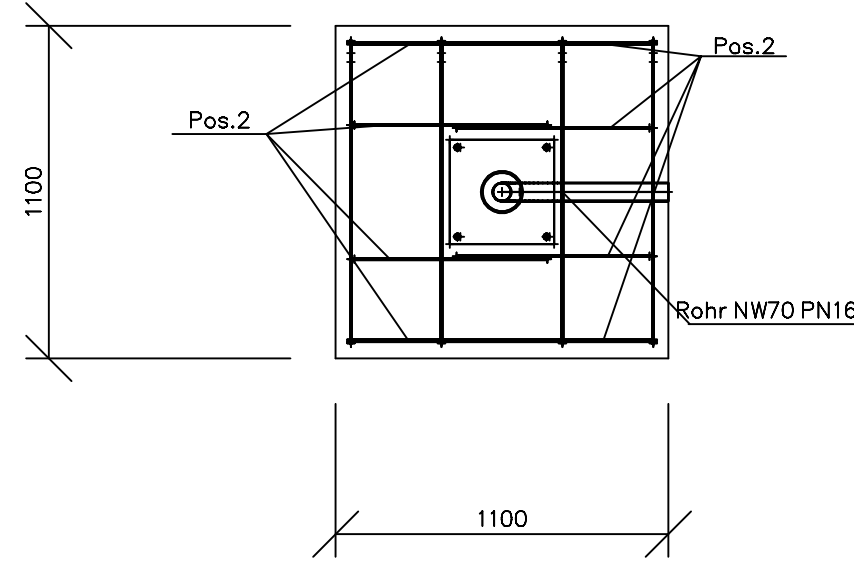


Verankerung
4x FAZ II 16/50 A4
bei einem Untergruß von 30 mm

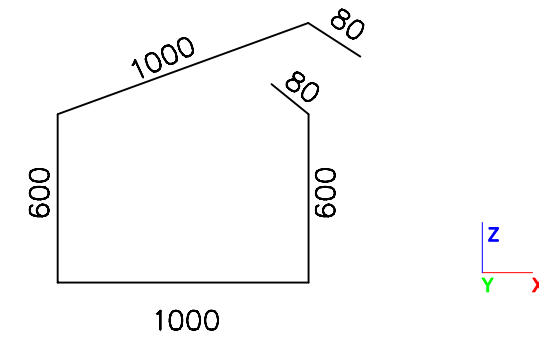


4x Pos. 3 Rd 10 lg 1000

4x Pos. 1 Rd 6 lg. 3360


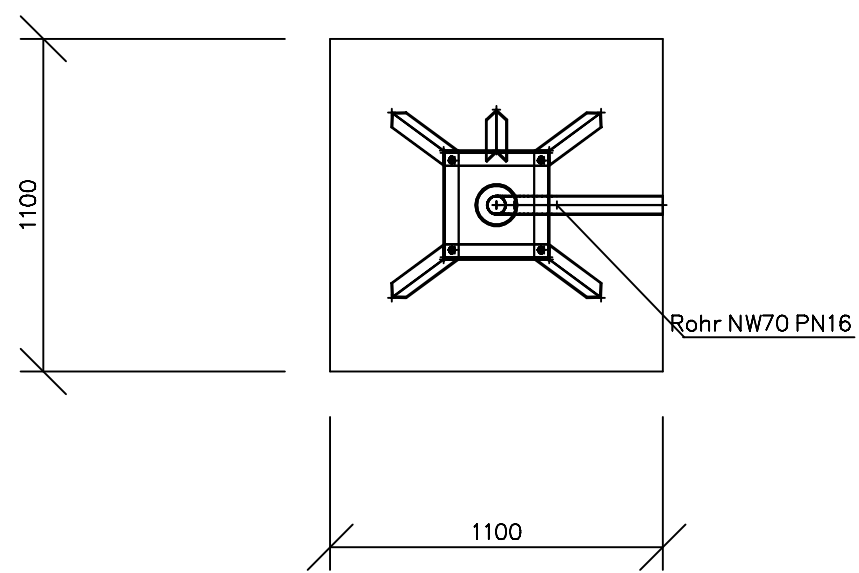


oder
Fundamentkorb
Zg. 25-06-FUKO-1-03

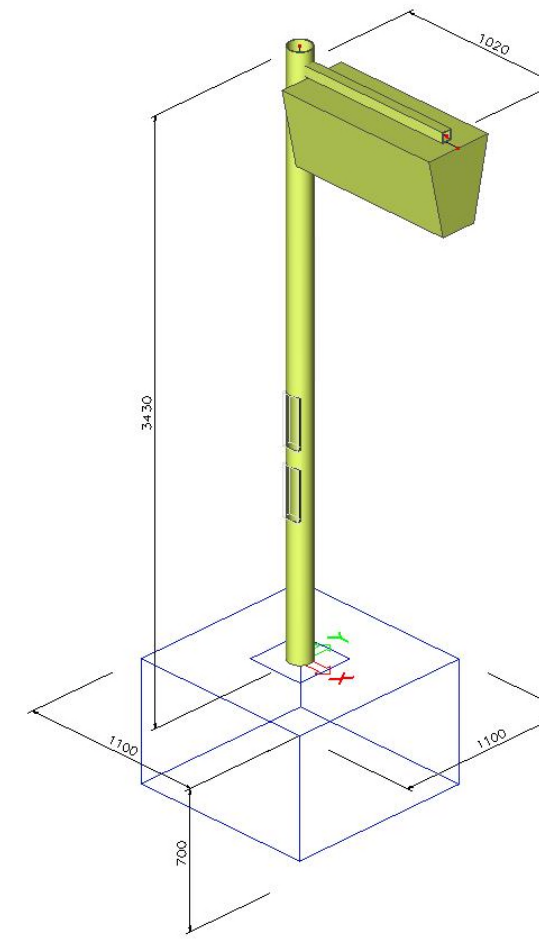

Baustoffe:
BST 500 M(A)
C20/25 XF1

Betonüberdeckung 5 cm
alle Maße sind örtlich zu prüfen

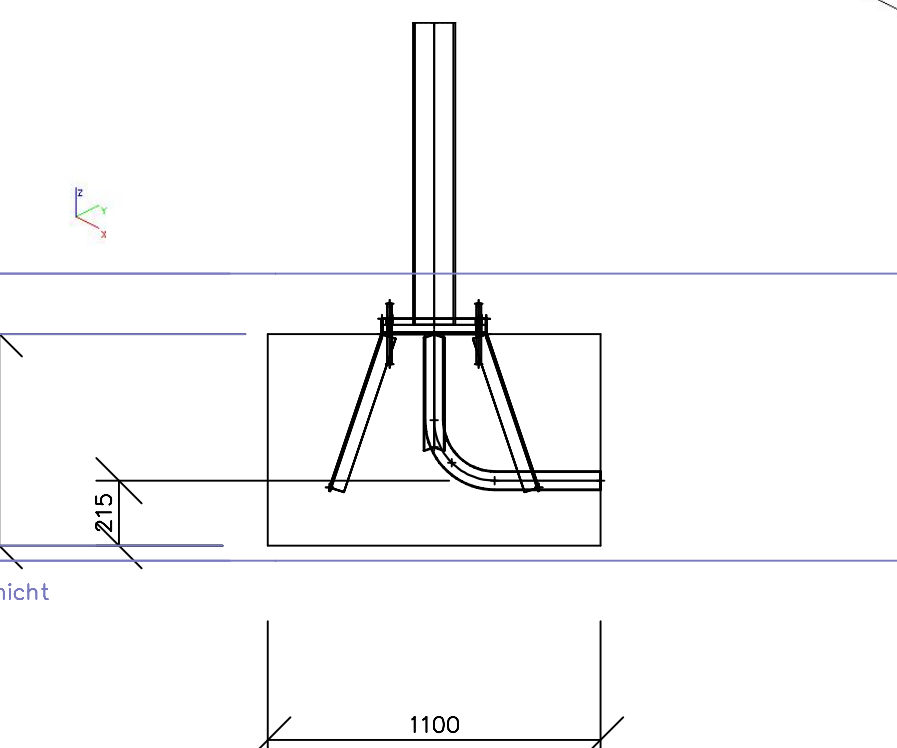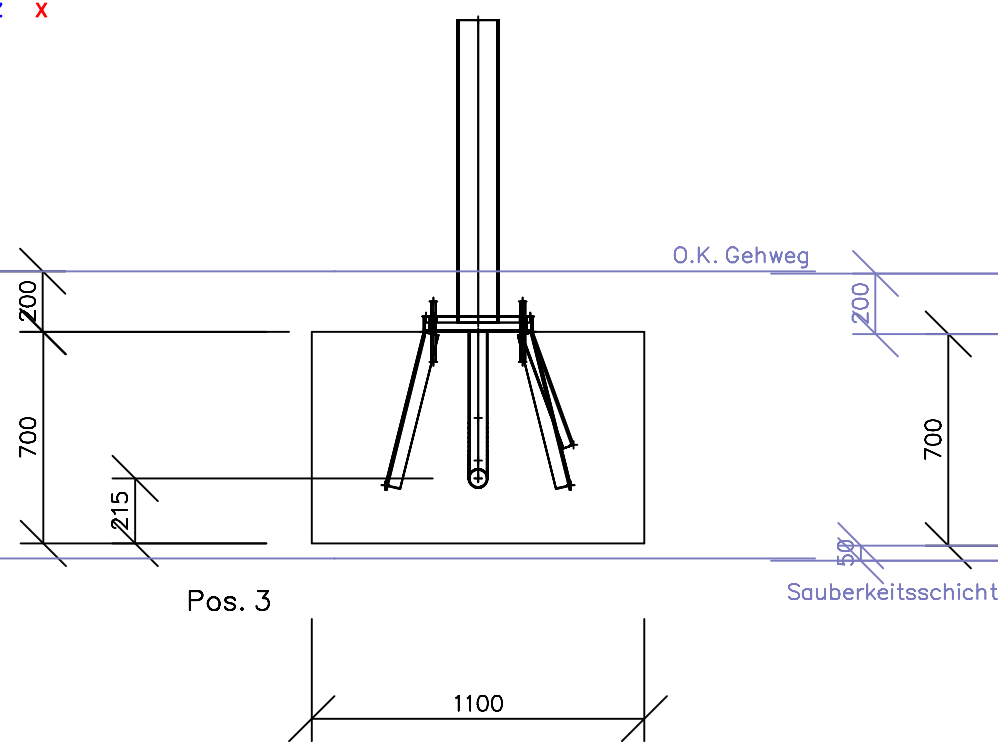

BIEGE- UND VERLEGEANWEISUNG			nach Merkblatt Betondeckung (Fassung März 1991)		
BIEGEROLLENDURCHMESSER d_{br}					
Stabkrümmungen			Haken		
$d_{br} = 15 d_s = \text{Normalfall } (*)$			$d_{br} = 4 d_s \text{ bzw. } 7 d_s$		
Stab ϕ d_s in mm	6, 8, 10, 12	min $d_{br} = 150 \text{ mm}$	Stab ϕ d_s in mm	6, 8, 10, 12	min $d_{br} = 40 \text{ mm}$
	14, 16	min $d_{br} = 240 \text{ mm}$		14, 16	min $d_{br} = 64 \text{ mm}$
	20, 25, 28	min $d_{br} = 375 \text{ mm}$		20, 25, 28	min $d_{br} = 175 \text{ mm}$
*) Wird von $d_{br} = 15 d_s$ abgewichen (möglich bzw. erforderlich in Sonderfällen, siehe DIN 1045, 18.3), Abweichungen angeben					
Betonstahlsorte(n)		III S ☐	IV S ☐	IV M ☐	☐
Abstandhalter		Nach den Merkblättern "Abstandhalter" (Typ und "Betondeckung" (Tab. 4, Anordnung)			
Betondeckung		Verlegemaß(e) : nom $c_v =$ (cm)			
		Mindestmaß(e) : min $c =$ (cm)			

Index	Änderung	Datum	Name
gez.:	P. Schulz	Datum	12.11.2019
Planer			
Ing. Büro Peter Schulz			
Wiener Weg 16			
50858 Köln			
Tel.: +49221 4847066			
Fax: +49221 4847067			
email: schulz-ingbuero@t-online.de			
Bauherr			
Lumino Licht Elektronik GmbH			
Bauwerk			
Münsterland			
Bauteil			
Fundament			
für Mast 5ZM-46O82-06			
Zg. Nr.			Maßstab
967 - 1			1:25