




Schnitt A-A

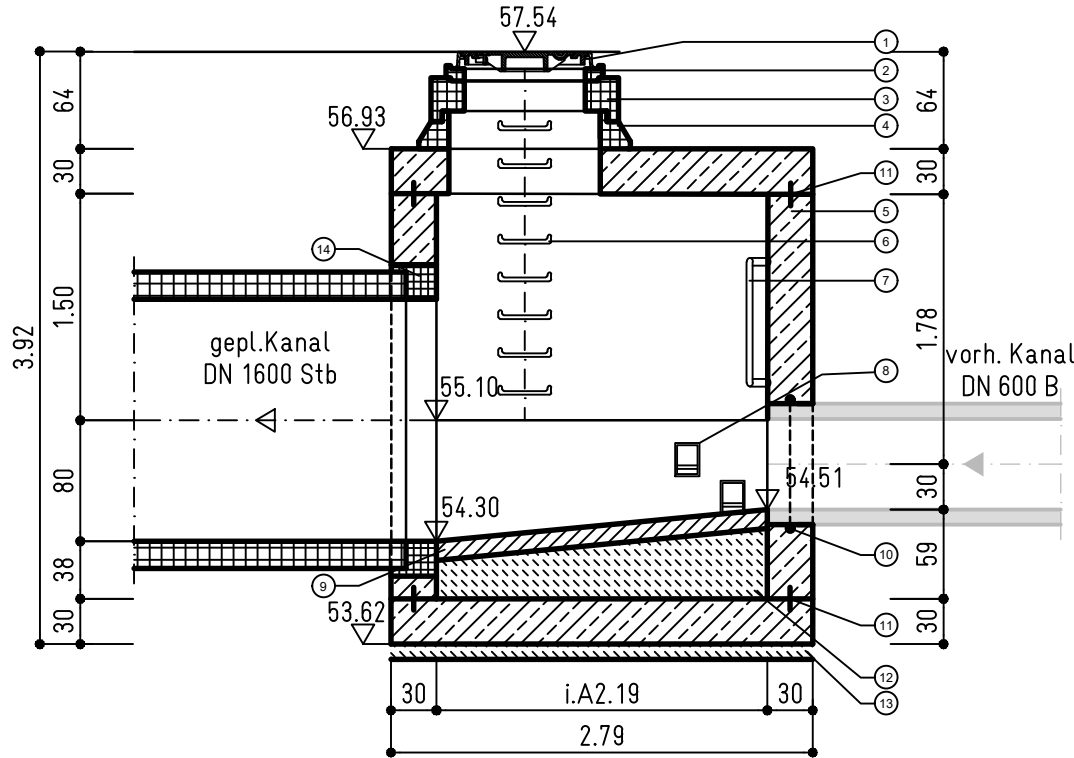

Schnitt B-B

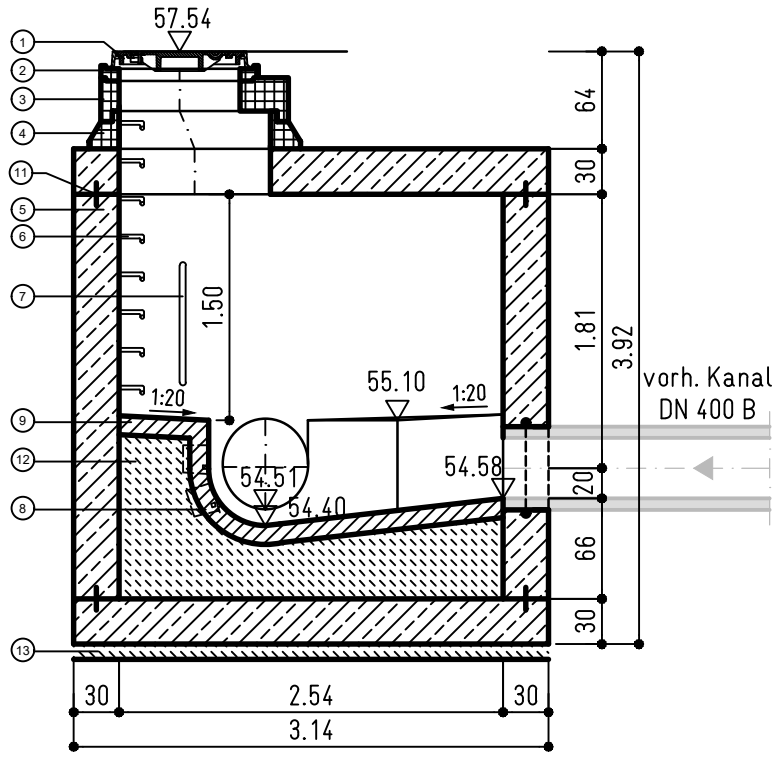

Grundriss

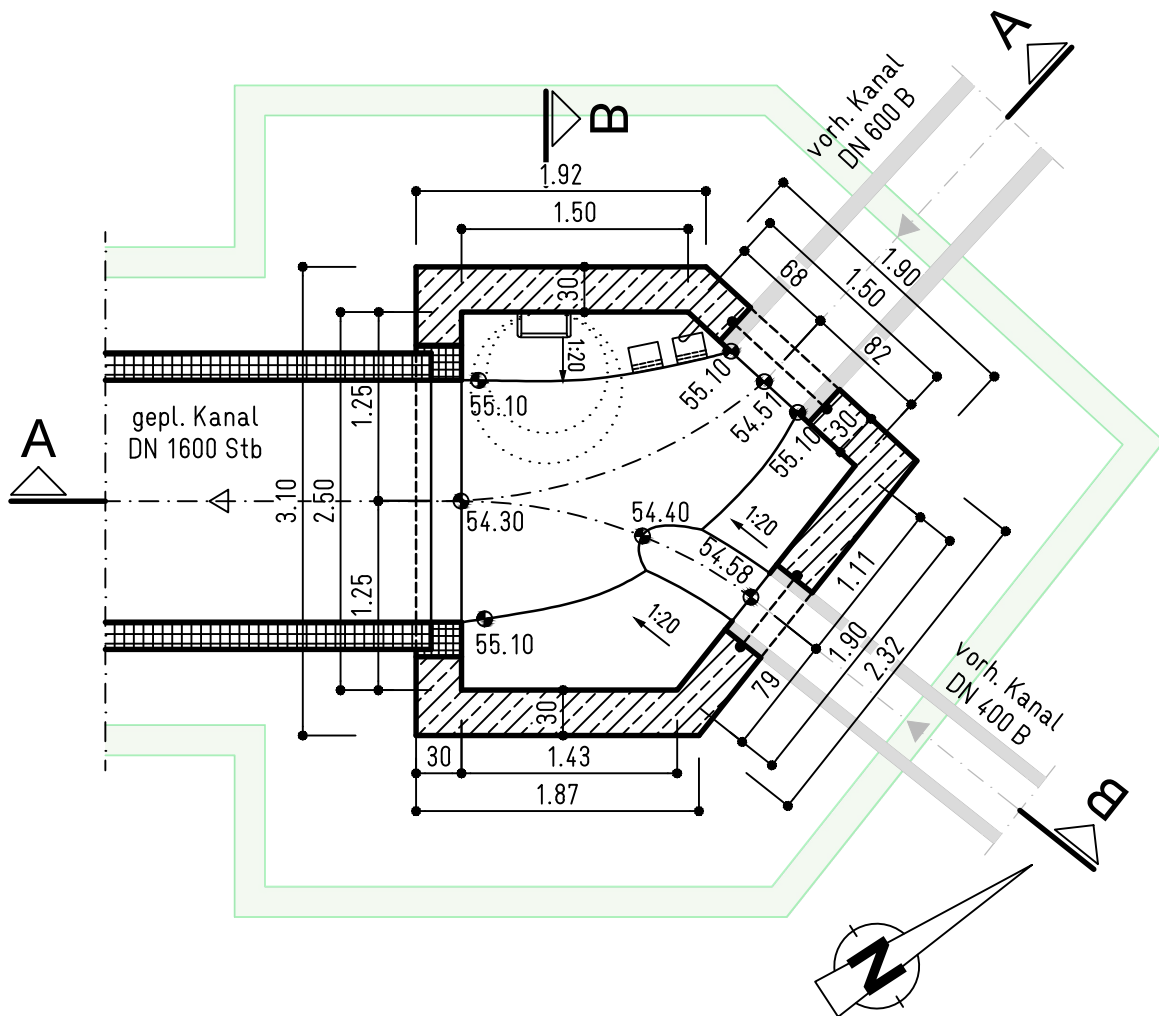

Zeichenerklärung

- ① Schachtabdeckung Klasse D, lichte Weite 800mm, inkl. Schmutzfang
- ② Auflagering DIN 4034-AR-V 800x80
- ③ Abdeckplatte DIN 4034-1 - AP-M 1000/800x200
- ④ Fußauflagering DIN 4034-1 - FAR-M 1000
- ⑤ Ortbeton
- ⑥ Steigbügel nach DIN V 19555 Form A, Edelstahl / PE, Steigmaß 25 cm
- ⑦ Haltestange
- ⑧ Steigkasten
- ⑨ Klinker
- ⑩ Verpressschlauch
- ⑪ Fugenband
- ⑫ Profilbeton, C25/30
- ⑬ Sauberkeitsschicht 10 cm, C12/15
- ⑭ Einbinder

Angaben über die Lage der Versorgungsleitungen sind von den Leitungspartnern übernommen und unverbindlich, sie sind vorab in der Örtlichkeit zu überprüfen. Alle Maße sind ohne Gewähr!
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Kanalbauarbeiten im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zuverlässig über die Lage von Versorgungsleitungen und andere Leitungen im Baubereich zu vergewissern.
Hinweis:
Angaben zur Lage und Höhe der Abwasser- und Grundstücksentwässerungsanlagen sind nur nachrichtlich, ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

pecher		Geschäftsbereichsleiter		Projektleiter	
Dr. Pecher GmbH · Klinkerweg 5 · 40699 Erkrath					
Projekt-Nr.	Plan-Nr.		Datum	Name	
0576-102732	4	bearbeitet	Dezember 2025	SRS	
Dateiname	Datum	gezeichnet	Dezember 2025	OSG/SID	
4-A-BW_1732.dwg	Dezember 2025	geprüft	Dezember 2025	SRS	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

		Eigenbetrieb Stadtentwässerung Haltern am See	
Neubau Stauraumkanal Lohausstraße Schacht 1732 neu			
Planart:	Bauwerkszeichnung	Auftraggeber: (Unterschrift)	
Maßstab:	1:50		
Anlage Nr.:	Blattgröße: 460x297		
	Blatt Nr.: 4		