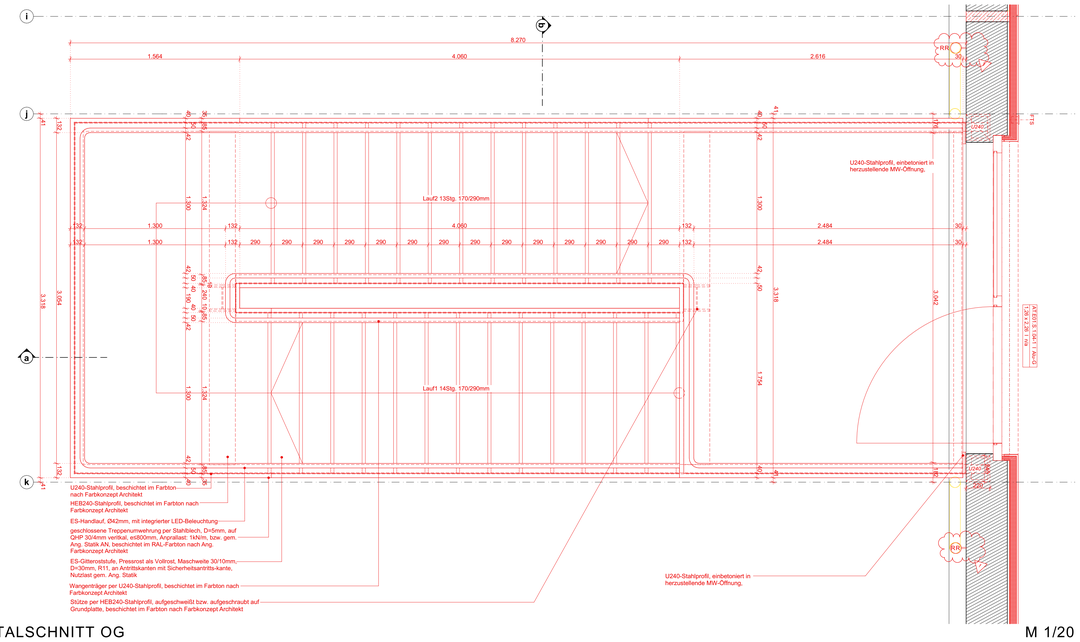

HORIZONTALSCHNITT OG M 1/20

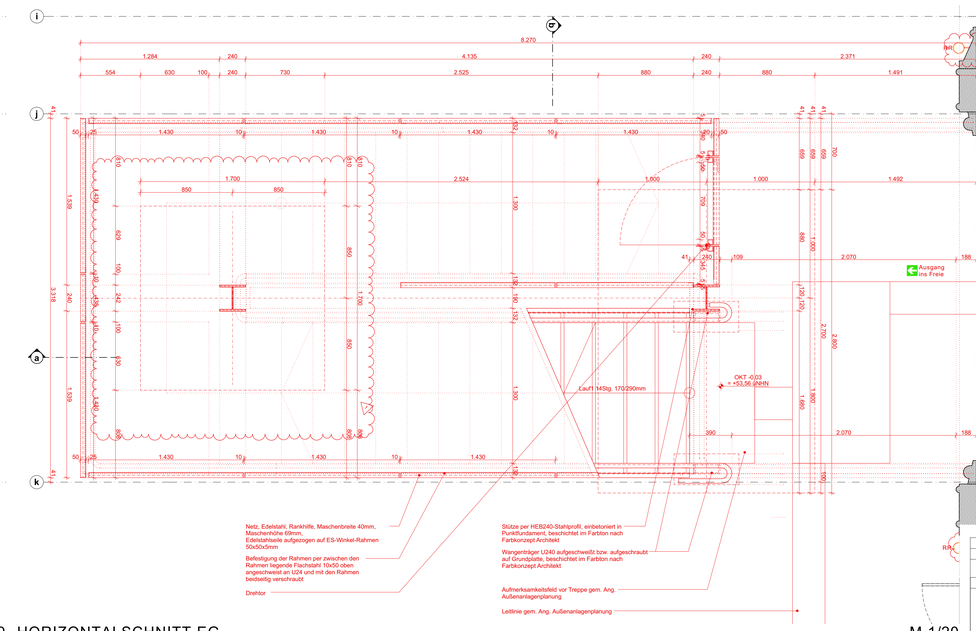

HORIZONTALSCHNITT EG M 1/20

Allgemeine Hinweise
Statisch Bemessung s.a. Genehmigungsstatik
KSG_731_5_PD_B_ST_326_00 und Plan d. Statik s.a.
KSG_731_5_UB_B_ST_326_00.

Alle Schweissnahtanschlüsse nicht sichtbar bleibend, oberflächenbündig glatt schleifen und spachteln. Sichtbare Verschraubungen nur per Senkkopf-schrauben mit Innensechskant, anschließend oberflächenbündig glatt ge-schliffen und gespachtelt.

Korrosionsschutz/Oberfläche Stahlbauteile
Korrosivitätskategorie nach DIN EN ISO 12944-2: C4;
Korrosionsschutzdauer nach DIN EN ISO 12944-2: High;
Oberflächenvorbereitungsgrad nach DIN EN ISO 12944-4: Alle Stahlteile sandgestrahlt, Reinheitsgrad SA 2.5, Rauheitsgrad 50-70µm;
Beschichtungssystem nach DIN EN ISO 12944-5:
Sollschichtdicke der Beschichtung gesamt: 240-280µm, bestehend aus Grundierungsbeschichtung-, Zwischen- und Deckbeschichtung im Farbton nach Ang. FuM-Konzept Architekt

Alle Edelstahlhandläufe sind an Innen- und Außenecken gerundet auszuführen. Offene Enden sind zu verschließen.

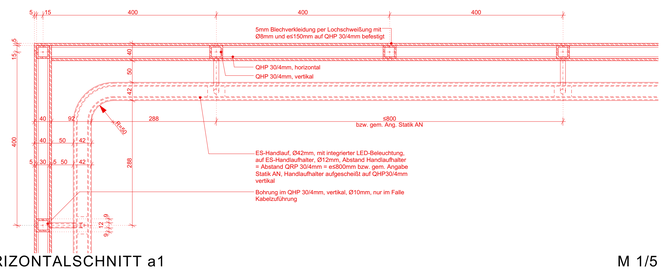

DETAIL 1 - HORIZONTALSCHNITT a1 M 1/5

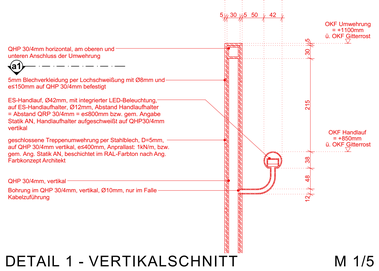

DETAIL 1 - VERTIKALSCHNITT M 1/5

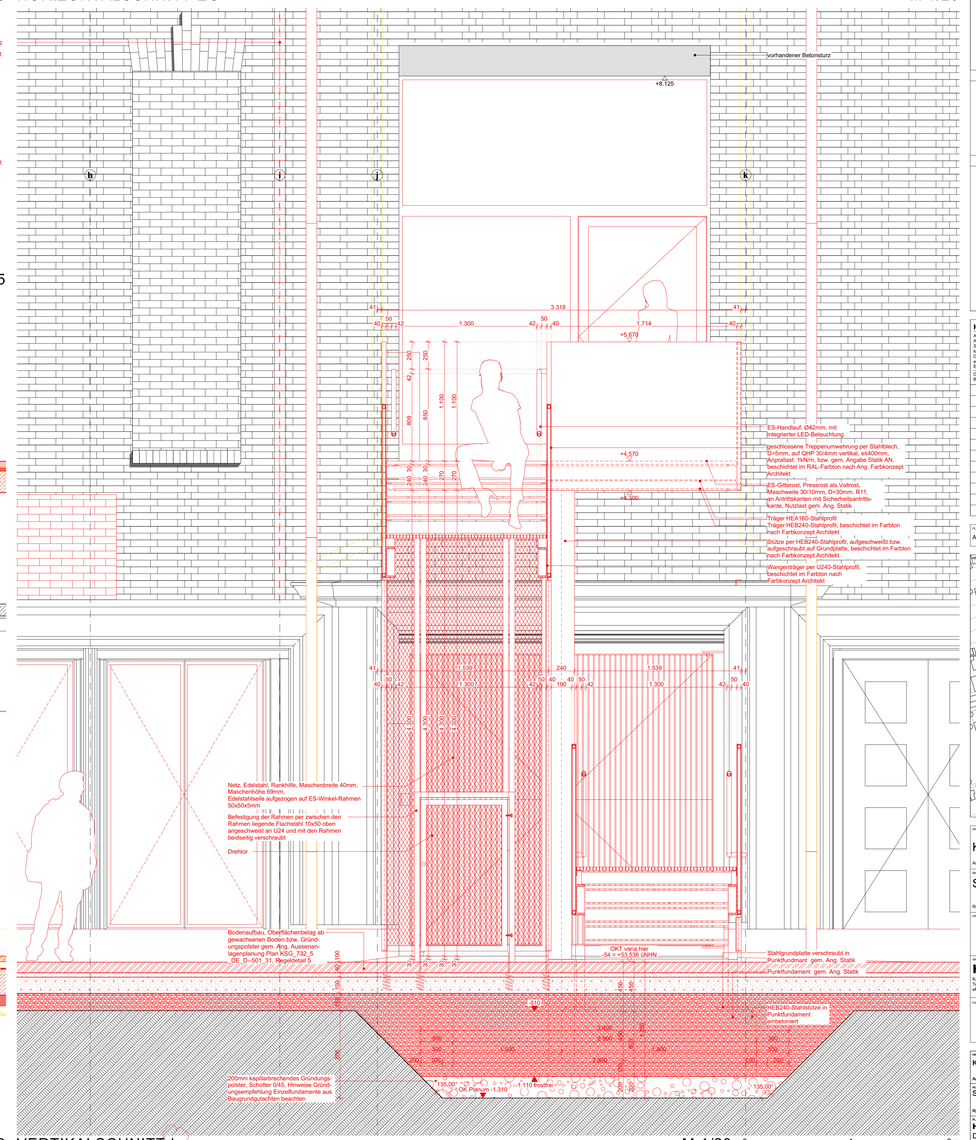

VERTIKALSCHNITT a M 1/20 VERTIKALSCHNITT b M 1/20

LEGENDE

FARBCODE

Bestand	Abbruch	Neubau

ABKÜRZUNGEN

UK	Unterkante	UKFD	Unterkante Fertigdecke	PA	Personenaufzug
OK	Oberkante	OKRD	Oberkante Rohdecke	LA	Lastenaufzug
VK	Vorderkante	OKFD	Oberkante Fertigdecke	L	Lüftung
HK	Hinterkante	OKRF	Oberkante Rohfußboden	S	Sanitär
AK	Außenkante	OKFF	Oberkante Fertigfußboden	RLT	Raumlufttechnik
IK	Innenkante	OKSO	Oberkante Sohle	ELT	Elektrotechnik
RD	Rohdecke	UKUZ	Unterkante Unterzug	EUV	Elt.-Unterverteilung
RF	Rohfußboden	UZ	Unterzug	FT	Fußbodentrennschicht
FF	Fertigfußboden	UEZ	Überzug	DF	Dehnfuge
RDS	Rohdeckensprung	UKRST	Unterkante Rohsturz	RR	Regenrinne
FDS	Fertigdeckensprung	UKFST	Unterkante Fertigsturz	BE	Bodenentwässerung
RFS	Rohfußbodensprung	BRH	Brüstungshöhe ab OKFF	DE	Dacheinlauf
FFS	Fertigfußbodensprung	Li. H	lichte Höhe	AHD	Ahlangsdecke
UKRD	Unterkante Rohdecke	HZK	Heizkörper	TB	Trockenbau

SCHRAFFUREN

Beton, Fertigteil	Dämmung, hart	BESCH	Beschichtung
Beton, bewehrt	Dämmung, weich	FL	Fliesen
Beton, unbewehrt	Boden, gewachsen	LINO	Linoleum
Mauerwerk	Bodenverfüllung	SP	Spachtelung, ggfs. mit Qualität
Natursteln	Kies	PU	Putz, ggfs. mit Qualität
Stahl	Schotter, Splitt	SB	Sichtbeton, ggfs. mit Qualität
Holz	Mörtel, Putz, Sand	SMW	Sichtmauerwerk
Holzwerkstoff	Gipskarton	FGS	Fugenglattstrich

BODENBELÄGE

SYMBOLE

A	Hinweise auf Schnitt-Zeichnung	±0,00	Fertighöhe	WD	Wanddurchbruch
W	Hinweise auf Ansicht-Zeichnung	-0,20	Rohhöhe	DD/ DD	Bodendurchbruch ggfls. mit darüberliegendem Deckendurchbruch
XX 000	Gewerk / lfd. Nr. Detailverweis	±0,00 -0,00	OK Fertigfußboden OK Rohfußboden	WS	Wandschlitz
	Verweis auf Änderung gemäß Index	±0,00	OK Fertigfußboden	BS	Bodenschlitz
	UKRD -0.00 UKFD -0.10	-0,00	OK Rohfußboden	DD	Deckendurchbruch
		VK/AK Text	Vorderkante/ Aussenkante z.B. Rohdecke	±0,00 -0,20 RDS/FJS	RDS Rohdeckensprung bzw. RFS Rohfussbodensprung
				±0,00 -0,20 RDS/FJS	FFS Fertigfussbodensprung bzw. RFS Rohfussbodensprung

Hinweise zur Ausführung:

Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen!
Abweichungen sind mit der Bauleitung vor der Ausführung rechtzeitig zu klären. Bei Abweichungen sind die Angaben und Maße aus den Grundrissen vorrangig gegenüber denen aus den Schnitten. Bedenken gegen die gegebene Ausführung, wie auch Unstimmigkeiten in den Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit der Bauleitung vor Ausführung rechtzeitig zu klären. Alle Höhenangaben (Tiefen, UZ, Blöh. Unterdecken, Brüstungen, RD) ab OK Fertigfußboden gemessen. Mit + gekennzeichnete Maße sind Baurichtmaße und bindend.
Die Übereinstimmung der Architektenpläne mit den Plänen der am Bau beteiligten Fachplaner und der ausführenden Firmen, einschließlich deren Vermaßung, sind vom Unternehmer vor Beginn der Ausführung zu prüfen. Die Ausführung darf nur nach freigegebenen Plänen erfolgen. Änderungen im Bereich von 5mm sind auf unterschiedliche Rundungen zurückzuführen! Einbauteile in Ausgussmischbecken sind nach Angabe der Fachingenieure bzw. ausführenden Firma einzubauen.
Das objektspezifische Brandschutzgutachten ist unbedingt zu beachten. Alle brandschutztechnischen Einbauten sind grundsätzlich einzuhalten. Bei Abweichungen der Brandschutzqualitäten gelten vorrangig die Angaben aus dem Brandschutzgutachten.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	Statusänderung	12.07.24	ys
b	Statusänderung, s. Indexwolken	27.09.24	ys
c	s. Indexwolken	11.12.24	ys
d	s. Indexwolken, u.a. Einbindung HEB240 in Fundament, Gründungspolster, Handlaufbeschriftung	31.01.25	ys
e	Statusänderung, s. Indexwolken, Bodenbelag/Unterbau gem. Aussenanlagen	13.06.25	pg
f	s. Indexwolken, Fundamentgröße	17.03.2026	pg

PLANBEZEICHNUNG: Aussentreppe
PLANNUMMER: KSG_706_5_DE_B_00_TRE_00_f_B

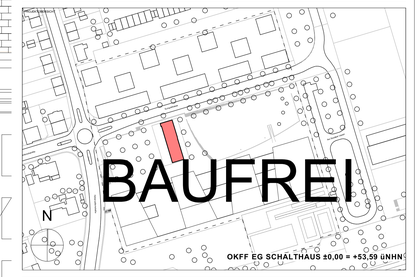

PROJEKTBEZEICHNUNG
Kulturschule an der Europastraße
Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen
BAUHERR
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen
PROJEKTSTEUERUNG
ARCHITEKTEN
HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17, 10623 Berlin
Telefon +49 30 - 34 78 78 60
eMail info@hascherjehle.de · www.hascherjehle.de
FACHPLANER

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM
Kulturschule an der Europastraße	1903	5	DIN A0	02.10.2023
Am Schalker Verein 11, 45888 Gelsenkirchen	GEZEICHNET	GENEHMIGT	MASSSTAB	INDEX
BAUHERR	PG	Architekt	1:20, 1:5	f
Stadt Gelsenkirchen	PLANBEZEICHNUNG			
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen			Aussentreppe	
PLANER	PLANNUMMER		KSG_706_5_DE_B_00_TRE_00_f_B	
HASCHER JEHLE Design GmbH Kantstrasse 17, 10623 Berlin	DATEI	1903_KSG_ANC_SCHALTHAUS	PLOTDATEI	KSG_706_5_DE_B_00_TRE_00_f_B.pdf

0 1 2 m