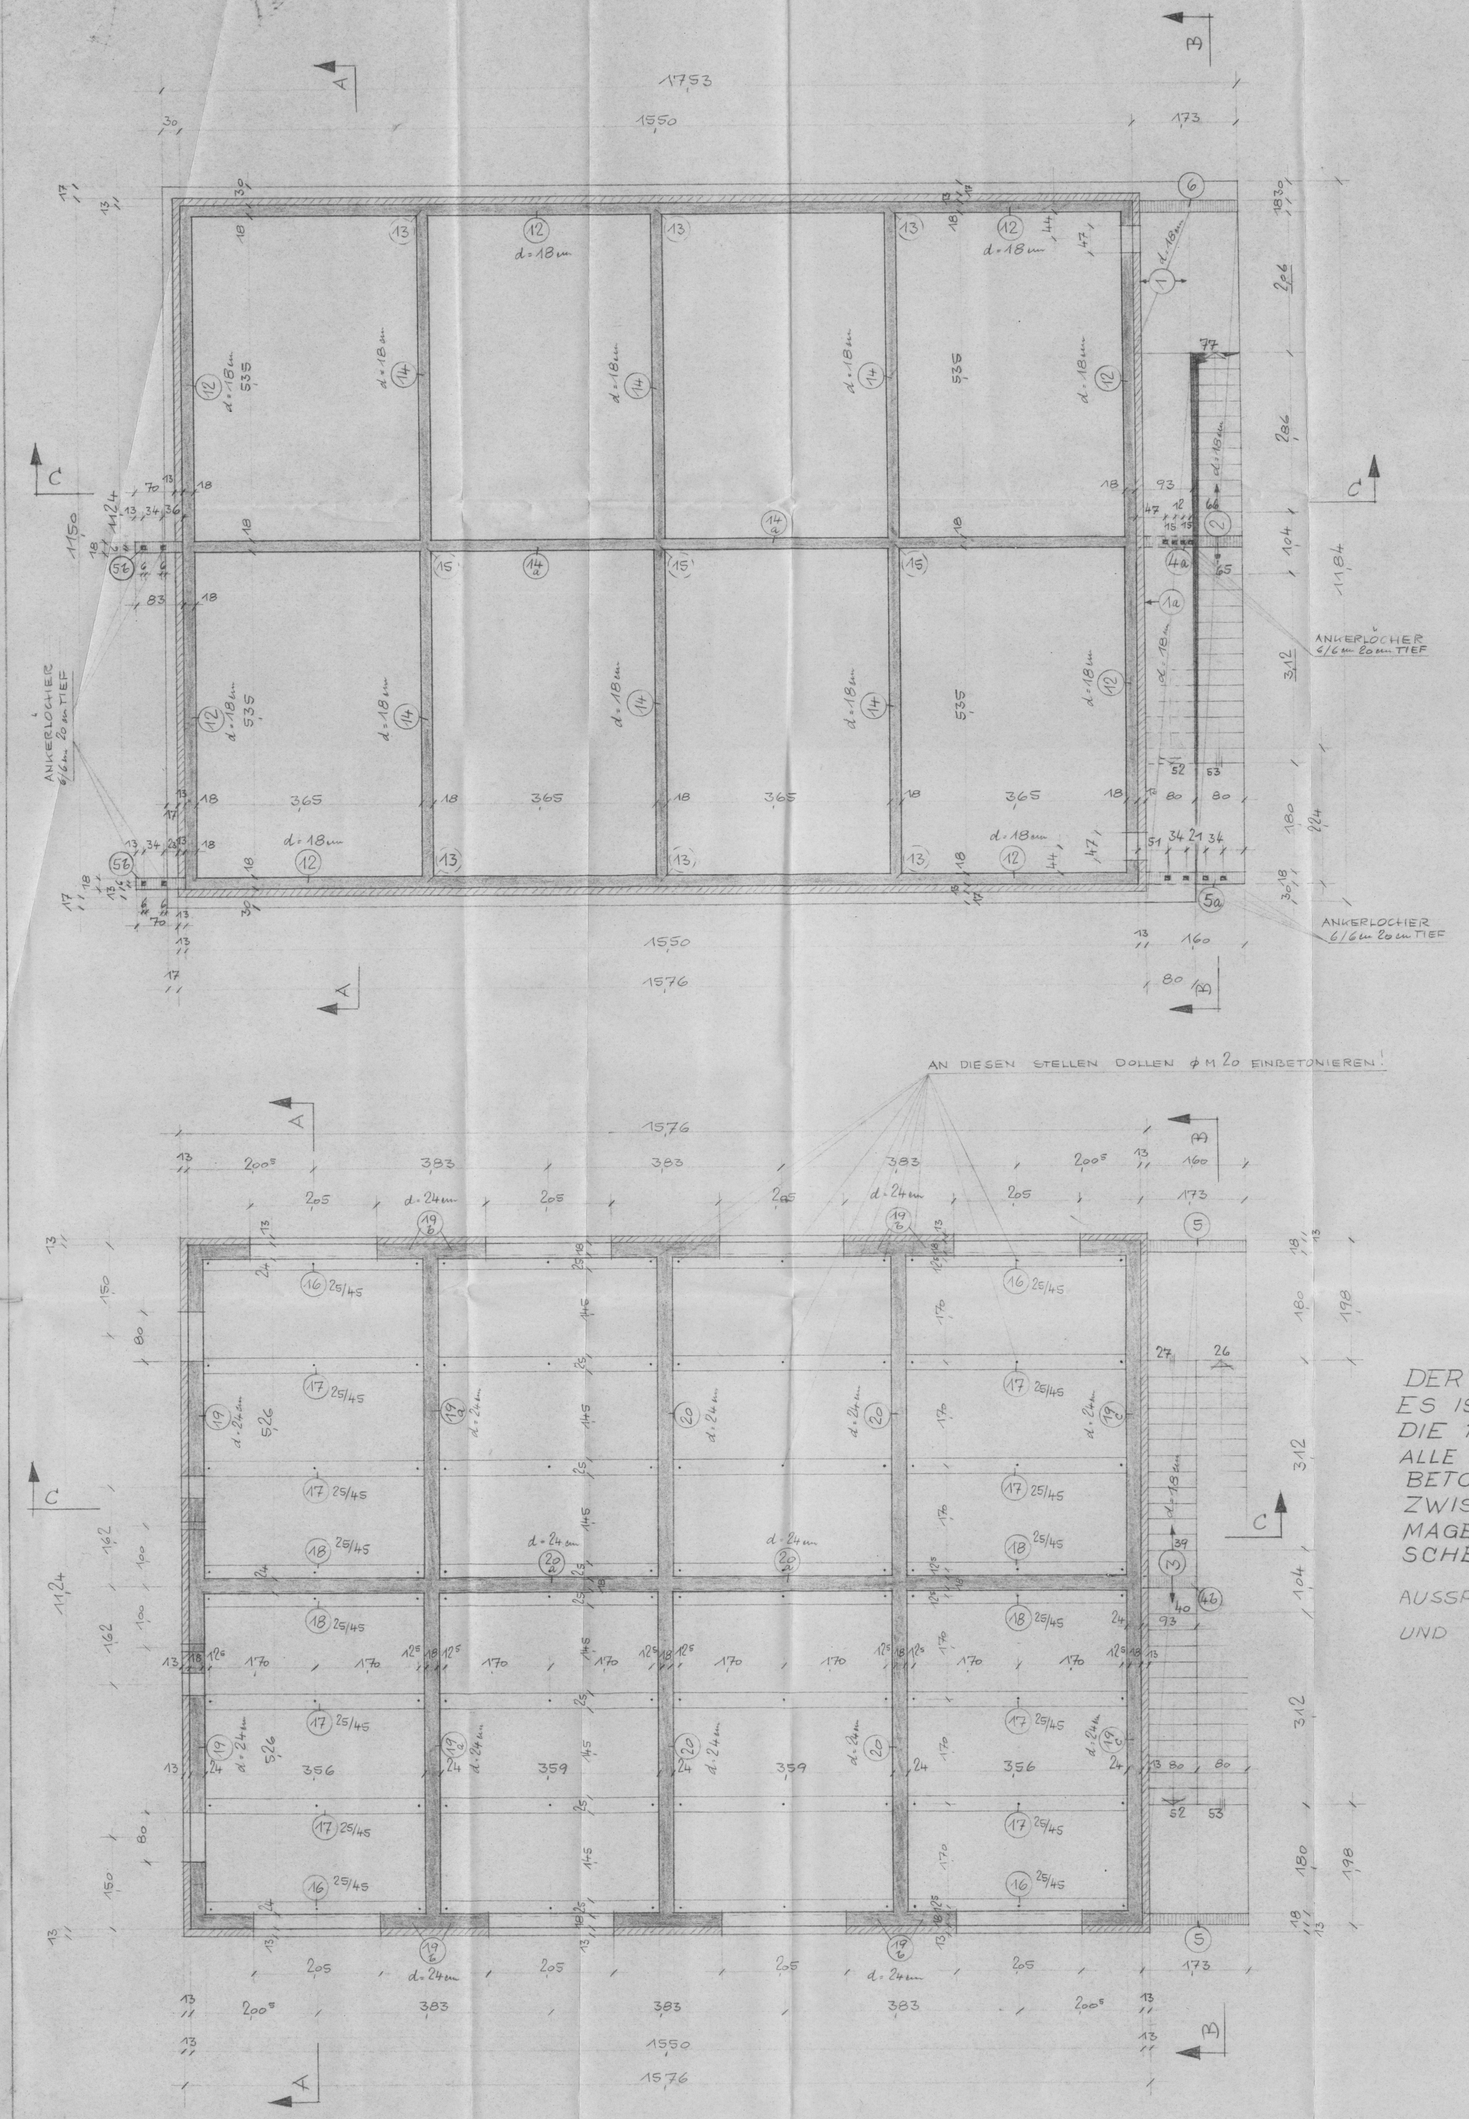

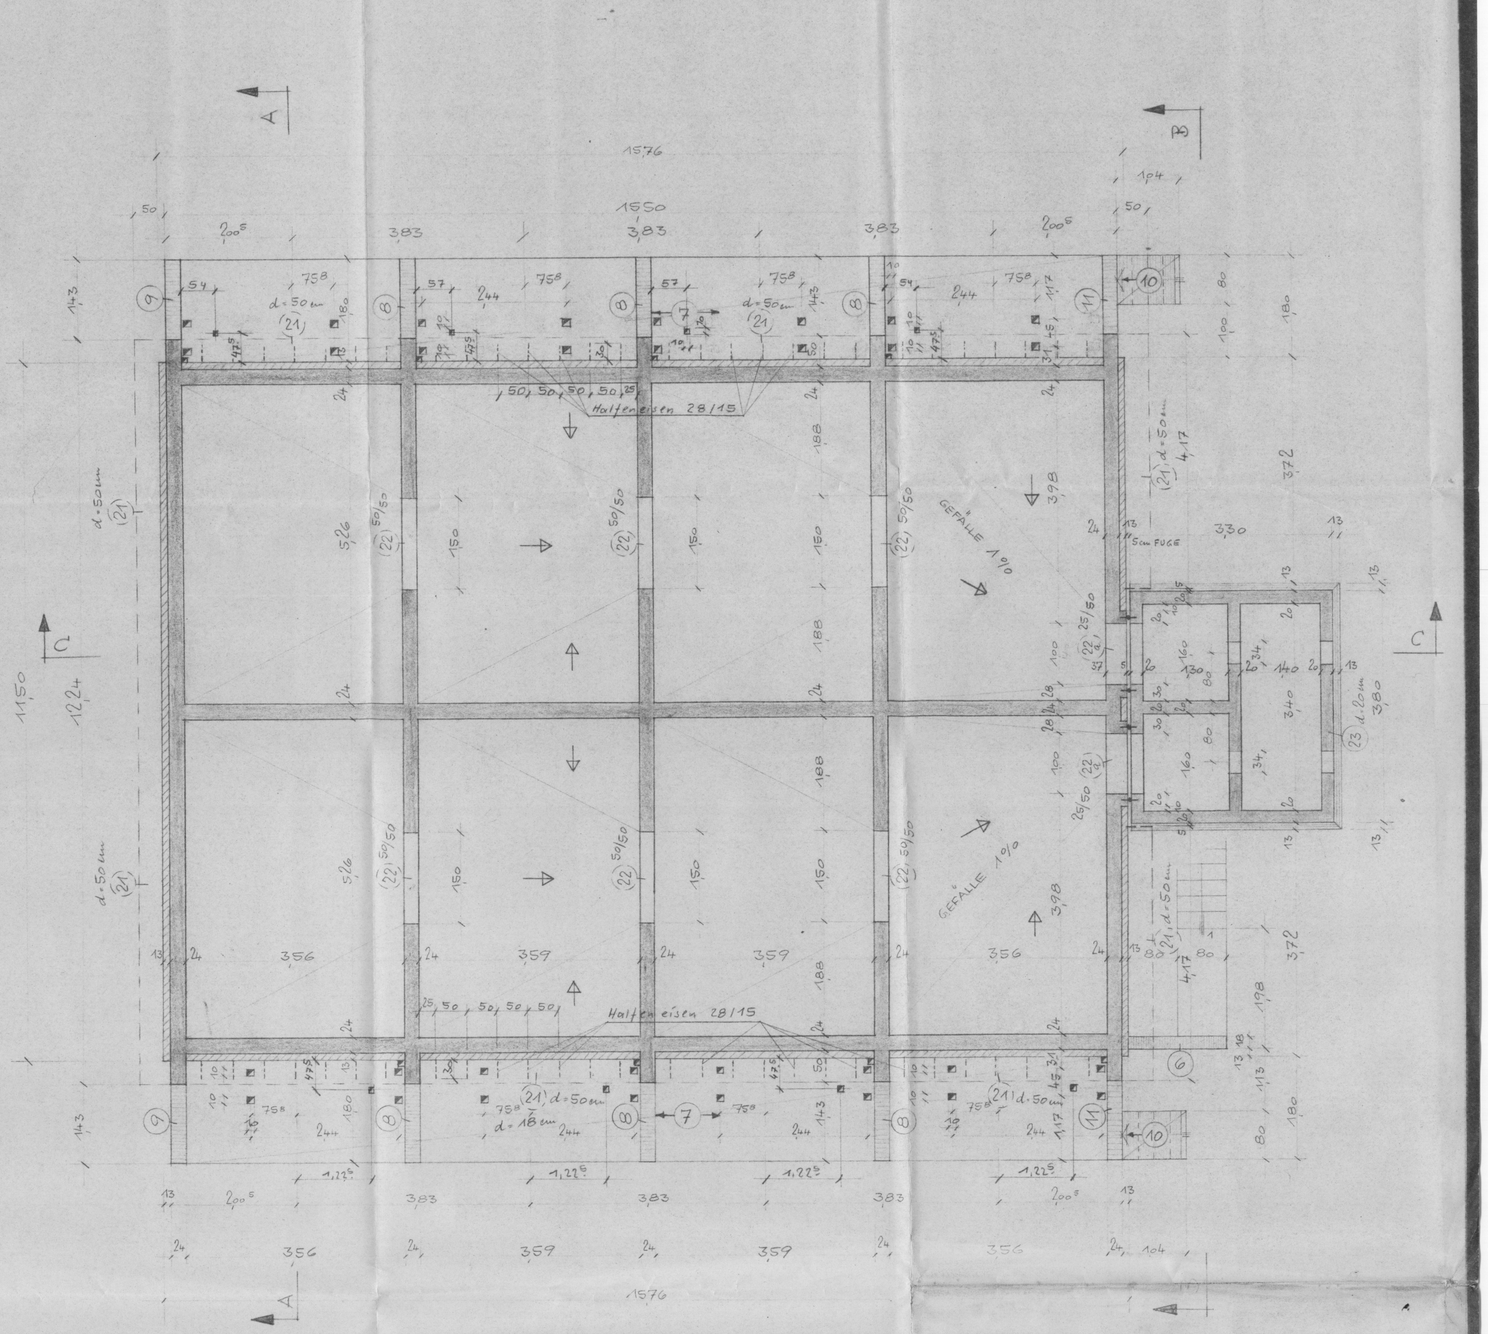

DER BETON IST WASSERDICHT AUSZUFÜHREN.
ES IST GEEIGNETES DICHTUNGSMITTEL ZUZUSETZEN.
DIE 13cm STARKE VERBLENDUNG WIRD SPÄTER AUSGEFÜHRT.
ALLE AUSSENFLÄCHEN IN SICHTBETON.
BETONÜBERDECKUNG 2cm.
ZWISCHEN DER 50cm BODENPLATTE UND DEM „20cm STARKEN MAGERBETON SIND 3 LAGEN „SUPRATHEN" FOLIEN DAZWISCHEN GRAPHITFLOCKEN.

AUSSPARUNGEN FÜR GELÄNDERVERANKERUNGEN IN DER TREPPE UND LÜFTERPLATTE, NACH ANGABE DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG!

ZU INDEX „a" GEÄNDERT AM 13.10.58 [illegible]
ZU INDEX „b" GEÄNDERT AM 27.11.58 [illegible]
ZU INDEX „c" GEÄNDERT AM 16.12.58 [illegible]
ZU INDEX „d" GEÄNDERT AM 23.12.58 [illegible]

65-2-40308/58
Diese Zeichnung hat nur Gültigkeit für die Konstruktion.

II. Ausfertigung
Hierin sind nur die Berichtigungen eingetragen.

Nach den Best. des Dt. Ausch. für Stahlbeton sind die Betonierungsarbeiten mindestens 48 Stunden vor Beginn schriftlich anzuzeigen. Für die Betongüte B 160 und höher ist die Betondruckfestigkeit durch Probewürfel II, b (TORSTAHL) nachzuweisen.

225
275
300

In statischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer 228-64 des Prüfverzeichnisses für das Jahr 19 57
Dipl. Ing. HERMANN RAMM
Prüfingenieur für Bauwesen
gemäß Verordnung vom 23.11.1942 für die Fachrichtungen Stahlbau, Stahl-, Beton- und Stahlbetonbau und Holzbau
ESSEN, Hollestr. Haus der Technik
Datum 16.3.59 Unterschrift [signature]

Rheinelbe Bergbau A.G.
Gelsenkirchen

6. OKT. 58

KOKEREI ZOLLVEREIN
Ventilatorkühler (8 ZELLEN) 64

6. 10. [signature]

1:50

SCHALUNGSPLAN

1118/1 d

25/100