





|                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AW1 = Außenwärm 1 (585 mm) EG</b>                     | <b>F81 = Fußbodenwärm 1 EG</b>                                               |
| 250 mm Sandbett C25/50                                   | 20 mm Bodenbelag (inkl. Kleber)                                              |
| 180 mm Mineralisierdämmung WLG 035                       | 30 mm Heizraster                                                             |
| 115 mm Luftholm                                          | 30 mm Trittschalldämmung                                                     |
| 115 mm Mauerwerk DF                                      | 25 mm Ausgleichsschicht                                                      |
|                                                          | 30 mm Abdichtung / Klebung                                                   |
|                                                          | 50 mm Stb. Bodenplatte C25/50                                                |
|                                                          | 20 mm Trennlage PE                                                           |
|                                                          | 120 mm Dämmung XPS WLG 035                                                   |
|                                                          | 20 mm Sauberkeitsschicht / Abtropfboden                                      |
| <b>AW2 = Außenwärm 2 (535 mm) 1+2 OG</b>                 | <b>F82 = Fußbodenwärm 2 1+2 OG</b>                                           |
| 20 mm Sandbett C25/50                                    | 20 mm Bodenbelag (inkl. Kleber)                                              |
| 180 mm Mineralisierdämmung WLG 035                       | 30 mm Heizraster                                                             |
| 115 mm Luftholm                                          | 30 mm Trittschalldämmung                                                     |
| 115 mm Mauerwerk DF                                      | 25 mm Ausgleichsschicht                                                      |
|                                                          | 30 mm Abdichtung / Klebung                                                   |
|                                                          | 5 mm Abdichtung in Feuchträumen                                              |
|                                                          | 180 mm Stb. Geschossdecke C25/50                                             |
| <b>AW3 = Außenwärm 3 (575 mm) Innerhof EG - Dach</b>     |                                                                              |
| 20 mm Sandbett C25/50                                    |                                                                              |
| 180 mm Wärmegedämmung WLG 035                            |                                                                              |
| 115 mm Luftholm                                          |                                                                              |
| 115 mm Mauerwerk DF                                      |                                                                              |
| <b>AW 4 = Außenwärm 4 (535 mm) Treppenum EG-Geschoss</b> |                                                                              |
| 20 mm Sandbett C25/50                                    |                                                                              |
| 180 mm Wärmegedämmung WLG 035                            |                                                                              |
| 115 mm Luftholm                                          |                                                                              |
| 115 mm Mauerwerk DF                                      |                                                                              |
| <b>AW 5 = Außenwärm 5 (815 mm) Treppenum EG Acta 2e</b>  | <b>DA1 = Dachstuhl 1 intensives Gründach über EG</b>                         |
| 280 mm Stb.oberste C25/50                                | 110 mm Fliesendeckung                                                        |
| 180 mm Mineralisierdämmung WLG 035                       | 100 mm Schotter / Dränage                                                    |
| 40 mm Luftholm                                           | 30 mm Dränage                                                                |
| 40 mm Luftholm                                           | 30 mm Blumentrain mit Wurzelfestz                                            |
| 115 mm Mauerwerk DF                                      | 240 mm 1. M. Gefällewandung WLG 035 (min. 120 mm)                            |
|                                                          | 20 mm Abdichtung (Innenwärm 2e-lagig)                                        |
|                                                          | 20 mm Decke C25/30                                                           |
| <b>AW6 = Außenwärm 6 (575 mm) EG Eingang Acta 3e</b>     | <b>DA2 = Dachstuhl 2 extensives Gründach über 2 OG</b>                       |
| 240 mm Kalksandstein                                     | (Innenwärm 2e-lagig mit Verankerungen für die 3rte-lagig zu berücksichtigen) |
| 180 mm Mineralisierdämmung WLG 035                       | 80 mm Fliesendeckung                                                         |
| 40 mm Luftholm                                           | 25 mm Dränagematte / Filtervlies                                             |
| 115 mm Mauerwerk DF                                      | 30 mm Blumentrain mit Wurzelfestz (1-lagig)                                  |
|                                                          | 240 mm 1. M. Gefällewandung WLG 035 (min. 120 mm)                            |
|                                                          | 3 mm Dampfsperre                                                             |
|                                                          | 3 mm Treppenschicht über Decke C25/55                                        |

**HINWEIS:**  
Die Öffnungsflügel aller Innentüren haben eine Höhe von 2,26 m. Darüber sind teilweise Oberlichter.

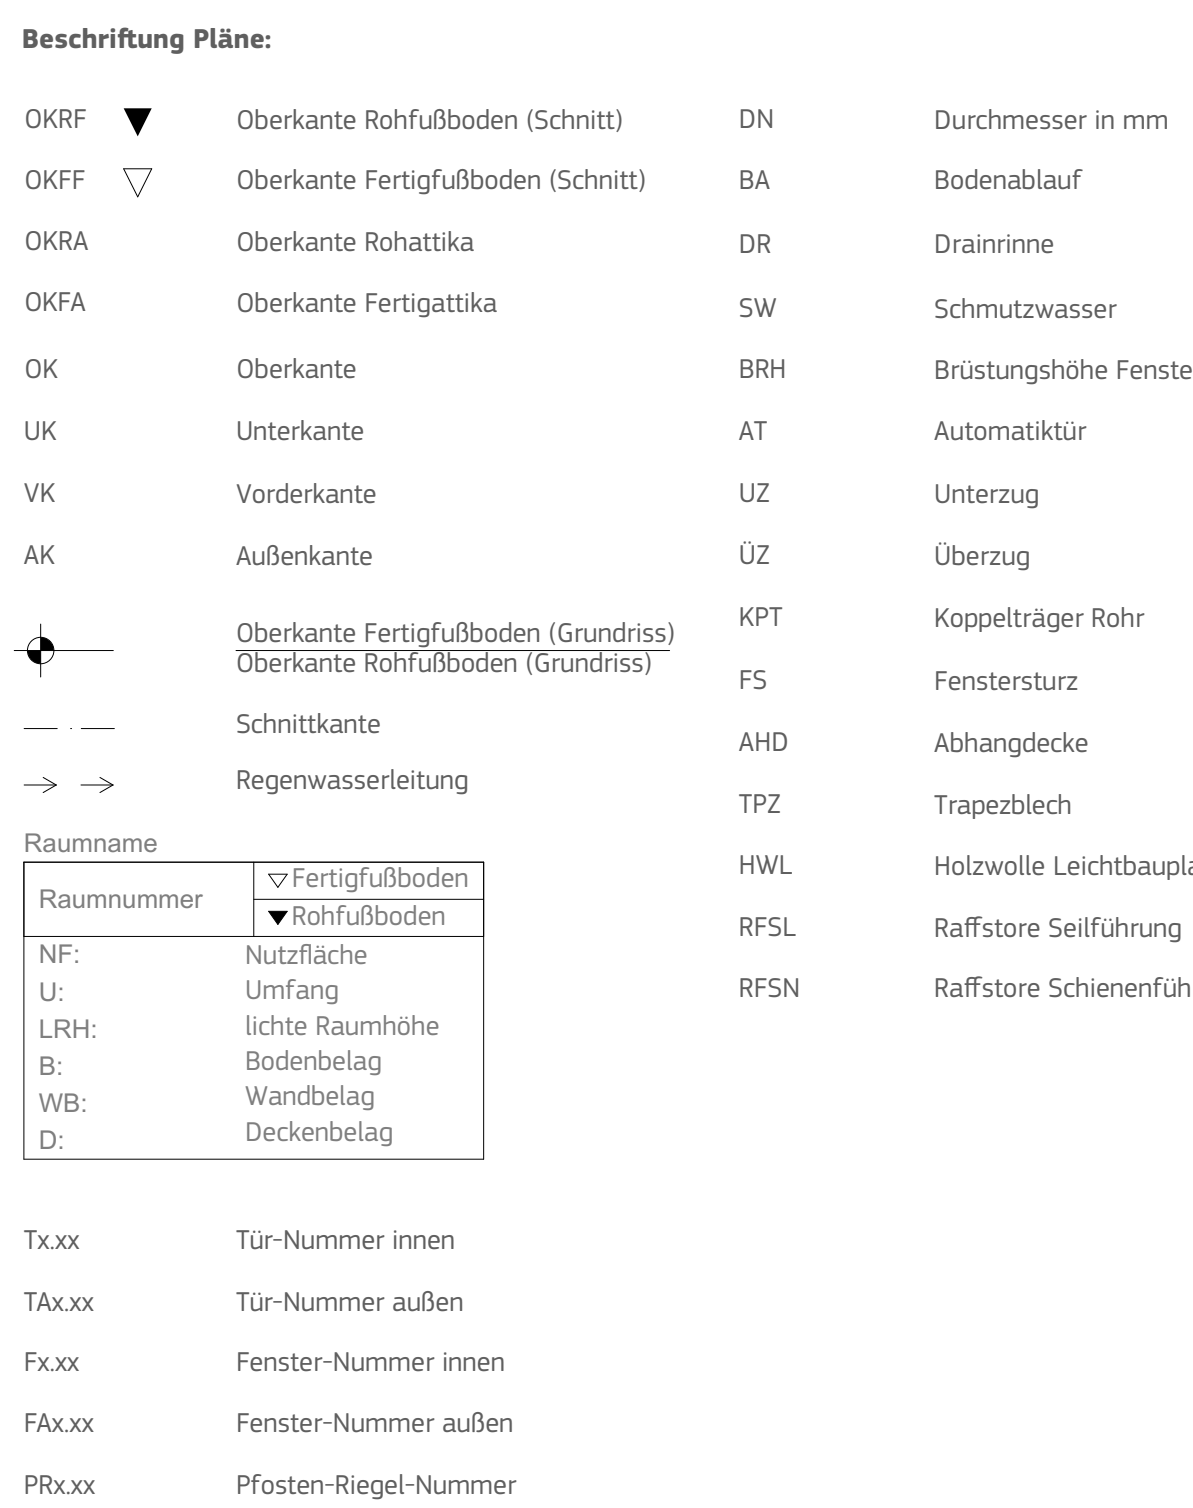

| Schraffuren Baustoffe:                                                              | Angaben Brandschutz:                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  F90                  |
|  |  F90 A+M              |
|  | DS Tür dichtschießend                                                                                    |
|  | T 30 / (ggf. RS) Brandschutzqualität der                                                                 |
|  | RWA Rauch-Wärmeabzug                                                                                     |
|  | RS Brandschutztür                                                                                        |
|  |  Auskragung Brandwand |
|  |                                                                                                          |

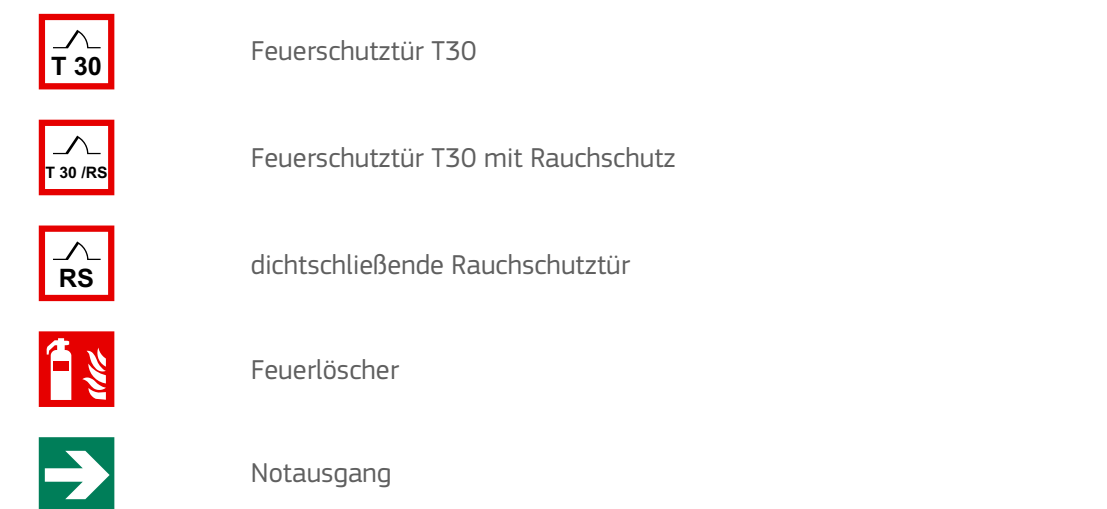

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.  
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).