


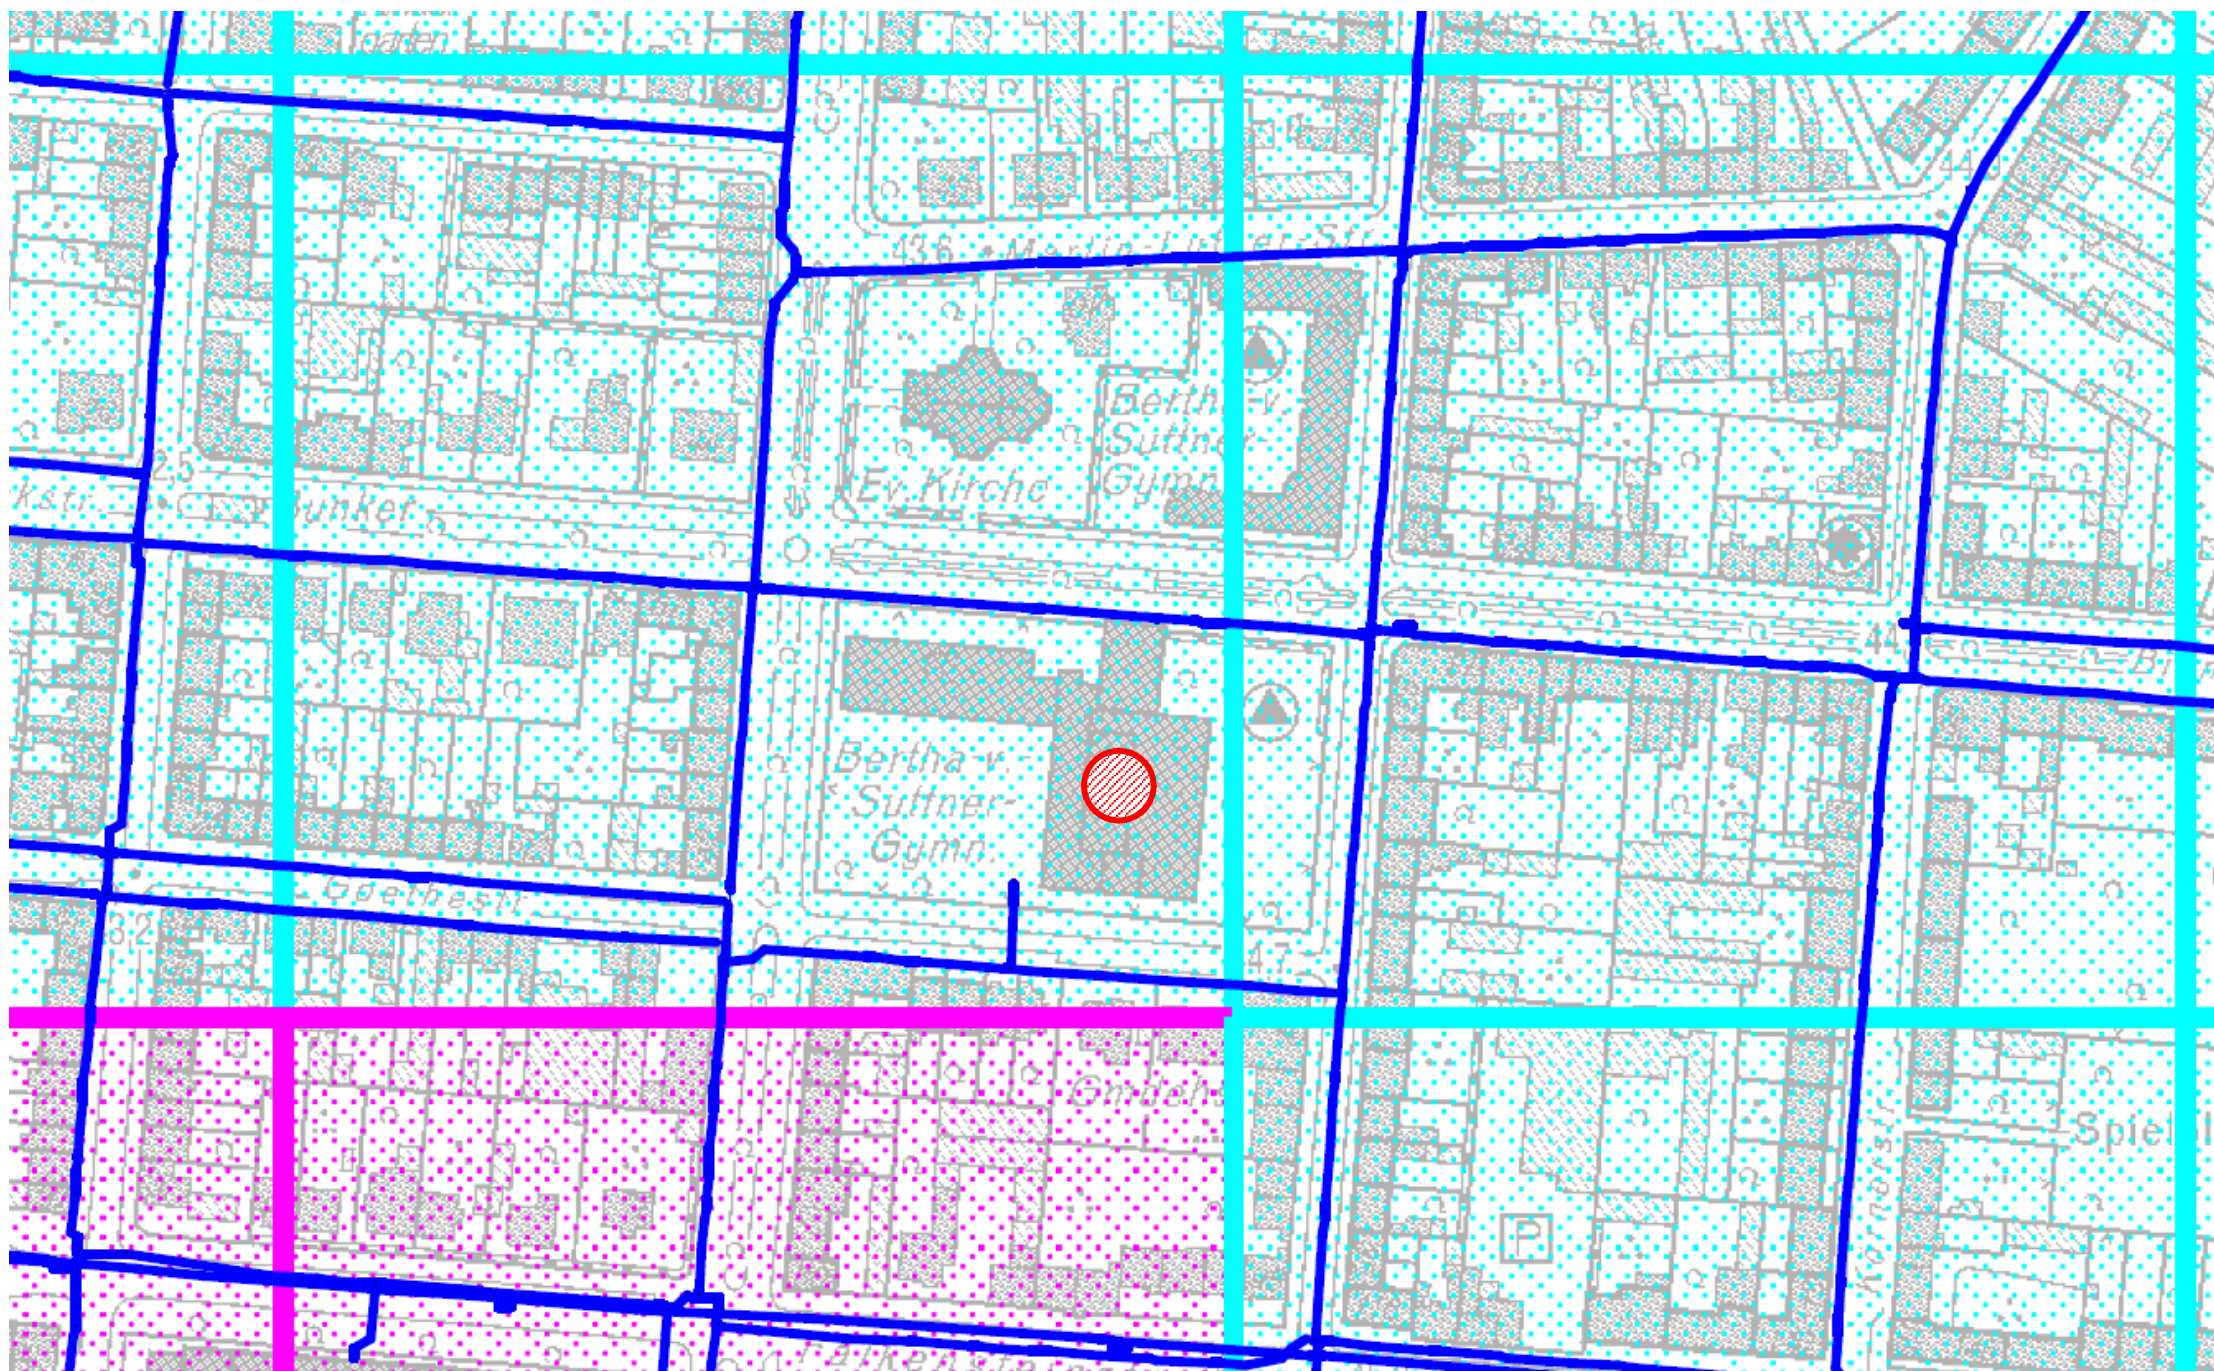

Löschwasserbereitstellungsplan

Objekt

Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Oberhausen, Bismarkstraße 53,
46047 Oberhausen

Legende

- | | |
|---|---|
|  | Objektstandort |
|  | 24 m³/h
400 l/min |
|  | 48 m³/h
800 l/min |
|  | 96 m³/h
1.600 l/min |
|  | 192 m³/h
3.200 l/min |
| 112 m³/h | Tatsächliche Löschwasser-
menge (beispielhaft) |


Planinformationen

Ersteller: Beckmann

Freigabe: Beckmann

Maßstab:

Stand: 2017/18

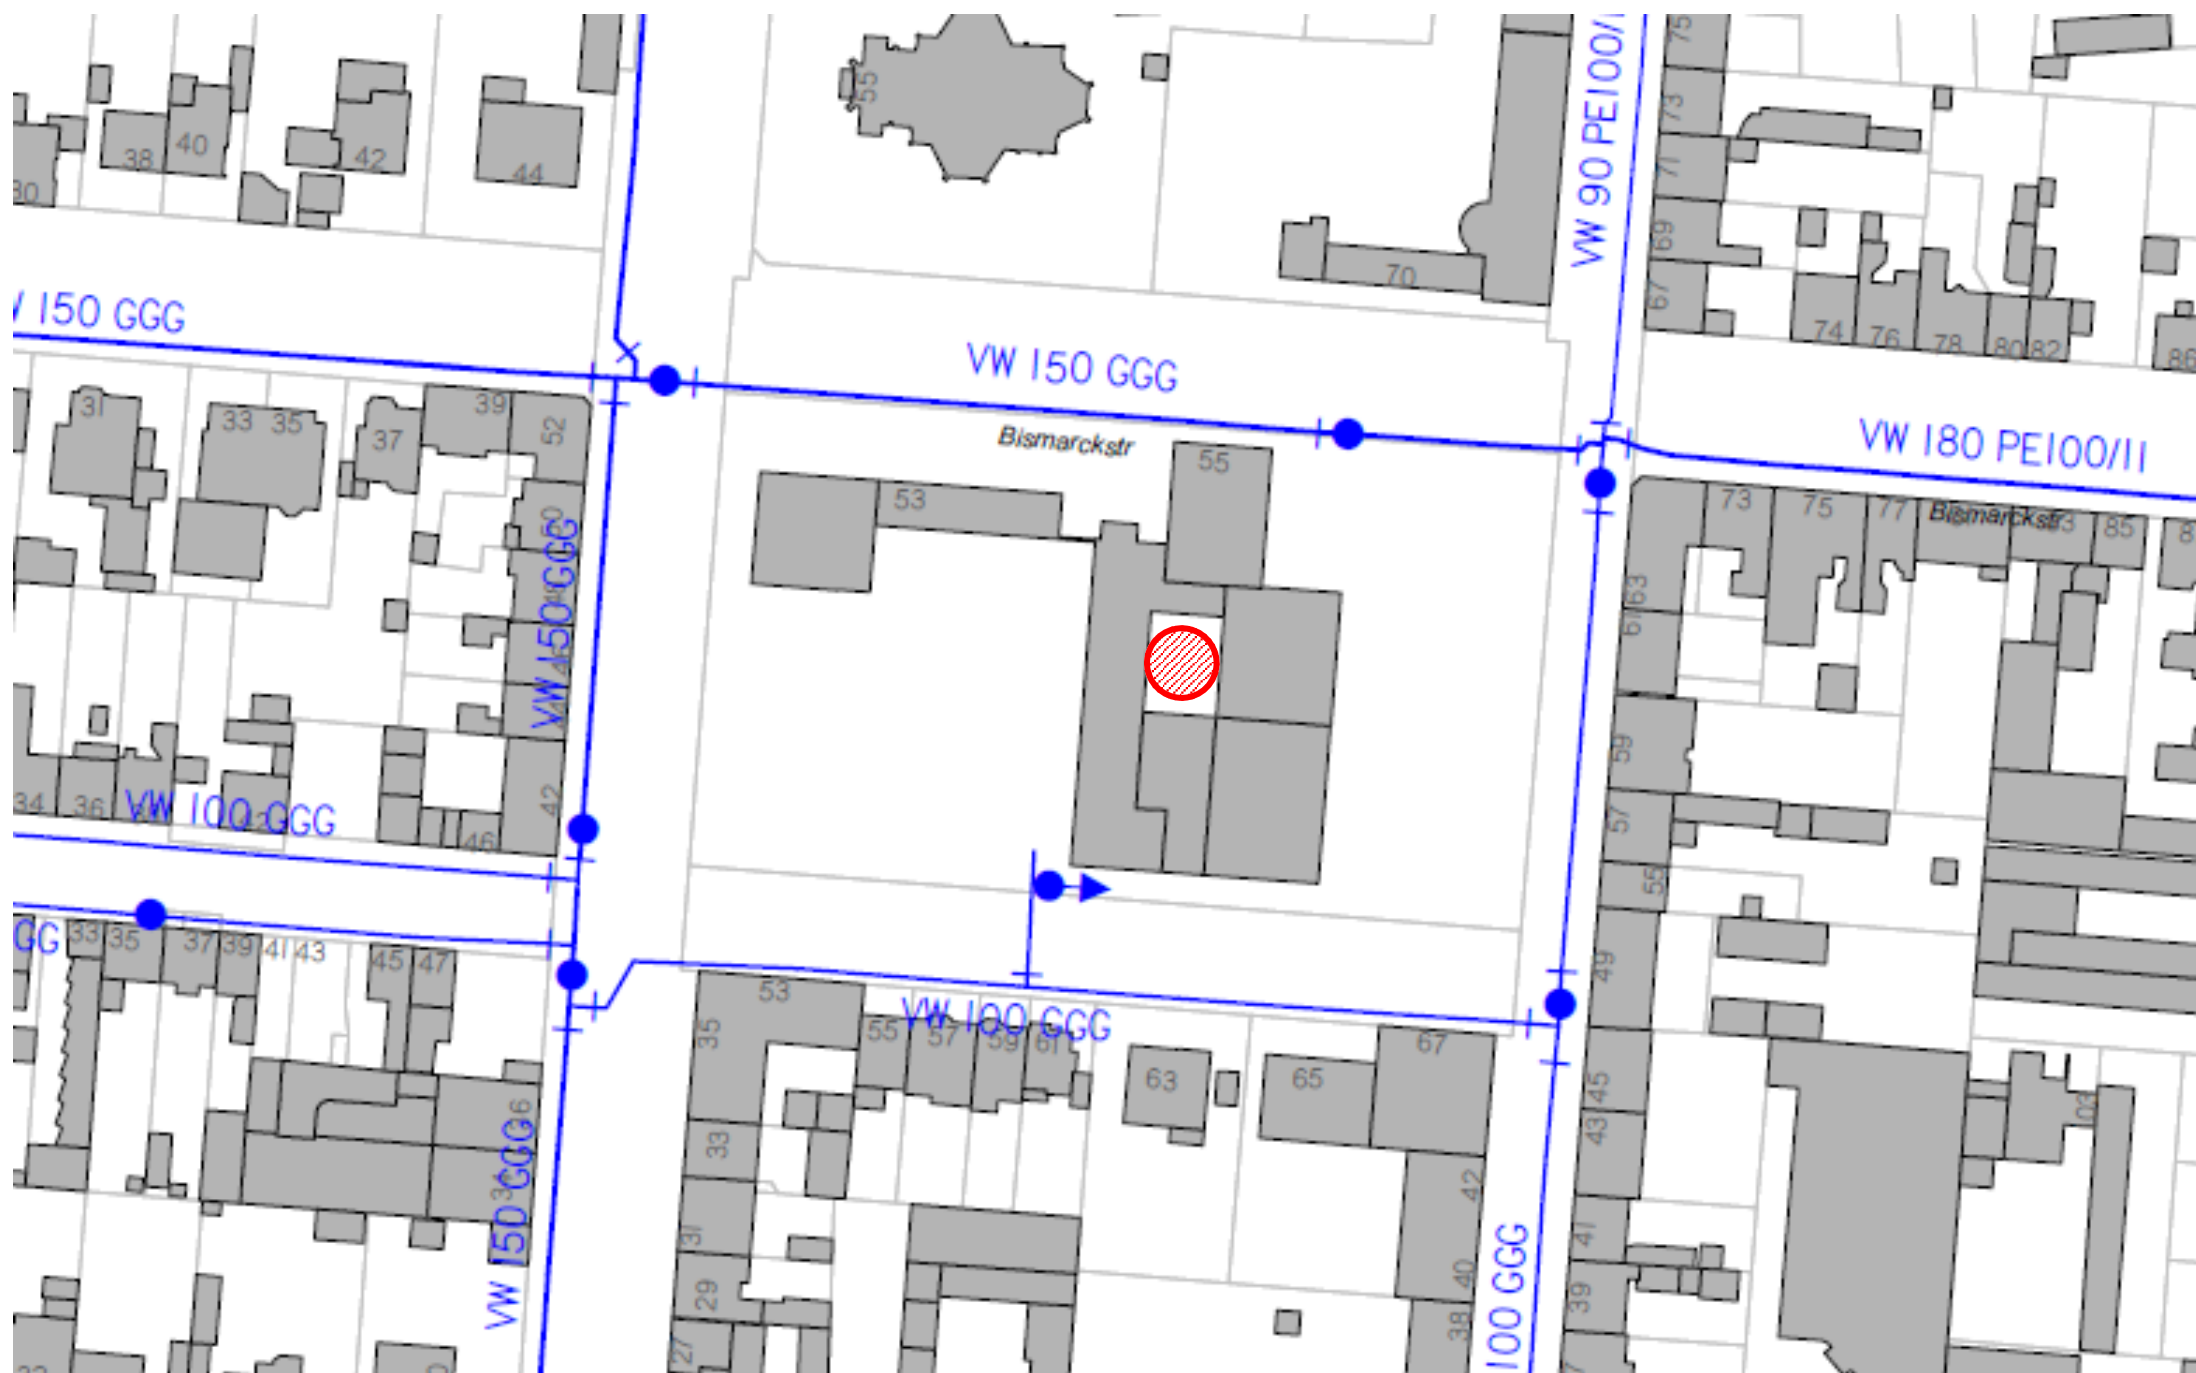

Hydrantenübersichtsplan

Objekt

Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Oberhausen, Bismarckstraße 53,
46047 Oberhausen

Legende

-  Objektstandort
-  Wasserentnahmestelle
-  Wasserversorgungsnetz


Planinformationen

Ersteller: Beckmann


Freigabe: Beckmann

Maßstab:

Stand: 2022

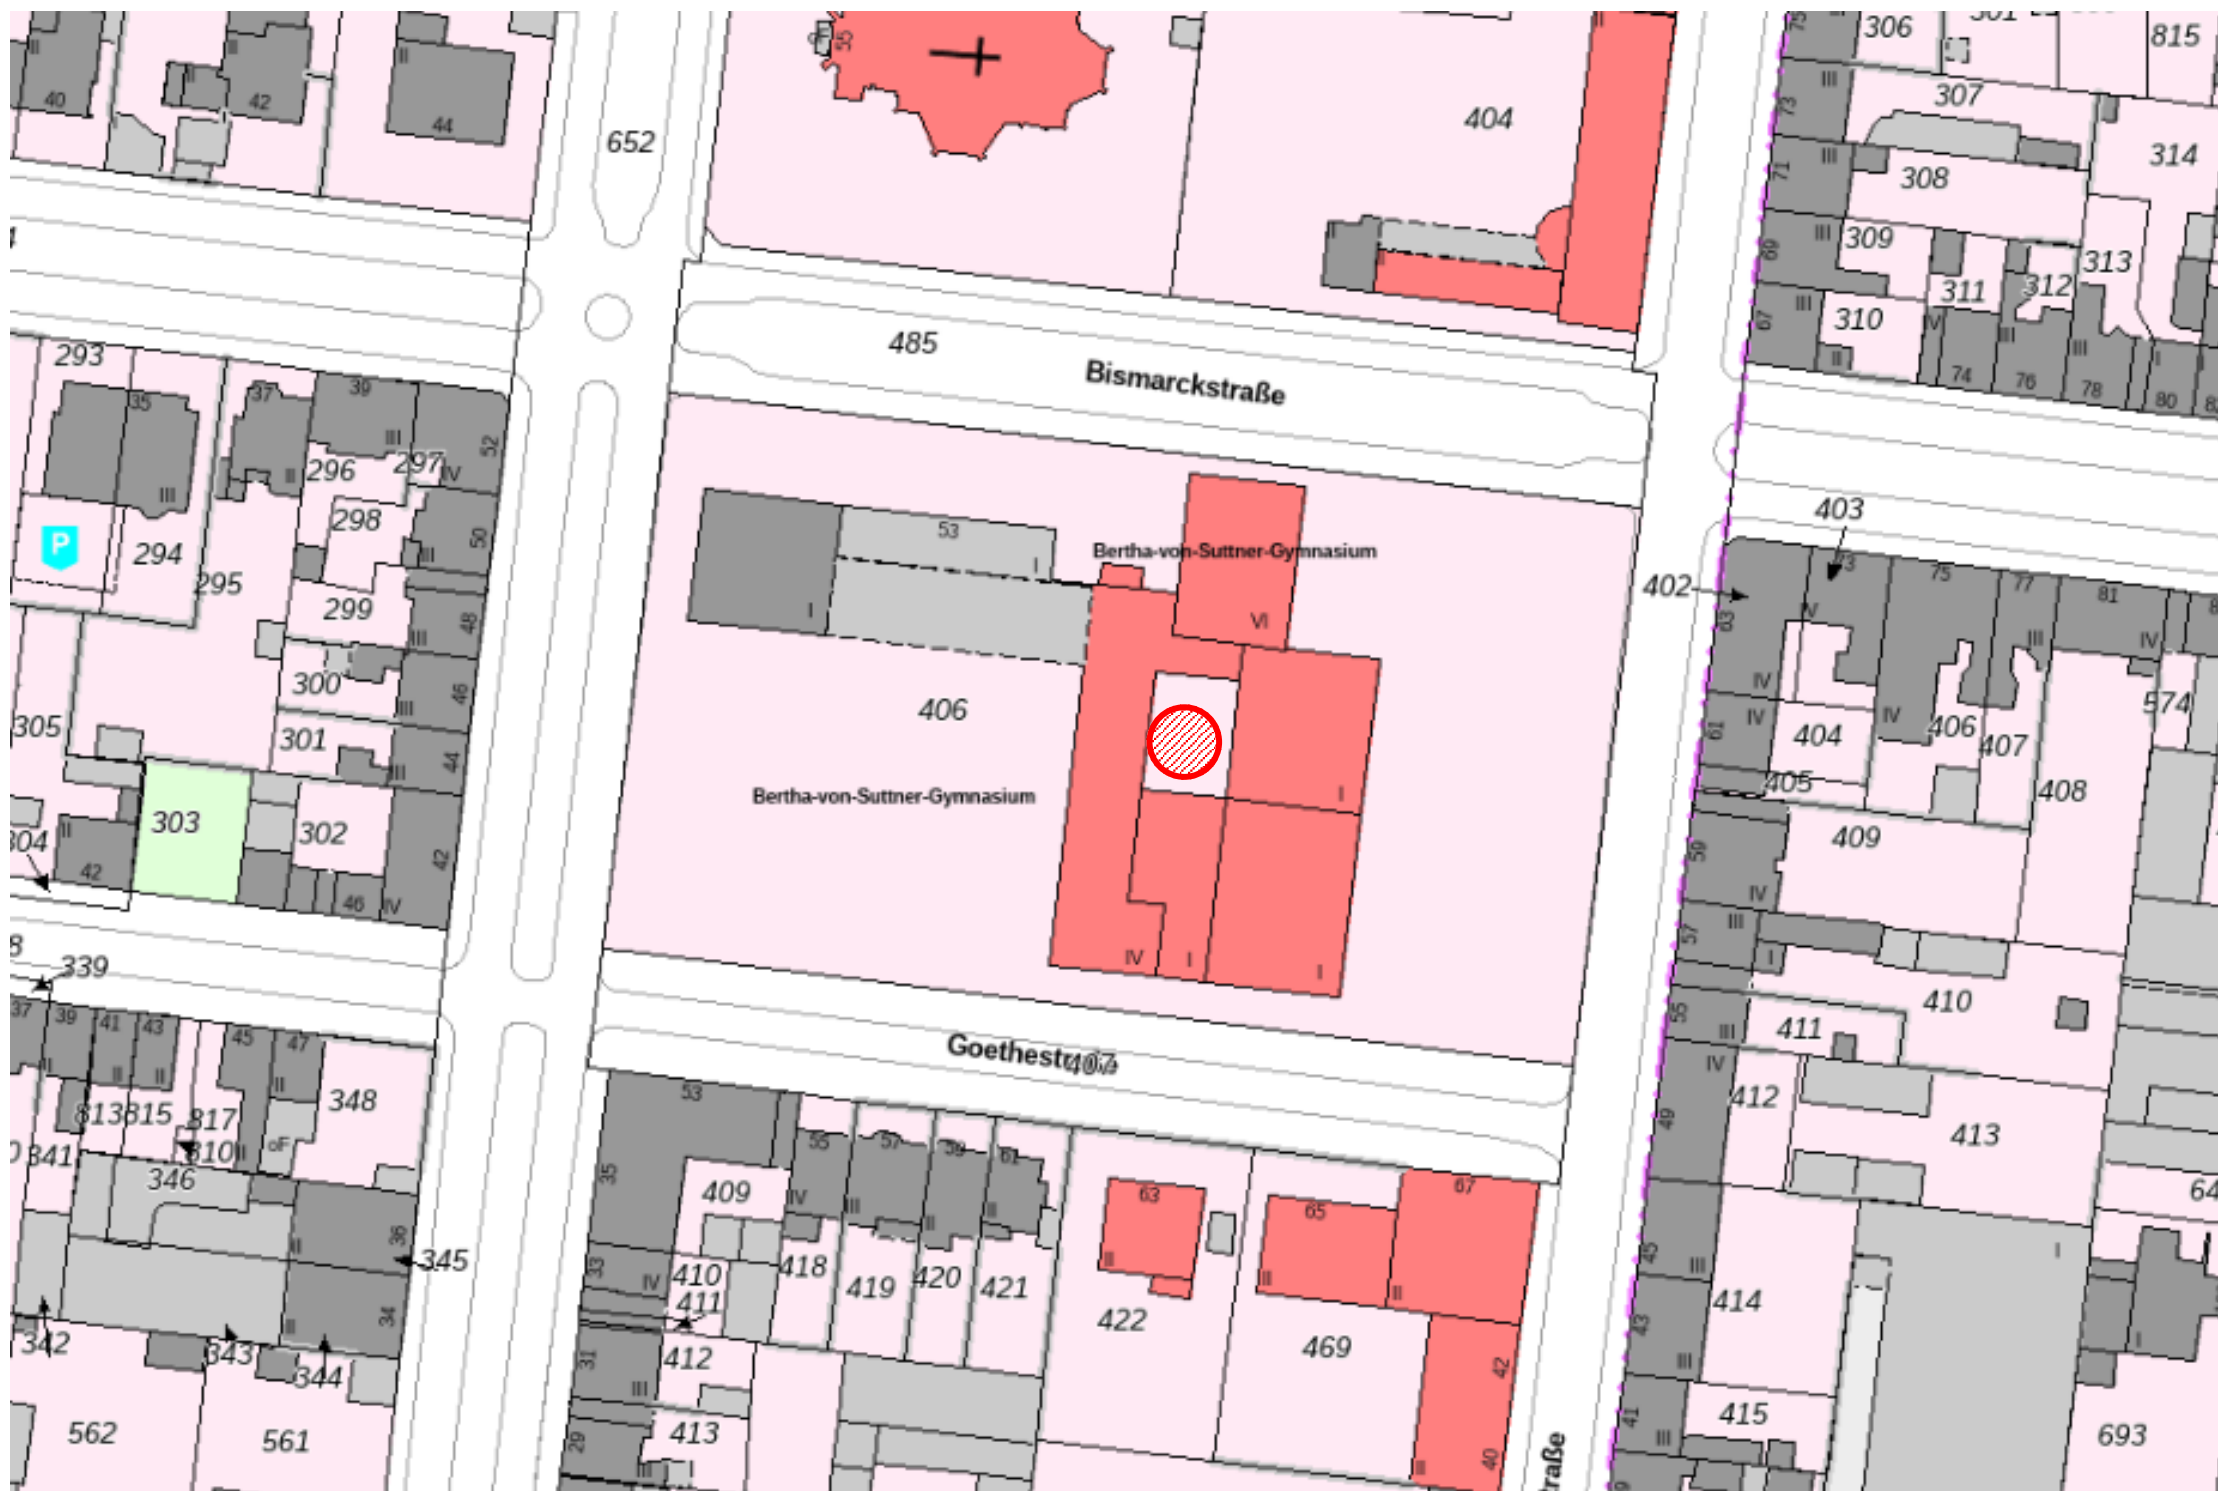

Stadtplan	
Objekt	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Oberhausen, Bismarckstraße 53, 46047 Oberhausen
Legende	 Objektstandort
Planinformationen	
Ersteller:	Beckmann
Freigabe:	Beckmann
Maßstab:	
Stand:	2024

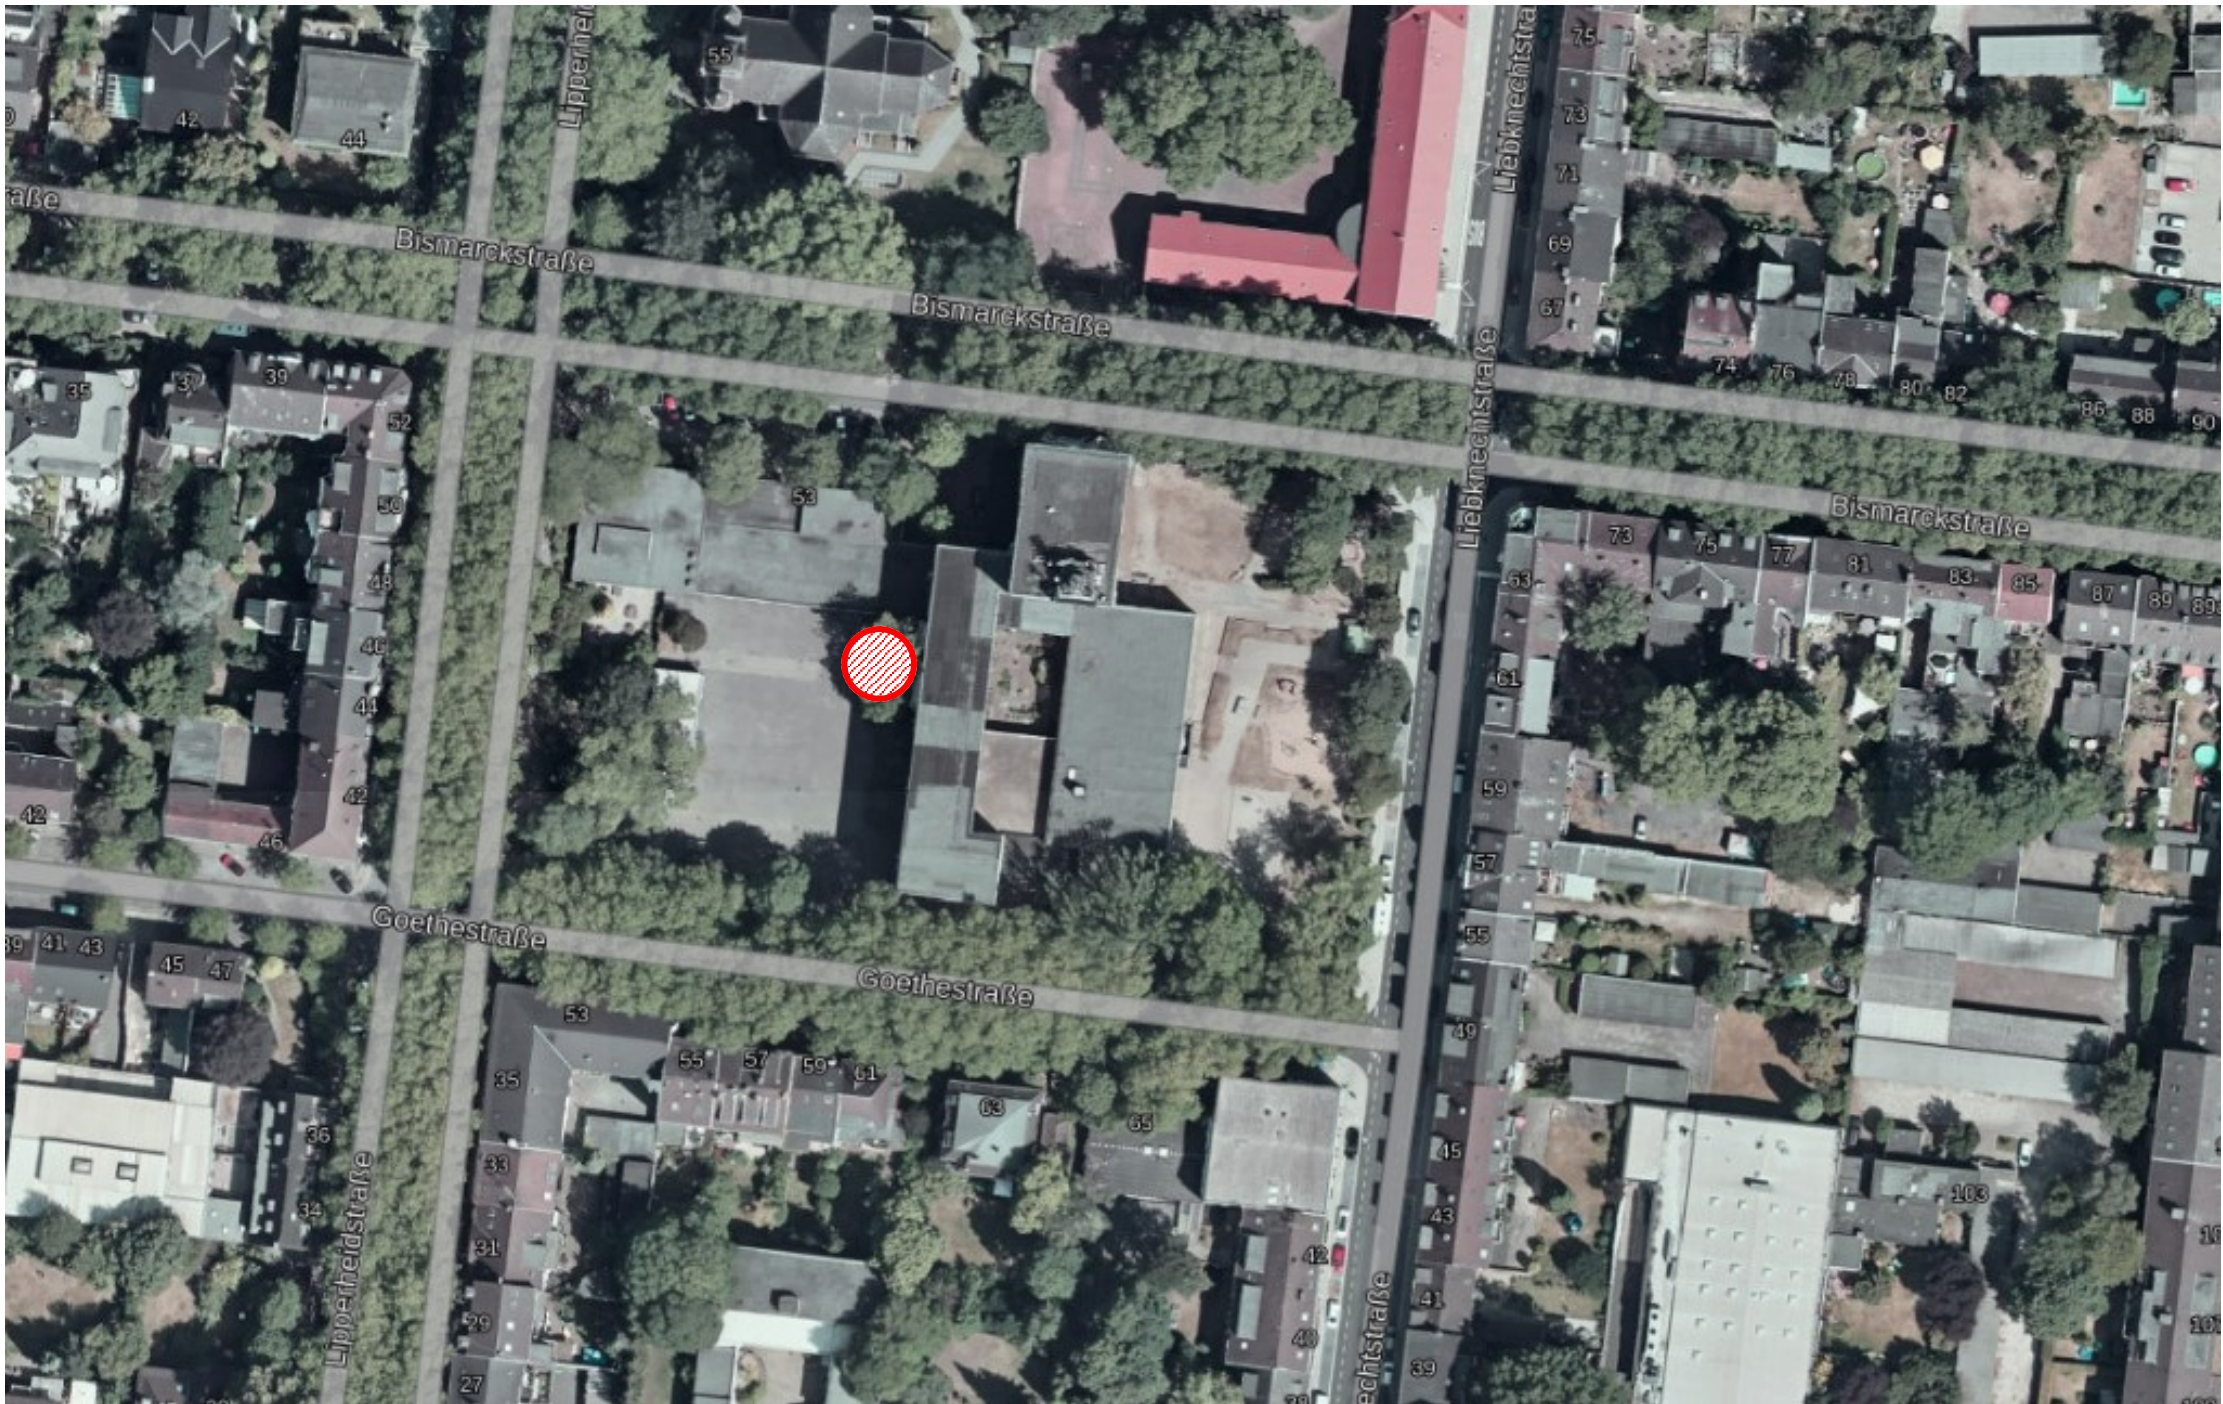

Luftbild

Objekt

**Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Oberhausen, Bismarckstraße 53,
46047 Oberhausen**

Legende



Objektstandort

Planinformationen

Ersteller: Beckmann

Freigabe: Beckmann

Maßstab:

Stand: 2024