


2× AUSSTEIFUNGSVERBAND

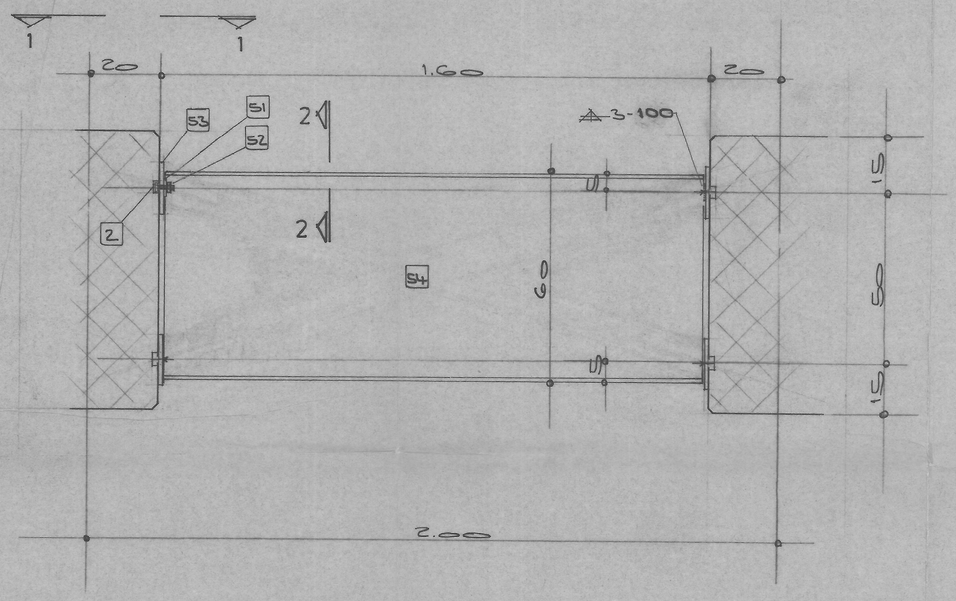

SCHNITT 1-1

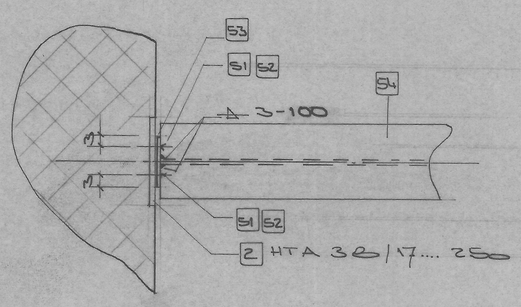


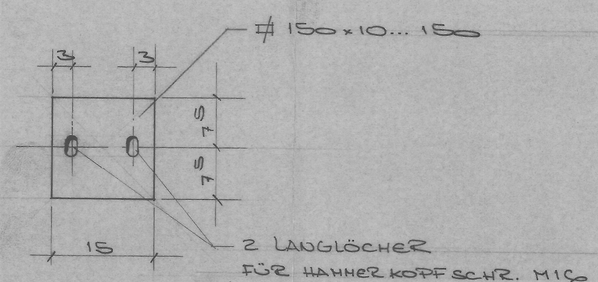


Schrauben nach Montage verschweißen.

8× POS. 53


4× POS. 54

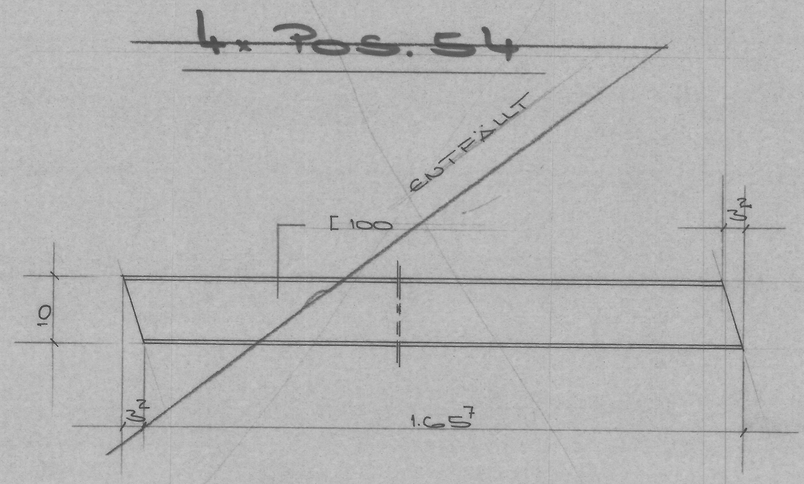

SCHNITT 2-2

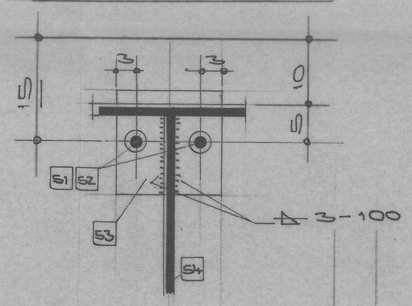


56	4	∅ 190×20... 240	V4A
55	4	GUMBA ELASTOMERLAGER TYP 1 ∅ 150×21... 200	
54	2	IPE 600 ... 1580	VERZ.
53	8	∅ 150×10... 150 SIEHE ZCHNG.	V4A
52	16	HAMMERKOPFSCHR. M16×50	"
51	16	U-SCHEIBE + MUTTER FÜR M16	V4A
NR.	STCK.	ZUBEHÖR	

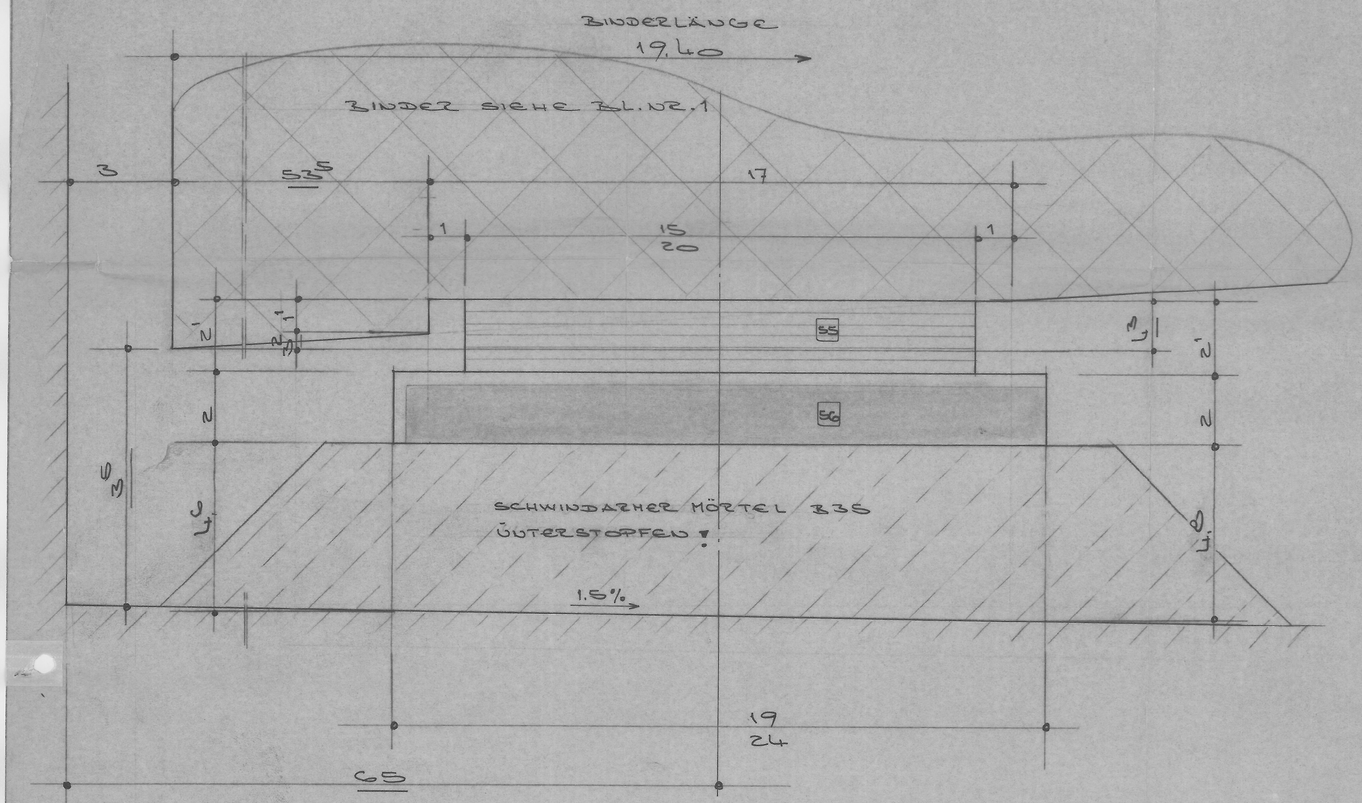

AUFLAGER

VERGUSS
BINDER-WIDERLAGER

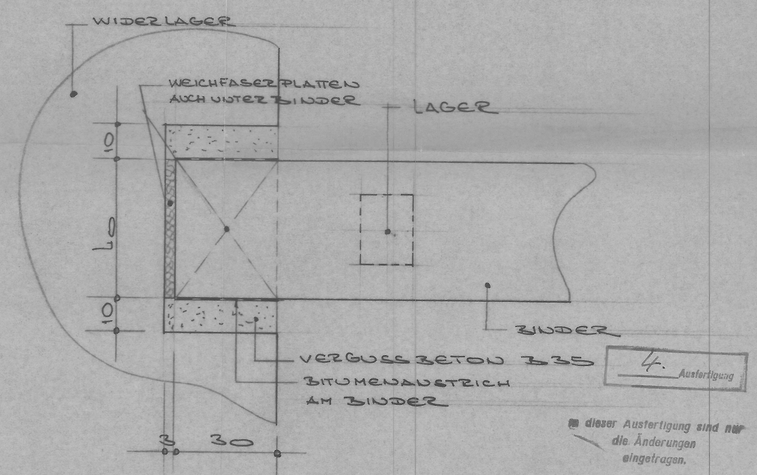

In dieser Ausfertigung sind nur die Änderungen eingetragen.

Stadt Oberhausen
Tiefbauamt
Oberhausen, den 14. FEB. 1983

In statischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer 20 des Prüfverzeichnisses
für das Jahr 19 83
Beratl. Ing. VBI OSKAR WEBER
Prüfingenieur für Baustatik
gemäß Verordnung vom 22.8.1962
Fachrichtung Massivbau
4200 OB-STERKRADE · Holtener Straße 69
Telefon 65 50 96
Datum 1.2.83 Unterschrift

Zur Bauausführung freigegeben

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	NAME	GEPRÜFT
a	VERBAND	26.1.83	B.	

STATIK KONSTRUKTION **küppers**

THEODOR KÜPPERS
BAUGESELLSCHAFT
42 OBERHAUSEN 12
TELEFON: 6941

STADT OBERHAUSEN
TIEFBAUAMT
KAISERGARTEN
WESTL. FUSSGÄNGERBRÜCKE

EINTRAGUNGEN BEACHTEN

Geprüft Prüfingenieur

MONTAGEZUBEHÖR FÜR BINDER

GEZEICHNET:	GEPRÜFT:	MASSTAB:	BLATT NR.:
12.1.82. BEYE		1: 10,1	82/1650/2a