

Immobilien-Management Duisburg
BM-PL



26.10.2022

Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Mein Zeichen 32-42-1 Zie 488/22	Auskunft erteilt Frau Ziebell
Zimmer 321	Telefon 0203/283-2419	Telefax 0203/283-5710
		E-Mail t.ziebell@stadt-duisburg.de

Überprüfung von Baugrundstücken auf das Vorhandensein von Kampfmitteln
hier: Bahnstr., 47166 Duisburg

Sehr geehrter Herr Kozak,

als Anlage habe ich meinem Schreiben das Ergebnis der Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf zu Ihrer Kenntnisnahme beigelegt.

Die Luftbildauswertung ergab für den beantragten Bereich **keine konkreten Hinweise** auf das Vorhandensein von Kampfmitteln.

Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Bauarbeiten sind sofort einzustellen sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist unverzüglich das Bürger- und Ordnungsamt, die Feuerwehr oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.


Ich bitte um Beachtung der vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gegebenen Empfehlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Ziebell

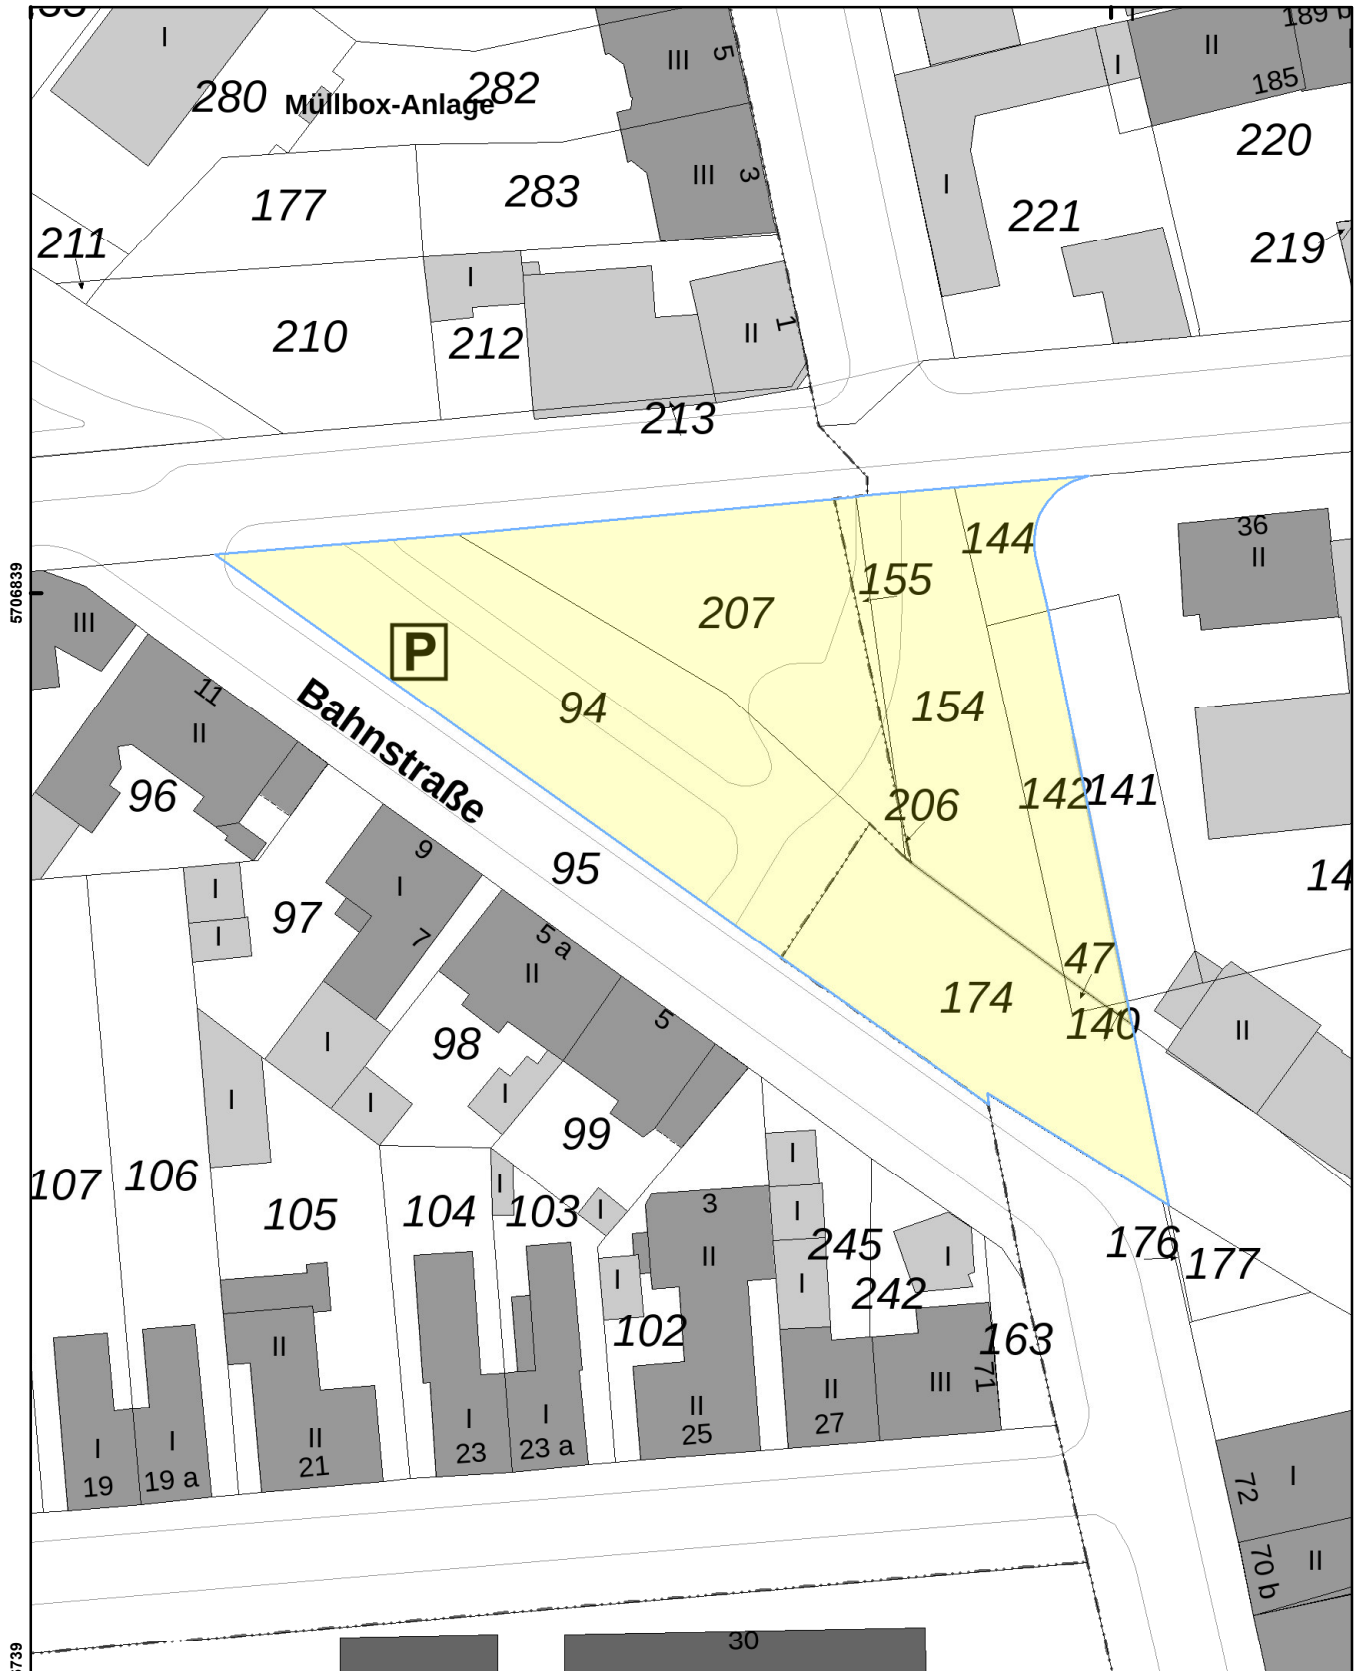

Bezirksregierung
Düsseldorf




Aktenzeichen :
22.5-3-5112000-482/22

Datum : 26.10.2022

Legende

- | | | | |
|--|--|--|-----------------|
| | ausgewertete Fläche(n) | | Laufgraben |
| | Blindgängerverdacht | | Panzergraben |
| | geräumte Blindgänger | | Schützenloch |
| | geräumte Fläche | | Stellung |
| | Detektion nicht möglich | | militär. Anlage |
| | Überprüfung der zu überbauenden Flächen ist nicht erforderlich | | |
| | Überprüfung der zu überbauenden Flächen wird empfohlen | | |

Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.
Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

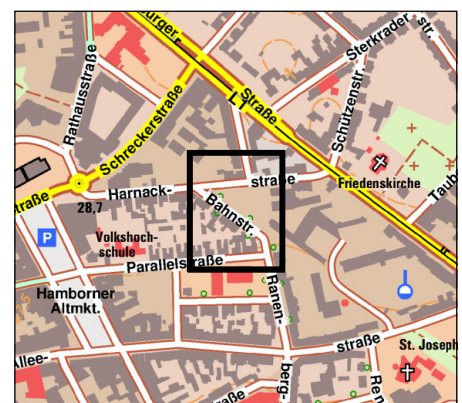



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Duisburg
Bürger- und Ordnungsamt / 32-42-1
47049 Duisburg

Datum: 26.10.2022

Seite 1 von 1

Aktenzeichen:
22.5-3-5112000-482/22
bei Antwort bitte angeben

Kampfmittelbeseitigungsdienst / Luftbildauswertung
Duisburg, Bahnstraße, 47166 Duisburg

Christian Weihe
Zimmer: 116
Telefon:
0211 4759710
Telefax:
0211 475-9040
kdb@brd.nrw.de

Ihr Schreiben vom 22.09.2022, Az.: 488-22

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. **Daher ist eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich.** Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.

Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Bohrlochdetektion. Beachten Sie in diesem Fall den [Leitfaden](#) auf unserer Internetseite.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner [Homepage](#) .

Im Auftrag
gez. Weihe

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis D-Flughafen,
Buslinie 729 - Theodor-Heuss-
Brücke
Haltestelle:
Mündelheimer Weg
Fußweg ca. 3 min