



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Duisburg
Bürger- und Ordnungsamt / 32-42-1
47049 Duisburg

Datum: 26.10.2022

Seite 1 von 1

Aktenzeichen:
22.5-3-5112000-481/22
bei Antwort bitte angeben

Kampfmittelbeseitigungsdienst / Luftbildauswertung
Duisburg, Julius-Birck-Str. 27, 47169 Duisburg

Ihr Schreiben vom 22.09.2022, Az.: 487-22

Markus Rehn
Zimmer:
Telefon:
0211 4759710
Telefax:
0211 475-9040
kbd@brd.nrw.de

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. **Daher ist eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich.** Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.


Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Bohrlochdetektion. Beachten Sie in diesem Fall den [Leitfaden](#) auf unserer Internetseite.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner [Homepage](#) .

Im Auftrag
gez. Rehn

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis D-Flughafen,
Buslinie 729 - Theodor-Heuss-
Brücke
Haltestelle:
Mündelheimer Weg
Fußweg ca. 3 min

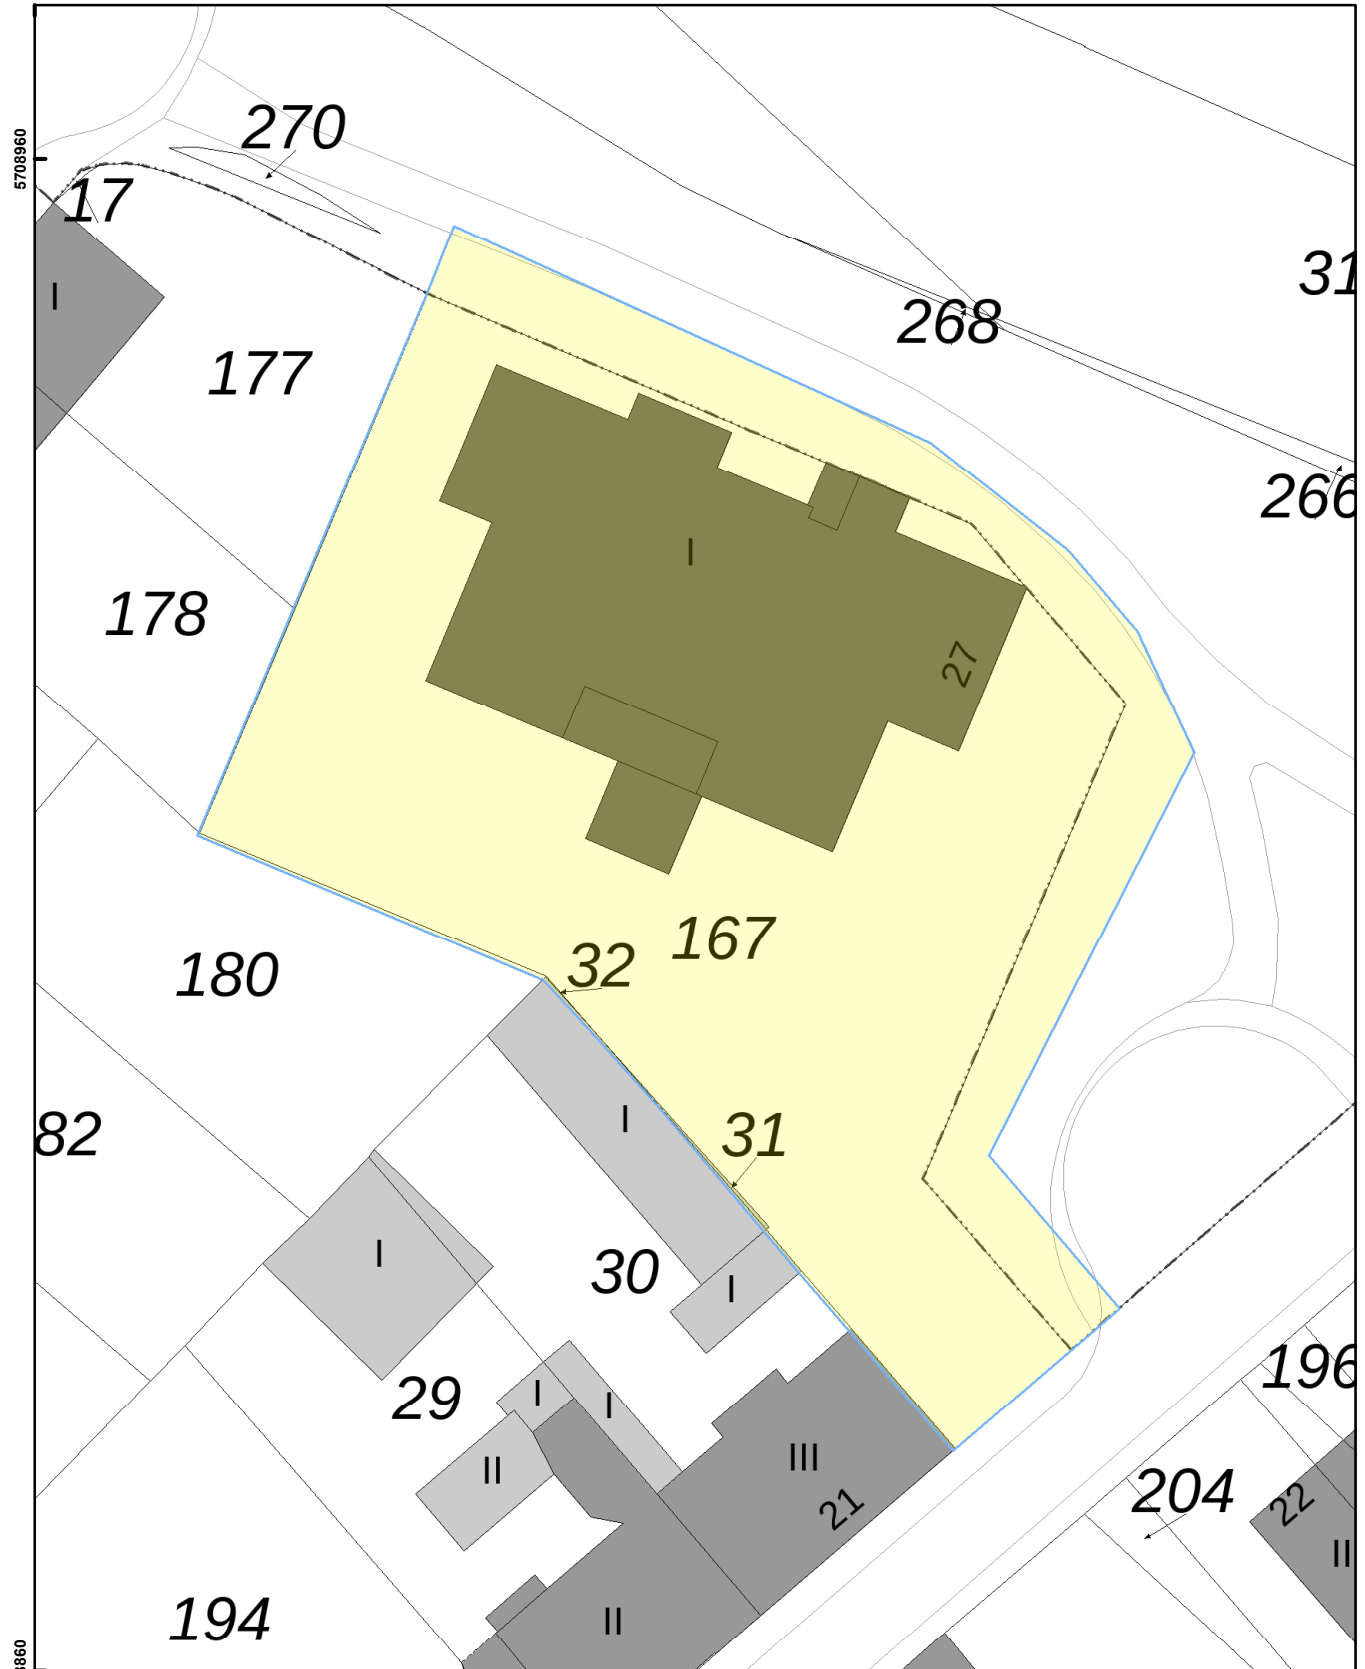

Bezirksregierung
Düsseldorf




Aktenzeichen :
22.5-3-5112000-481/22

Datum : 26.10.2022

Legende

- | | |
|--|-----------------|
| ausgewertete Fläche(n) | Laufgraben |
| Blindgängerverdacht | Panzergraben |
| geräumte Blindgänger | Schützenloch |
| geräumte Fläche | Stellung |
| Detektion nicht möglich | militär. Anlage |
| Überprüfung der zu überbauenden Flächen ist nicht erforderlich | |
| Überprüfung der zu überbauenden Flächen wird empfohlen | |

Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.
Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

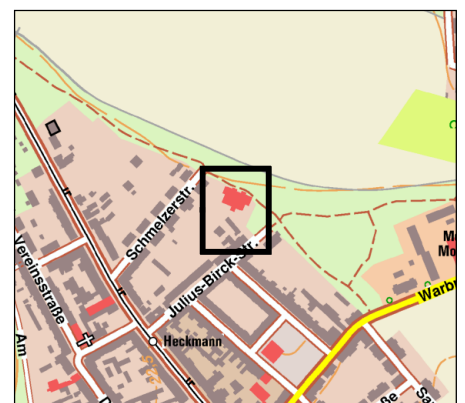

Immobilien-Management Duisburg

BM-PL

z. Hd. Herrn

Bereich
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Mein Zeichen
32-42-1 Zie 487/22

Datum
26.10.2022

Auskunft erteilt
Frau Ziebell
E-Mail: kampfmittel@stadt-duisburg.de

Telefon
0203/283 2419

Telefax
0203/283 5710

Zimmer
321

**Überprüfung von Baugrundstücken auf das Vorhandensein von Kampfmitteln
hier: Julius-Birck-Str. 27, 47169 Duisburg**

Sehr geehrter Herr,

als Anlage habe ich meinem Schreiben das Ergebnis der Luftbildauswertungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf zu Ihrer Kenntnisnahme beigefügt.

Die Luftbildauswertungen ergaben für den beantragten Bereich **keine konkreten Hinweise** auf das Vorhandensein von Kampfmitteln.

Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Bauarbeiten sind sofort einzustellen sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist unverzüglich das Bürger- und Ordnungsamt, die Feuerwehr oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen.

Ich bitte um Beachtung der vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gegebenen Empfehlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.