



Gerätezeichnungen/Fotos der Lüftungsanlagen


Lüftungszentrale U.3.20 in U3

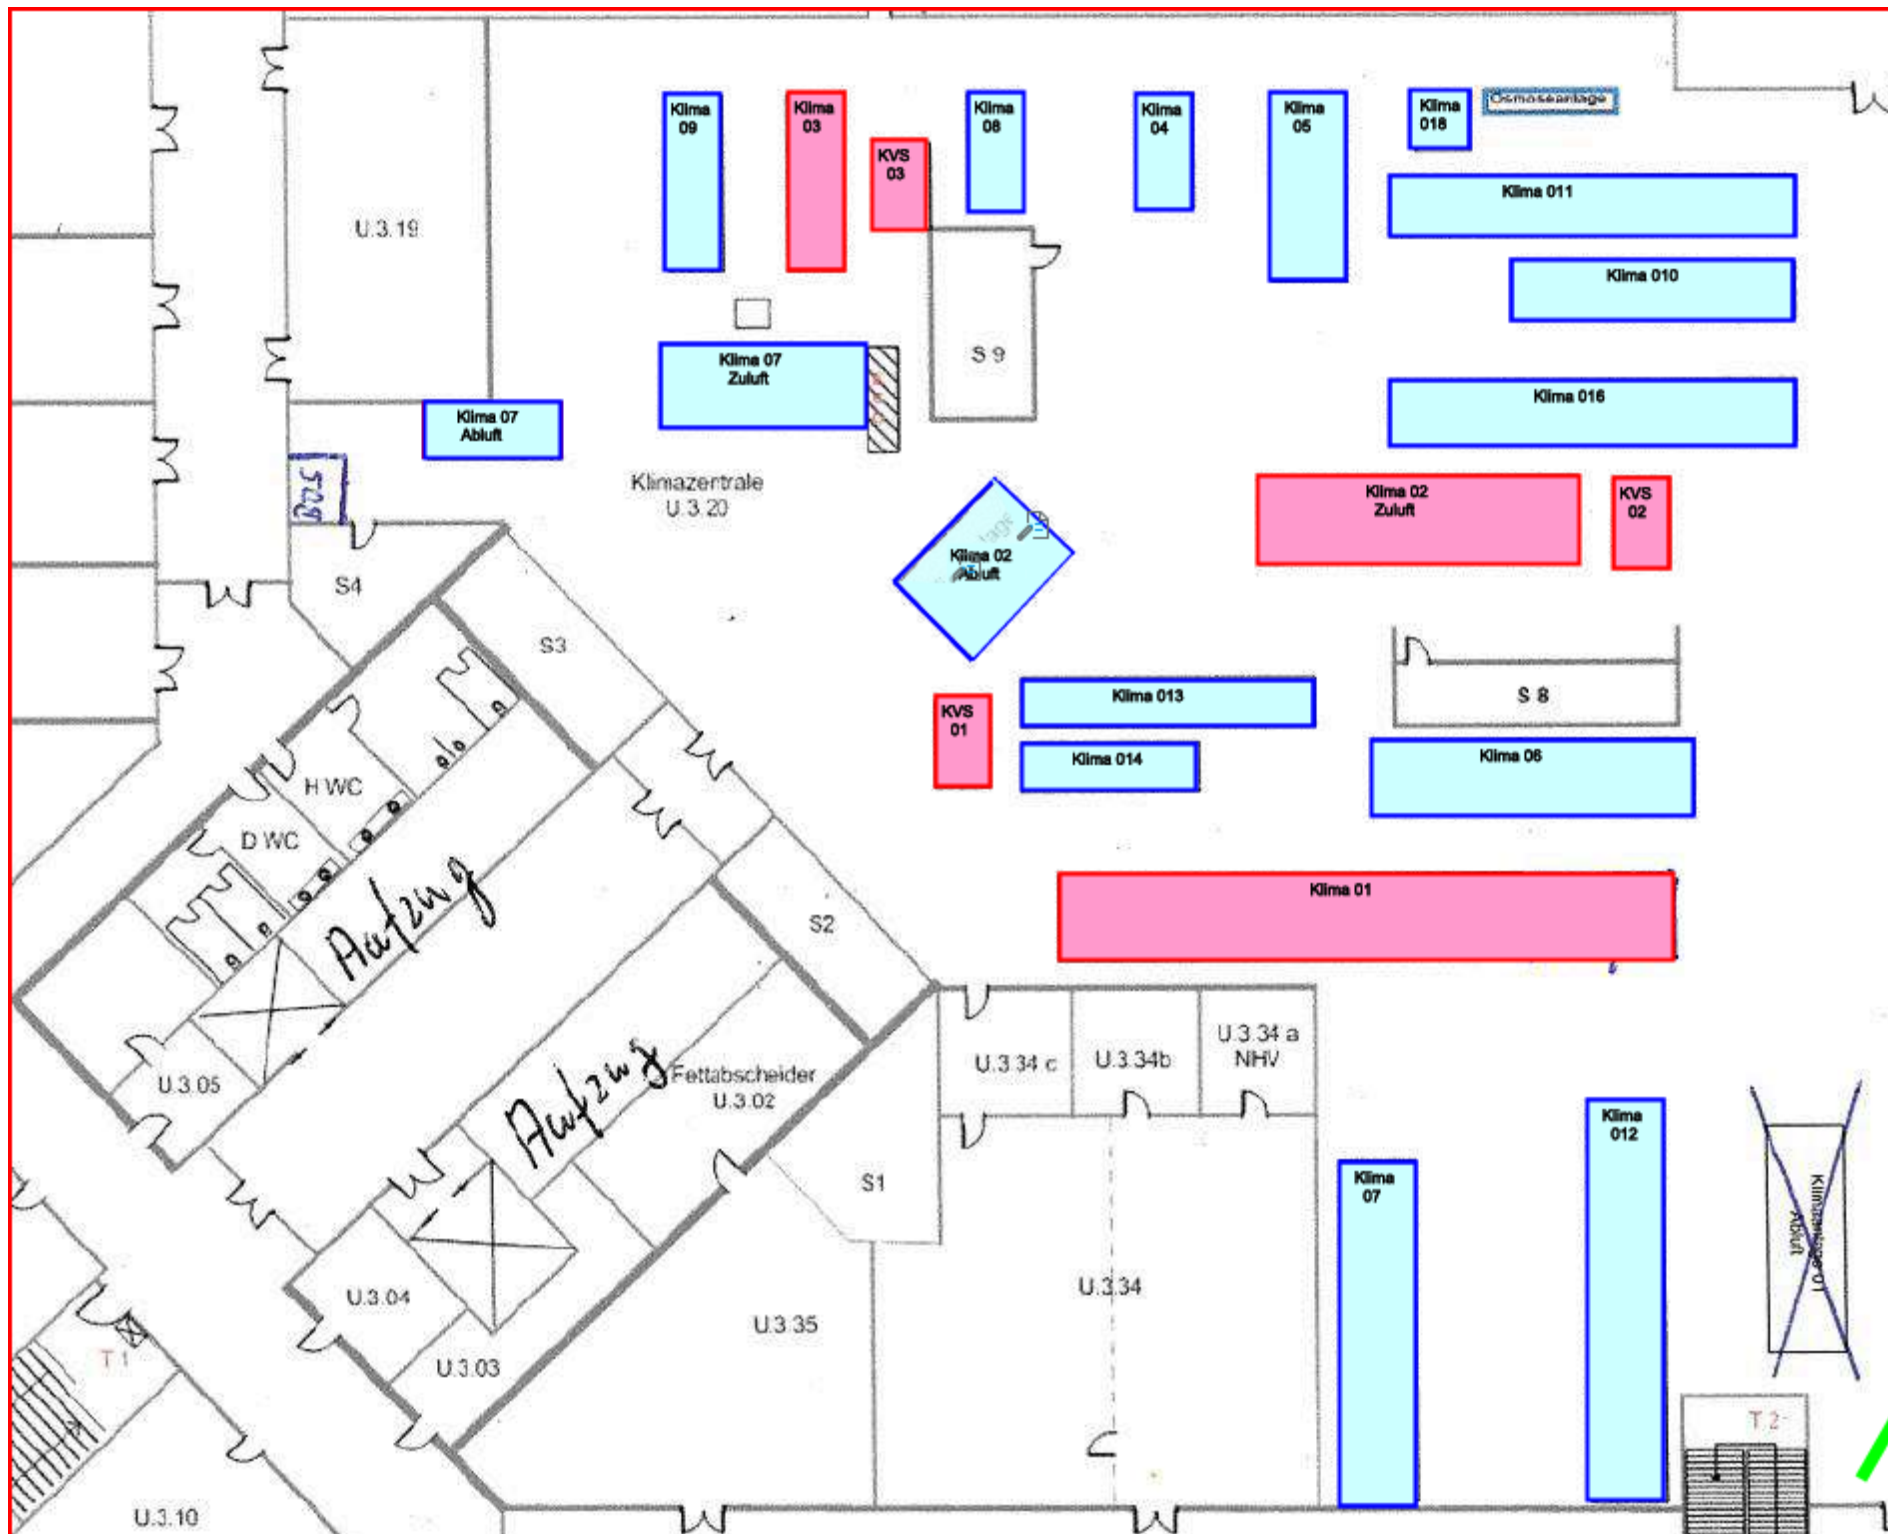


Klima 04

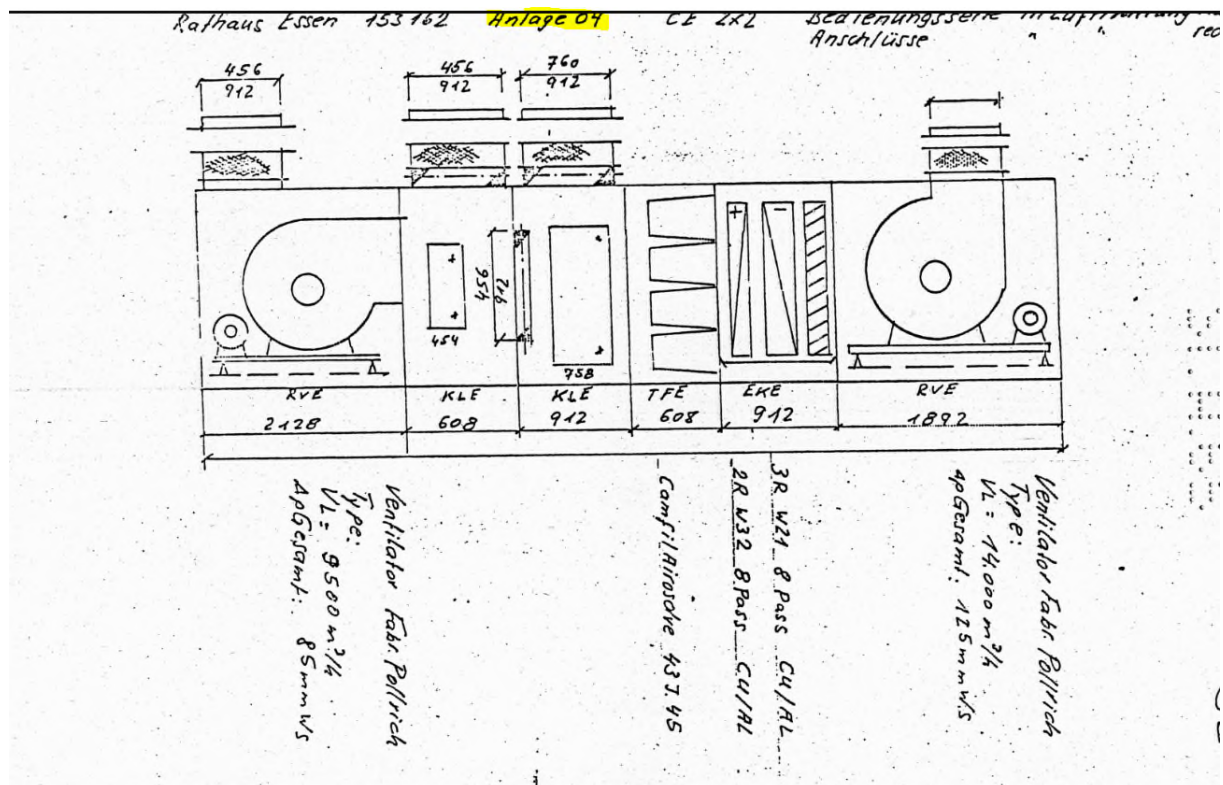


Klima 05

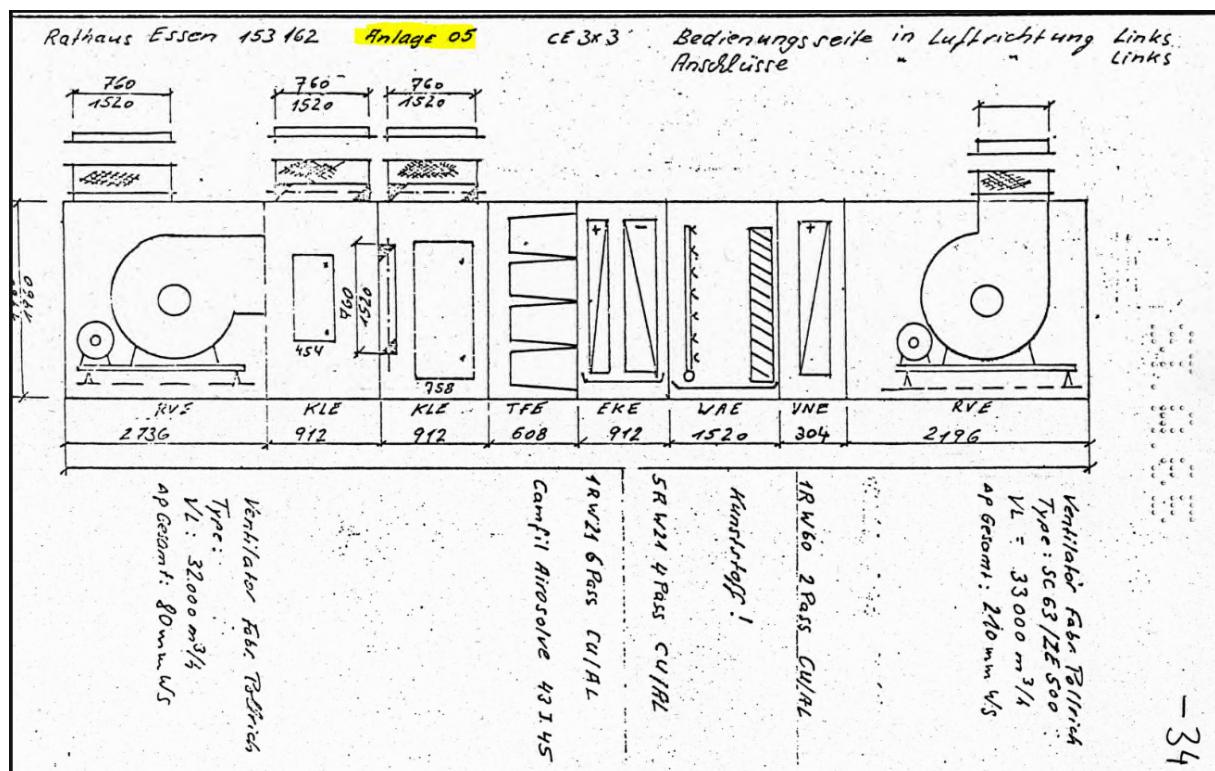


Klima 06

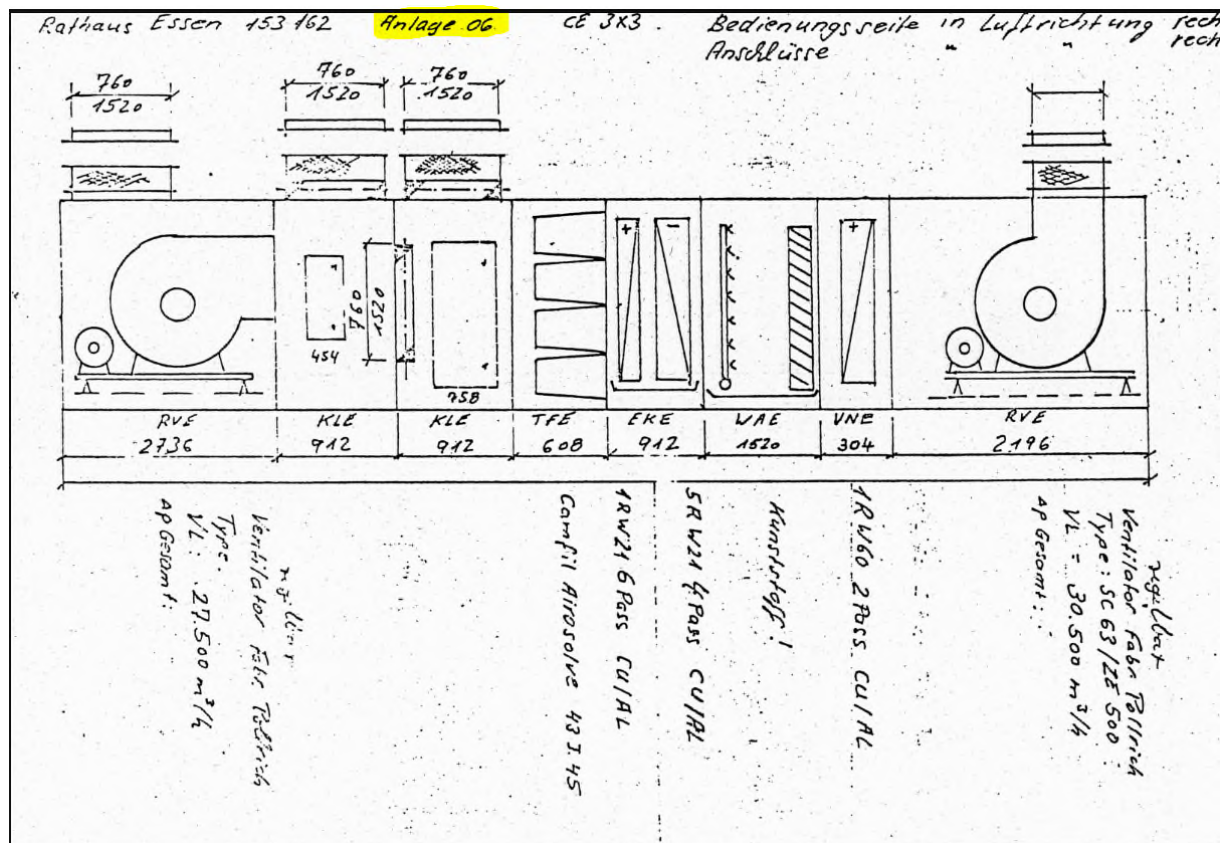


Klima 07

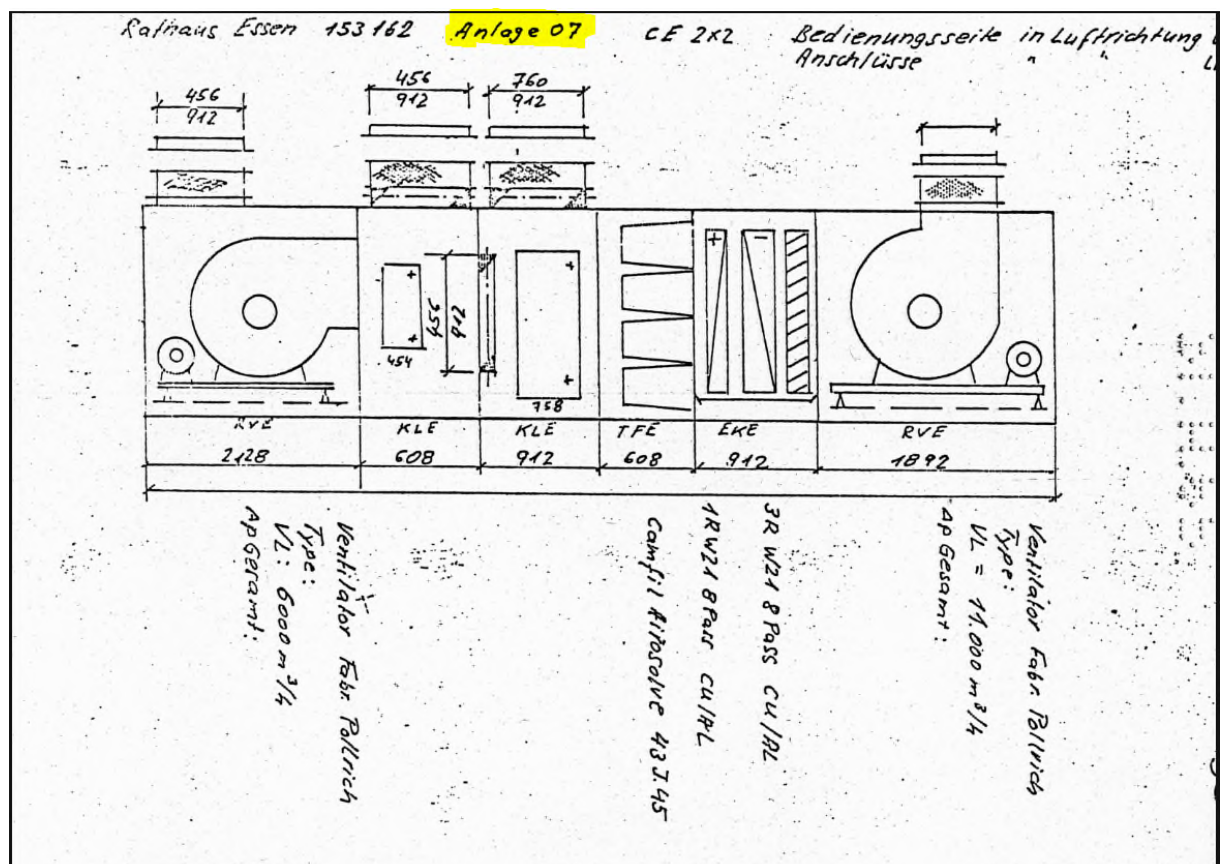

Klima 08

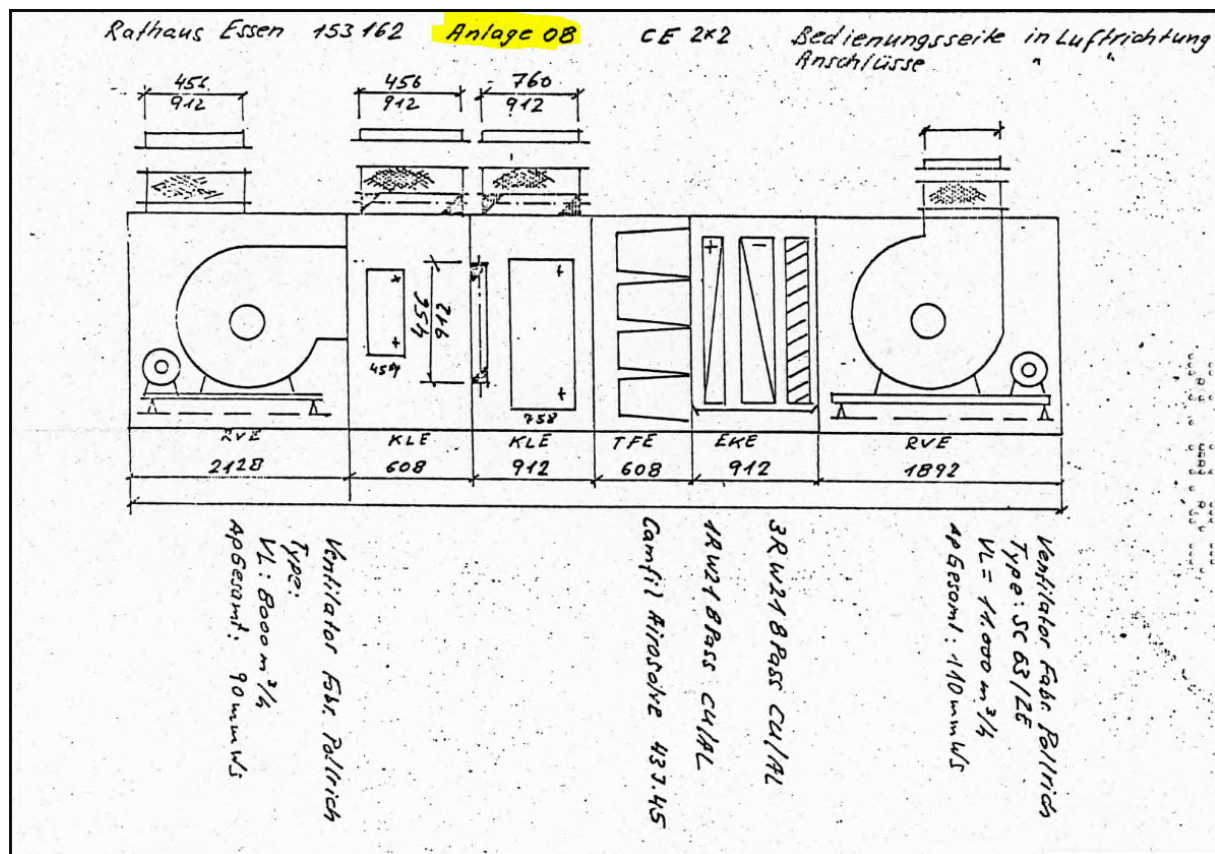


Klima 09

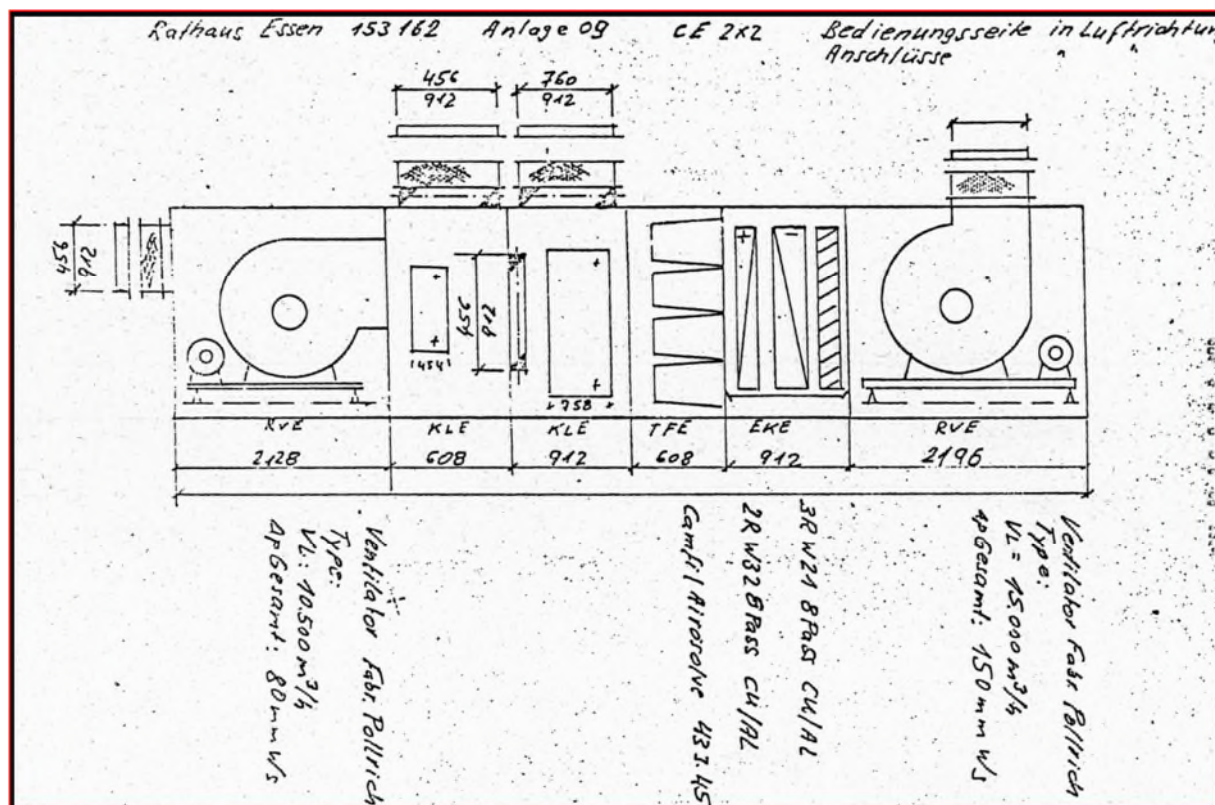


Klima 010


Klima 012

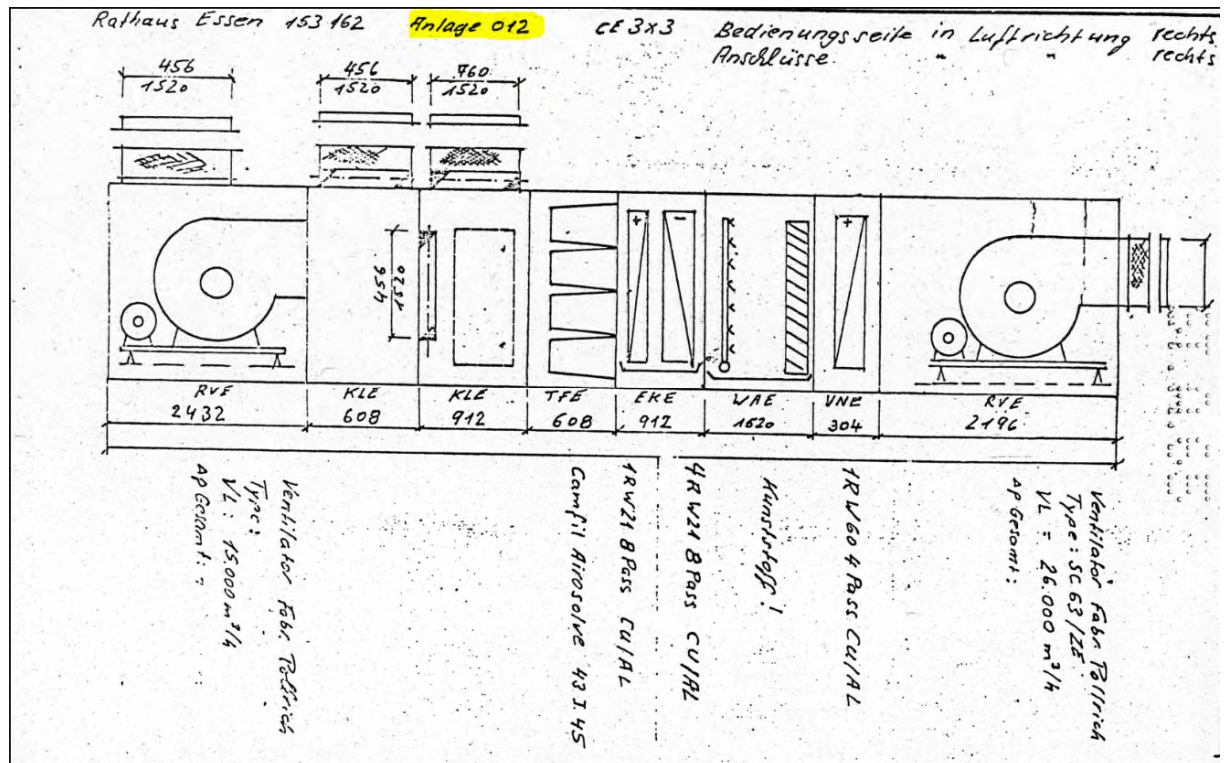


Klima 013

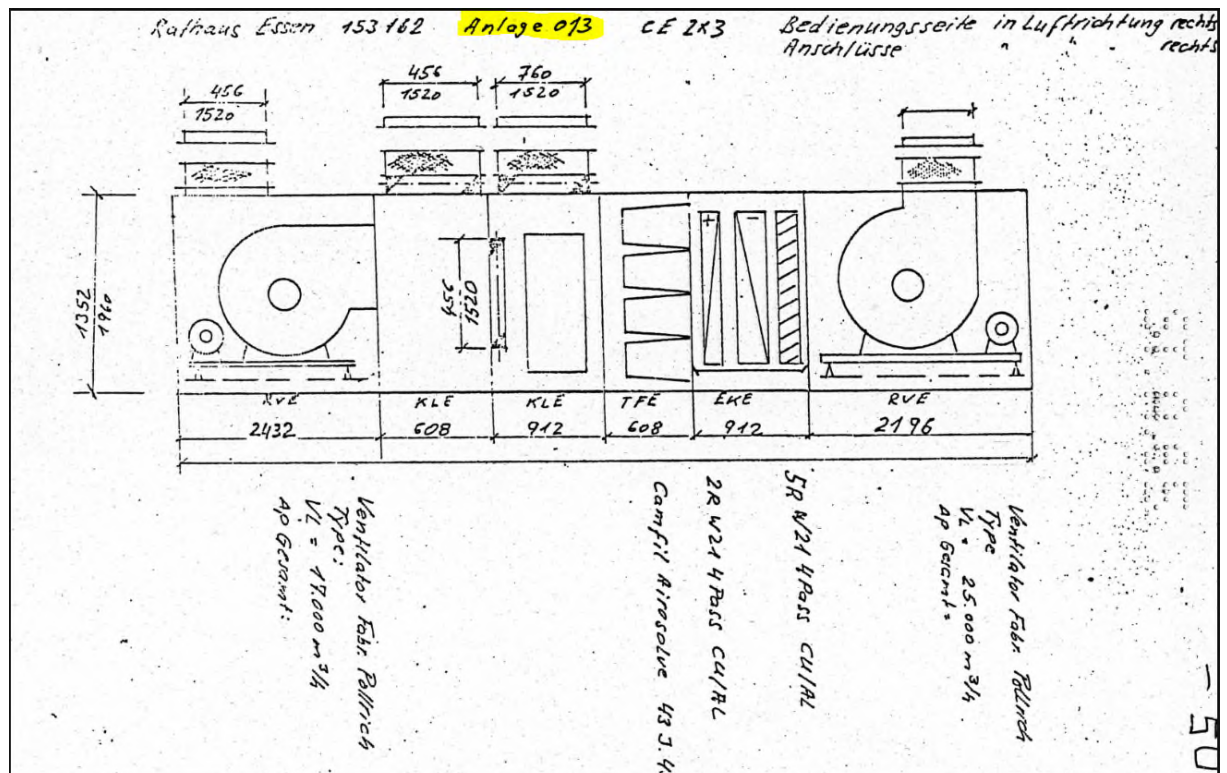

Klima 014

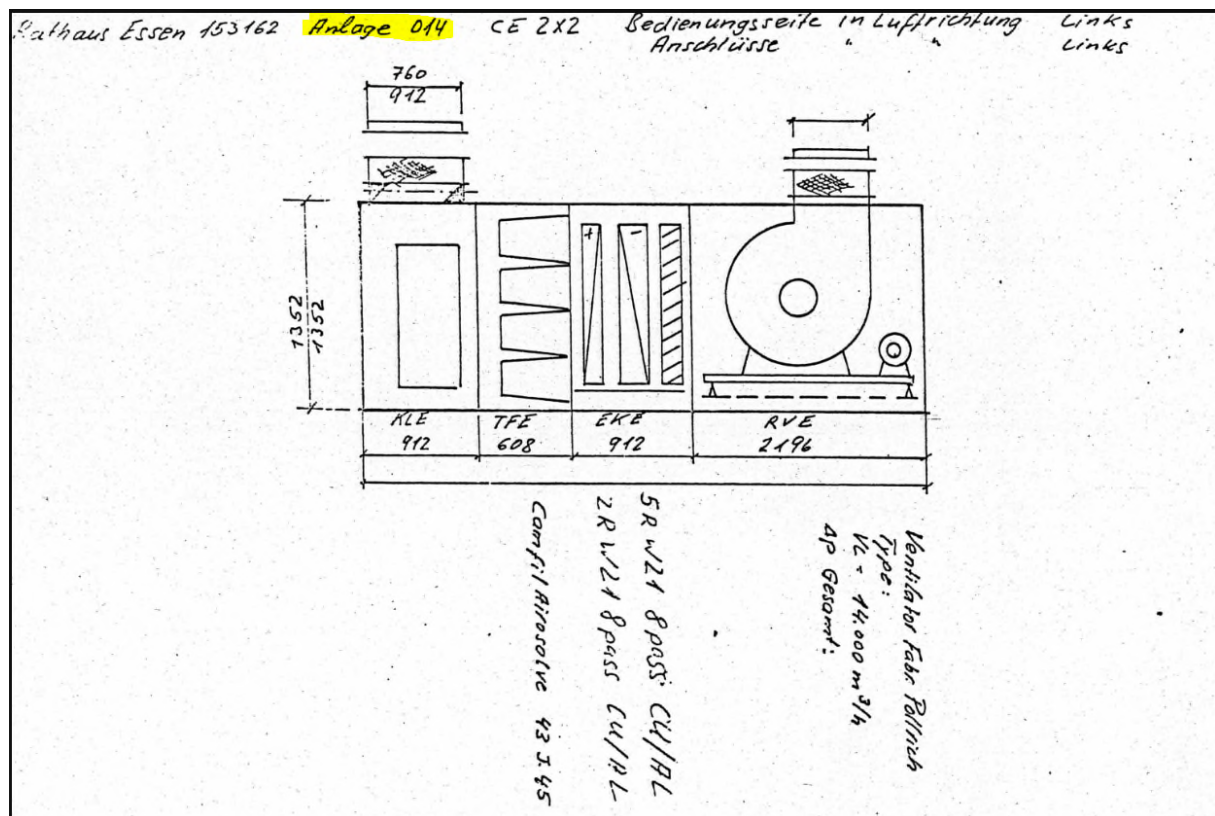

Klima 015/016

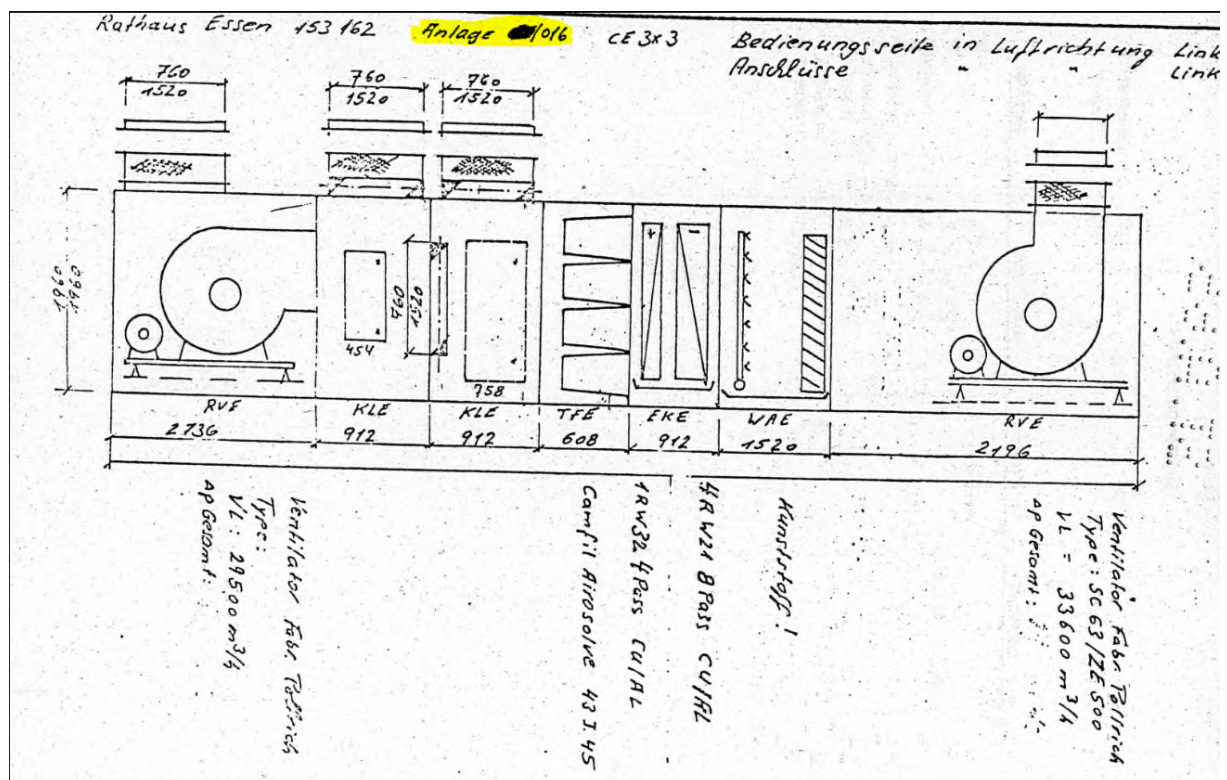

Klima 017a


Rathaus Essen A153 162 Abluft Anlage 017 CE 3x3 Bedienungsseite in Luftstrichtung links

Ventilator Fabr. Poltronic

Type:


$V_L = 34.500 \text{ m}^3/\text{h}$

$\Delta p_{\text{Gesamt}} =$

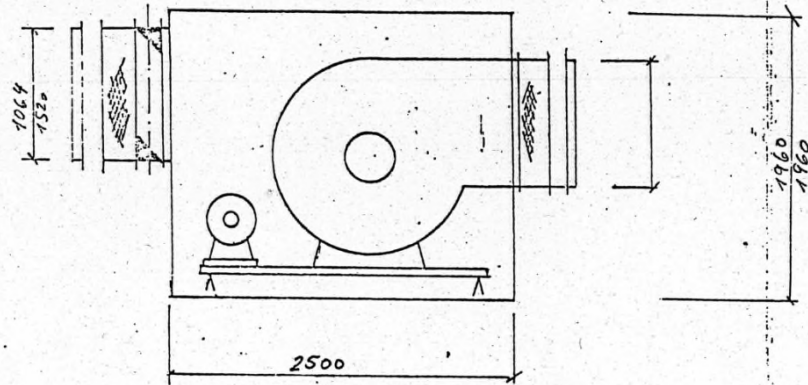

Klima 017

Rathaus Essen 153 162 Anlage 017 CE 3x3 Bedienungsseite in Luftstrichtung rechts Anschlüsse

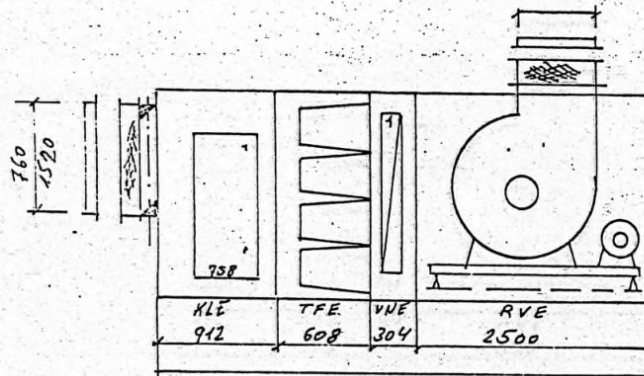


Camfil Airactive 43J.45

HR W320 Pass CA/AL

Ventilator Fabr. Poltronic
Type:
 $V_L = 39.570 \text{ m}^3/\text{h}$
 $\Delta p_{\text{Gesamt}}: 130 \text{ mm w.s.}$

Klima 018

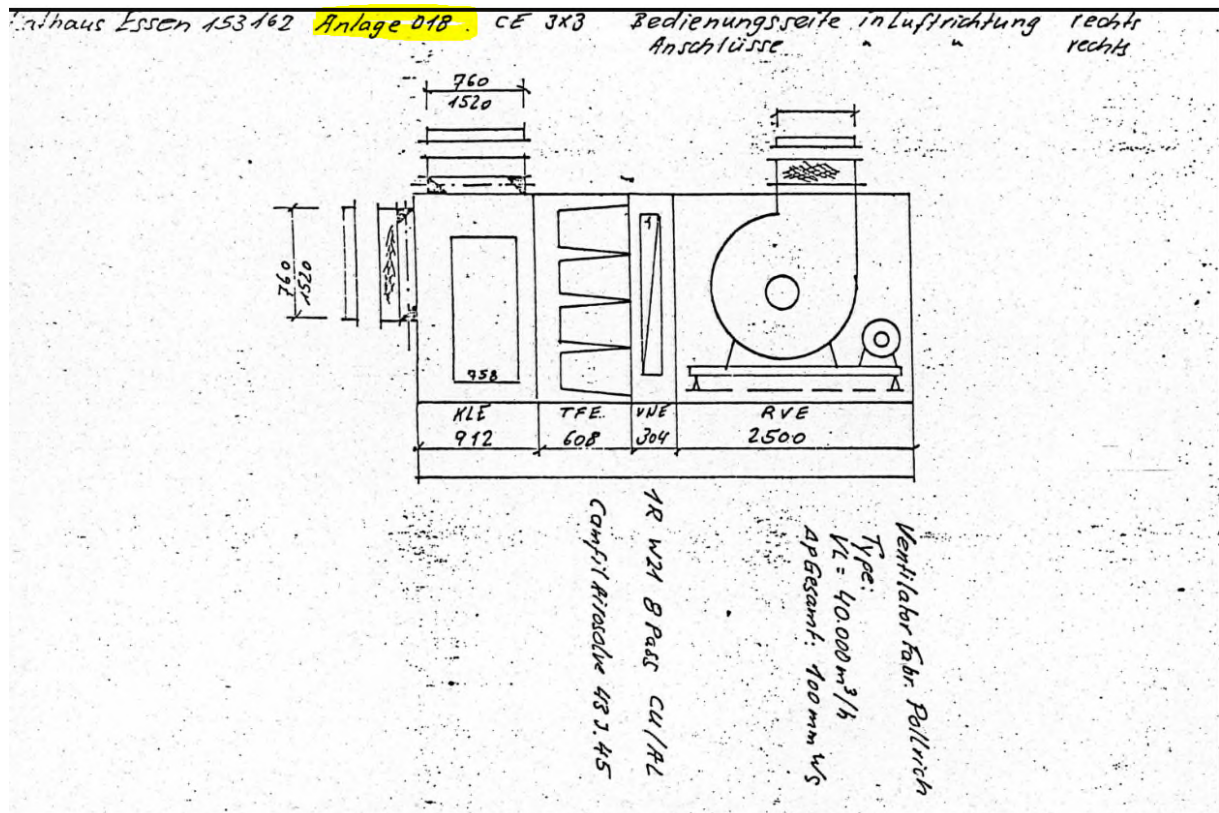


Technikzentrale 2 im 22.OG

Klima 15



Lüftungsanlagen im 24.OG

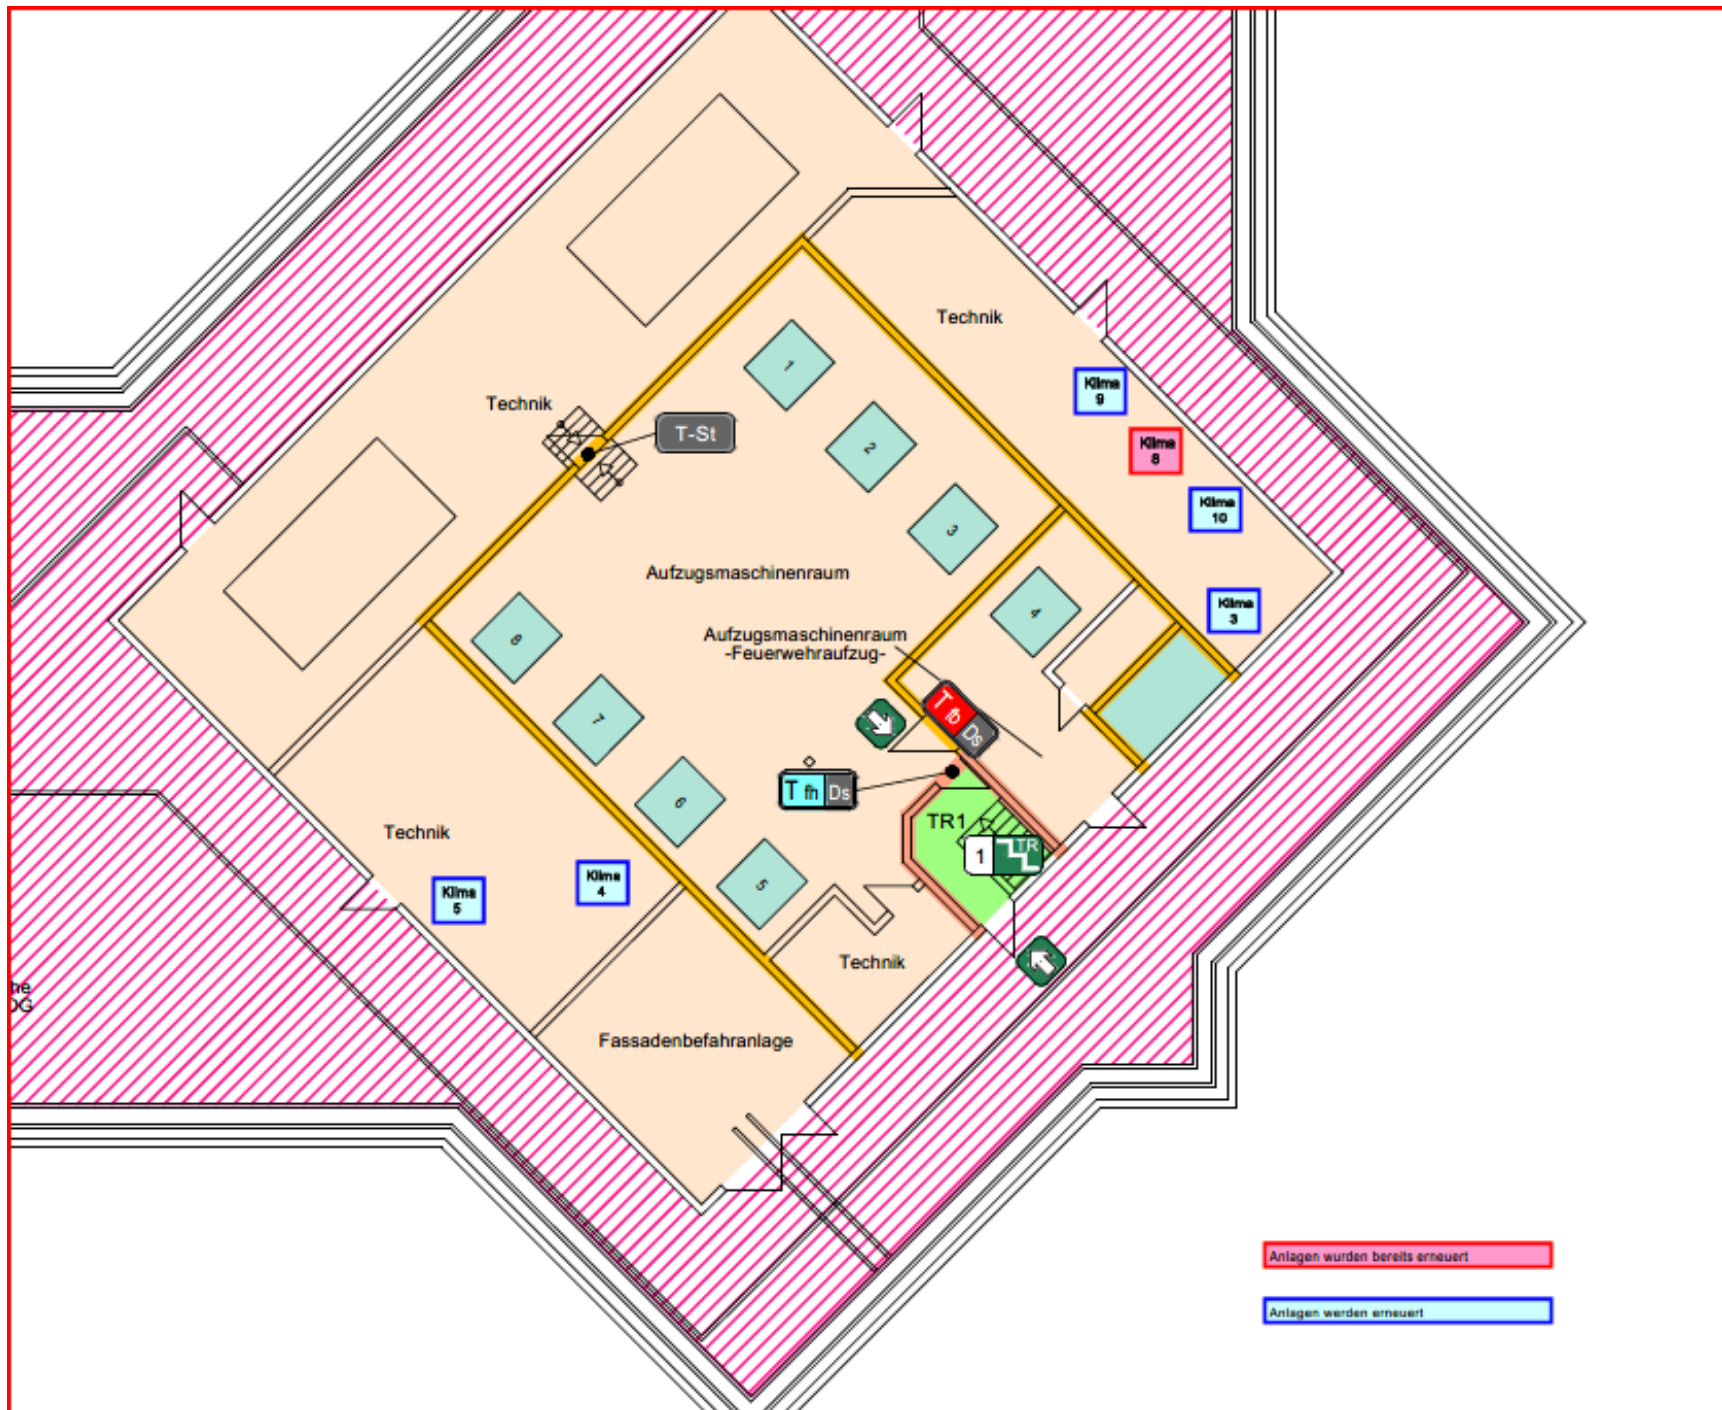

Klima 3



Klima 4



Klima 5



Klima 8



Klima 9



Klima 10

