


Bearbeiter: **Estermann**

Datum: **23.01.2026**

Bearb.-Nr.: **66.693**

Anlage: **4**

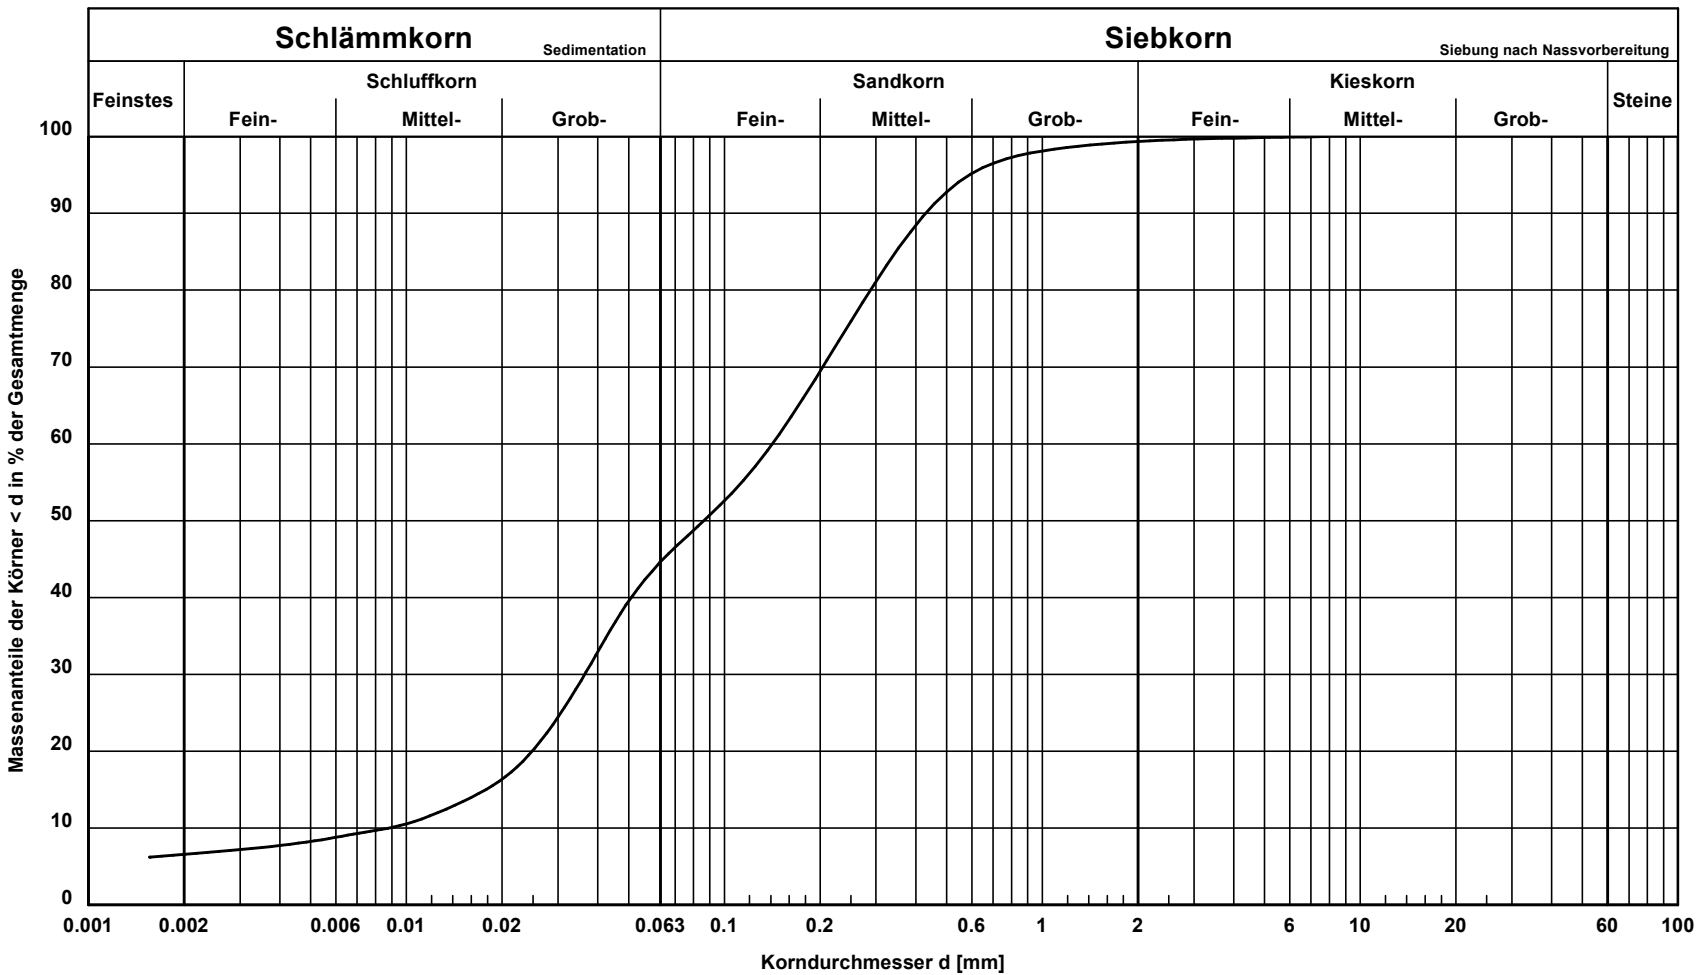

Labor-Nr.	24441
Bohrung/Schurf	RKB 6-12
Tiefe [m]	0,75-1,5
Signatur	
Bodenart	Schluff, stark sandig
Bodengruppe	
Wassergehalt w [%]	
Korndichte ρ_s [g/cm³]	
Glühverlust V _{gl} [%]	
Kalkgehalt V _{ca} [%]	
Cu/Cc	16.1/1.1