


Bodenaufbau Innen EG

CT-C35-F5, Flächenlast 3 KN/m²,  
Punktlast 4 KN


Betonwerkstein 30 x 60  
Café

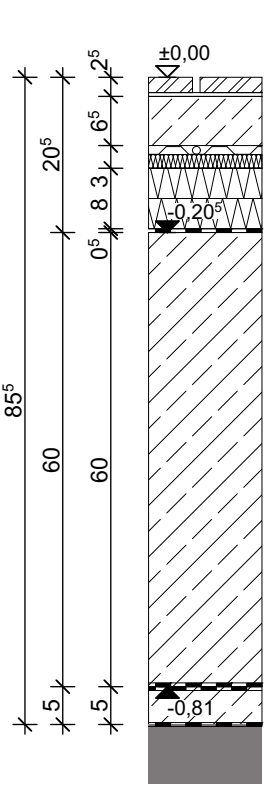

- 25 mm Betonwerkstein i. Dünnbett
- 65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm  
CT-C35-F5-S65-H50
- 30 mm Systemnoppenbahn mit  
Trittschalldämmung, EPS
- 80 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO,  
zweilagig
- Sohlenabklebung G 200 S4-AL, d=ca.0,5 mm
- 600 mm WU-Stahlbetonsohle
- PE-Folie 2-lagig, d= ca. 0,2 mm
- 50 mm Sauberkeitsschicht, Magerbeton
- PE-Folie 1-lagig, d= ca. 0,1 mm

CT-C35-F5, Flächenlast 5 KN/m²,  
Punktlast 2 KN


Sauberlaufzone  
Eingangsbereich

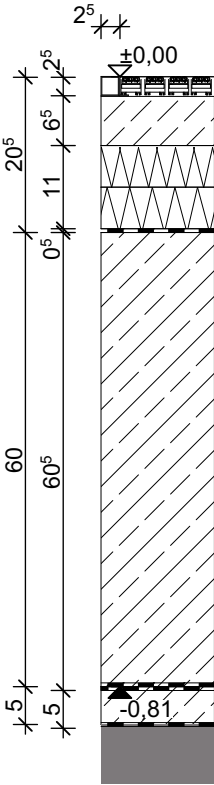

- 25 mm Sauberlaufmatte, mit Aluminiumeinfassung
- 65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm  
CT-C35-F5-S65-H50
- 115 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO,  
zweilagig
- Sohlenabklebung G 200 S4-AL, d=ca. 5 mm
- 600 mm WU-Stahlbetonsohle
- PE-Folie 2-lagig, d= 0,2 mm
- 50 mm Sauberkeitsschicht, Magerbeton
- PE-Folie 1-lagig, d= 0,1 mm

Lagerräume CT-C35-F5, Flächenlast 5 KN/m²,  
Punktlast 4 KN


Fliese 20 x 20  
Arbeitsbereiche Tafel

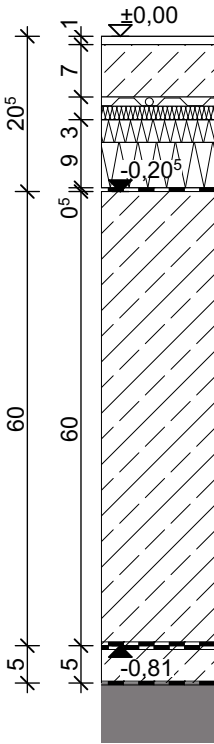

- 15 mm Fliesenbelag i. Dünnbett mit  
Verbundabdichtung gem DIN 18534
- 70 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm  
CT-C35-F5-S70-H55
- 30 mm Systemnoppenbahn mit  
Trittschalldämmung, EPS
- 90 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO,  
zweilagig
- Sohlenabklebung G 200 S4-AL
- 600 mm WU-Stahlbetonsohle
- PE-Folie 2-lagig, d=0,2 mm
- 50 mm Magerbeton
- PE-Folie 1-lagig, d= 0,1 mm


Verkaufsräume CT-C35-F5, Flächenlast 2 KN/m²,  
Punktlast 2 KN

Fliese 20 x 20  
Bad, Pumi,  
Zerlegeküche

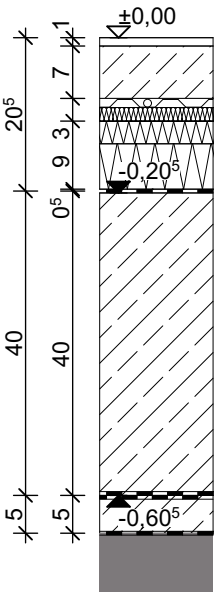


- 15 mm Fliesenbelag i. Dünnbett mit  
Verbundabdichtung gem DIN 18534
- 70 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm  
CT-C35-F5-S70-H55
- 30 mm Systemnoppenbahn mit Trittschalldämmung,  
EPS
- 90 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO,  
zweilagig
- Sohlenabklebung G 200 S4-AL, d=ca. 5 mm
- 400 mm WU-Stahlbetonsohle
- PE-Folie 2-lagig, d=0,2 mm
- Magerbeton
- 50 mm PE-Folie 1-lagig, d= 0,1 mm

Betonwerkstein 30 x 60  
Warenausgabe

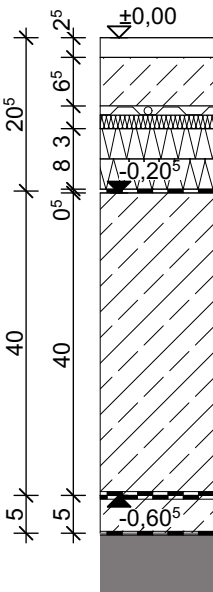

- 25 mm Betonwerkstein i. Dünnbett
- 65 mm Heizestrich, Rohrüberdeckung 45 mm  
CT-C35-F5-S65-H50
- 30 mm Systemnoppenbahn mit  
Trittschalldämmung, EPS
- 80 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO,  
zweilagig
- Sohlenabklebung G 200 S4-AL, d=ca. 5 mm
- 600 mm WU-Stahlbetonsohle
- PE-Folie 2-lagig, d= ca. 0,2 mm
- 50 mm Sauberkeitsschicht, Magerbeton
- PE-Folie 1-lagig, d= ca. 0,1 mm

staubbinder Anstrich  
Technik

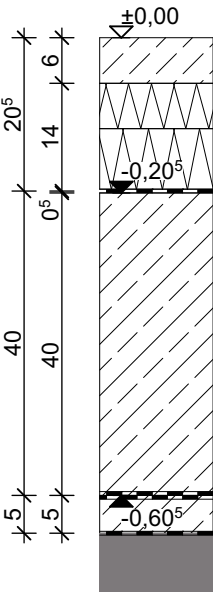

- 60 mm staubbinder Anstrich
- Estrich
- CT-C35-F5-S60
- 140 mm Wärmedämmung EPS, WLG 032, DEO,  
zweilagig
- Sohlenabklebung G 200 S4-AL
- 400 mm WU-Stahlbetonsohle
- PE-Folie 2-lagig, d=0,2 mm
- Magerbeton
- 50 mm PE-Folie 1-lagig, d= 0,1 mm

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmer  
eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Sämtliche Einbaumaße sind an der Baustelle zu nehmen.  
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und  
Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,  
sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den  
ergänzenden Angaben.  
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.  
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die  
Angaben der Sonderfachleute zu beachten.  
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit  
Genehmigungsvermerk des Architekten.

Die Koordinationspflicht bleibt unberührt.  
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten  
der Ausführungsunterlagen  
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

|       |            |       |        |
|-------|------------|-------|--------|
|       |            |       |        |
|       |            |       |        |
|       |            |       |        |
|       |            |       |        |
|       |            |       |        |
| Datum | Änderungen | Index | bearb. |

D001.1 Fußbodenaufbauten EG

Dateiname: THH Trägerhaus 230503

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| MSTB:             | 1:10                   |
| PHASE:            | Ausführung             |
| ZEICHEN:          | sb                     |
| DATUM:            | 13.01.2026             |
| PLANNUMMER,INDEX: | THH 260608 AR 5 D001.1 |
| PLANFORMAT:       | DIN A 3                |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
|                      |                        |
|                      |                        |
| Unterschrift Bauherr | Unterschrift Architekt |