

Standorte CNS für nationale Werbung Stand 09/2022


alle CNS als Wandmontage Hochformat, max. 84 Zoll nutzbare Bildfläche

Abstimmung mit Bogestra ist erfolgt

Bf. BHO, Ebene -1

4 LED-Flächen

Standort 1
einfach

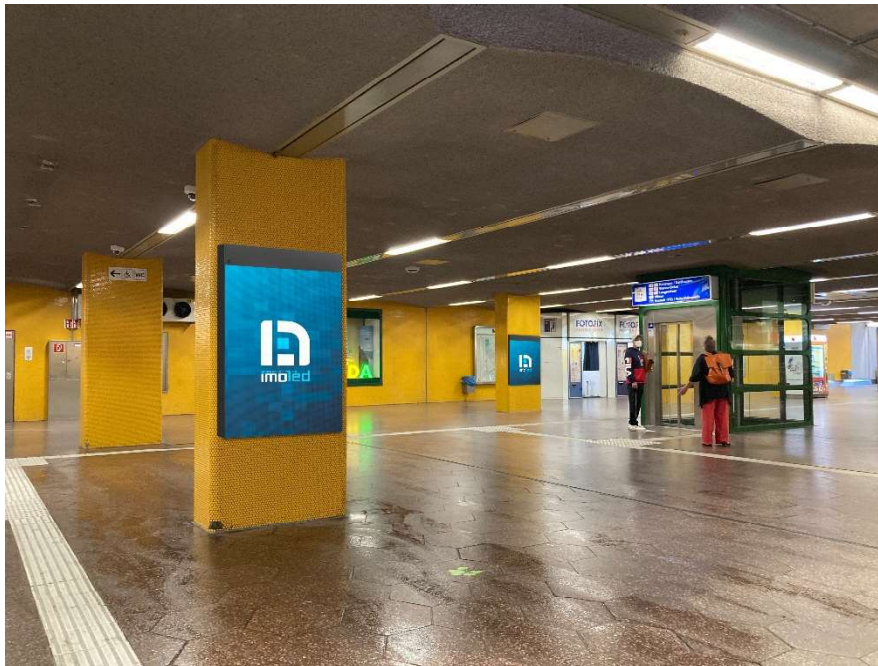


Außenmaße: 994 x 1740 x 80 mm (Pfeilerbreite 1100 mm)

nutzbare Bildfläche: 960 x 1440 mm (71 Zoll)

Stromversorgung aus EVU-Raum BHO ; Stadtwerke -Zähler ; Leitung mit Aufputz -Kabelkanal am Pfeiler hoch und innerhalb der abgehängten Decke zum EVU-Raum

Standort 2
einfach

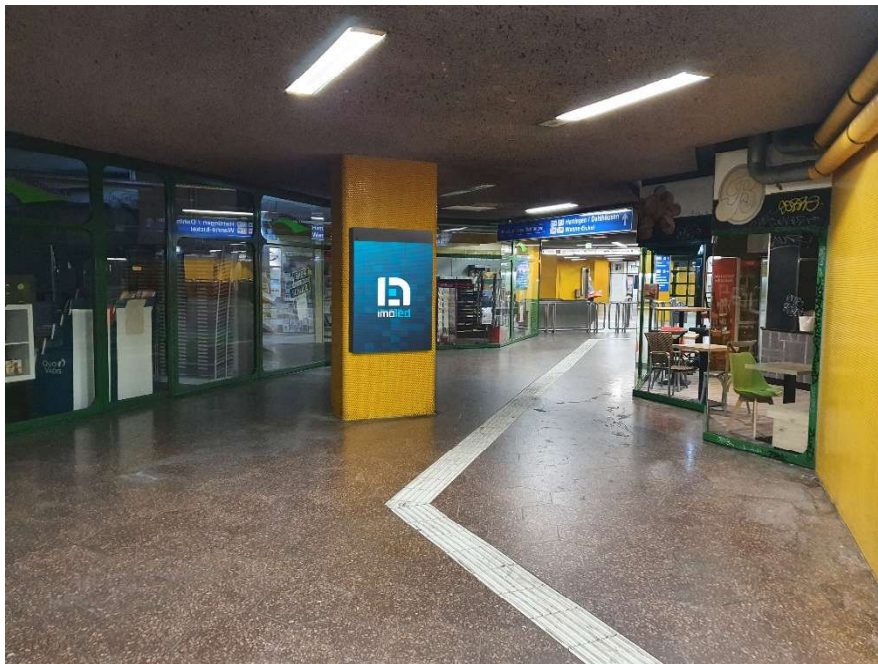


Außenmaße: 994 x 1740 x 80 mm (Pfeilerbreite 1100 mm)

nutzbare Bildfläche: 960 x 1440 mm (71 Zoll)

Stromversorgung aus EVU-Raum BHO ; Stadtwerke -Zähler ; Leitung mit Aufputz -Kabelkanal am Pfeiler hoch und innerhalb der abgehängten Decke zum EVU-Raum

Standort 3
komplex!

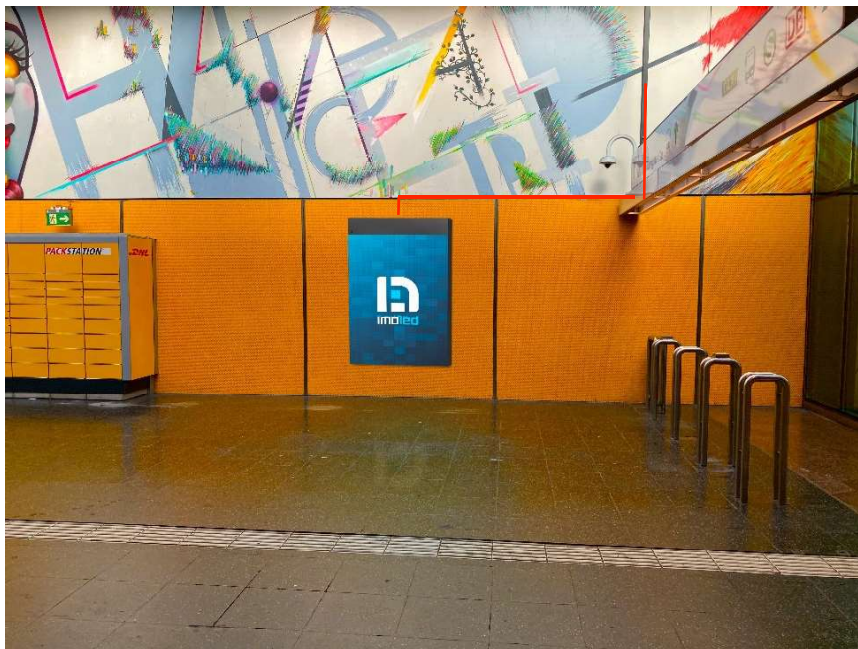


Außenmaße: 1314 x 1900 x 80 mm nutzbare Bildfläche: 1280 x 1600 mm (84 Zoll)

Stromversorgung aus EVU-Raum BHO ; Stadtwerke -Zähler ; Leitung vom Display innerhalb der Fugen ca. 0,5 m hoch hinter Graffiti-Wand, dann innen auf Kabeltrasse im Löwengang , Loch nach außen zurück in die Halle, dann hoch durch Brandschutzdecke , in silbernen Kabelkanal, innerhalb eines Kabelkanals ca. 50 m Richtung vor Gang zum EVU-Raum (2 Brandschotts), weiter innerhalb der Trasse im Gang ca. 50 m und um die Ecke in den EVU-Raum (4 weitere Brandschotts), Zählerplatz im EVU, UV an Wand neben den Zählern.

Bf. BHO, Buddenbergplatz 2 LED-Flächen


Standort 4
einfach

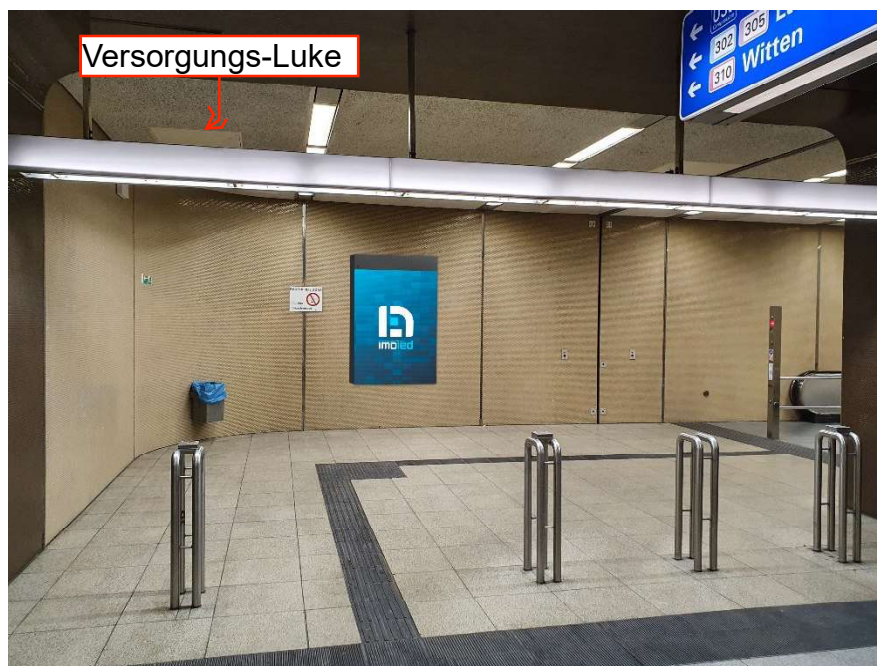

Außenmaße: 1314 x 1900 x 80 mm nutzbare Bildfläche: 1280 x 1600 mm (84 Zoll)

Stromversorgung aus EVU-Raum Bud; Stadtwerke-Zähler; Leitung mit Loch in Flur dahinter (Brandschott), Kabelkanal innen über Decke in EVU-Raum dahinter, kurzer Weg
Zählerplatz vorhanden, UV kann an Wand gegenüber der Tür.
Neue Anforderungen an Brandklasse Stromkabel 2 BCA! -> Kontakt über Hausmeister Hr. Lengert

Standort 5
einfach

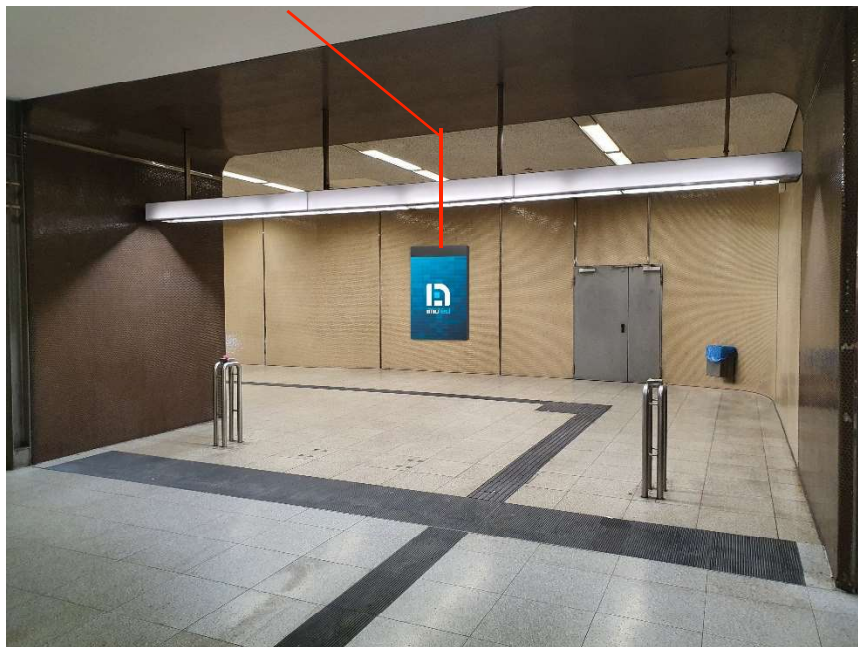


Außenmaße: 1314 x 1900 x 80 mm nutzbare Bildfläche: 1280 x 1600 mm (84 Zoll)

Stromversorgung aus EVU Raum Bud; Stadtwerke-Zähler; Loch von außen in den Gang dahinter, Kabelkanal hoch und innen durch die Decke zum EVU, wie Standort 4

Bf. BHO, Ebene -2 1 LED-Fläche


Standort 6
ggf. komplex!

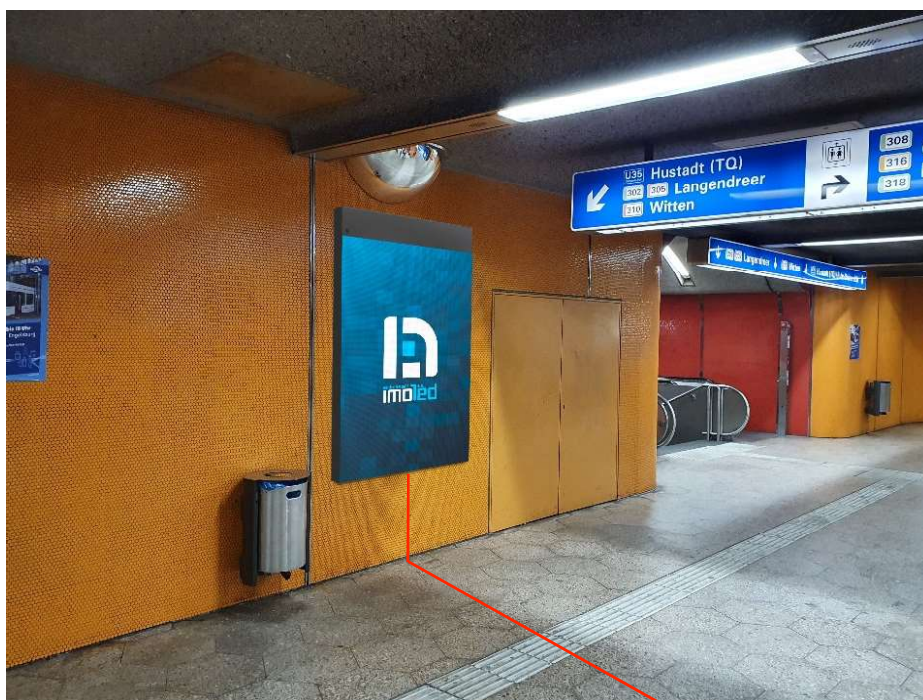

Außenmaße: 1314 x 1900 x 80 mm nutzbare Bildfläche: 1280 x 1600 mm (84 Zoll)

Stromversorgung aus Imoled-Anlage BHO; Bogestra-Zähler; mit Bahn-RCD; Leitung mit Aufputz-Kabelkanal nach unten und durch Zwischenboden in Richtung Betriebsraum BHO.
ggfl. Konflikt mit Tür; Öffnungsbegrenzung vorsehen


Standort 7
einfach

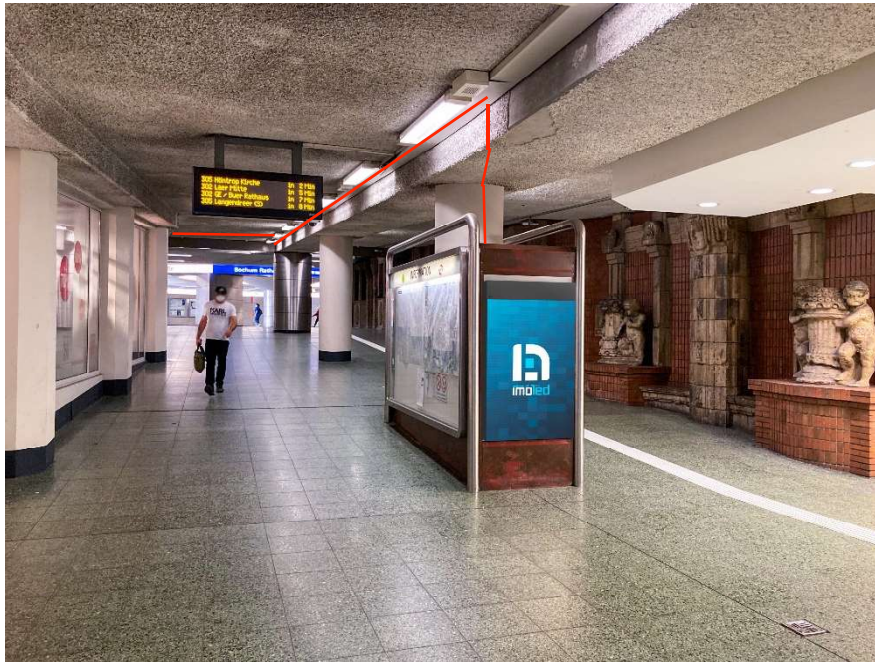

Außenmaße: 994 x 1740 x 80 mm nutzbare Bildfläche: 960 x 1440 mm (71 Zoll)

Stromversorgung aus EVU-Raum RHN; Stadtwerke-Zähler; Leitung aus dem Vorraum EVU auf Putz bis
Kabelschacht Lichtbänder
Kabel von früherem Fahrkartenautomat vorhanden, über Hr. Muharemi erfragen, ob der Anschluss von imoled
mit Zwischenzähler genutzt werden kann

Standort 8
einfach

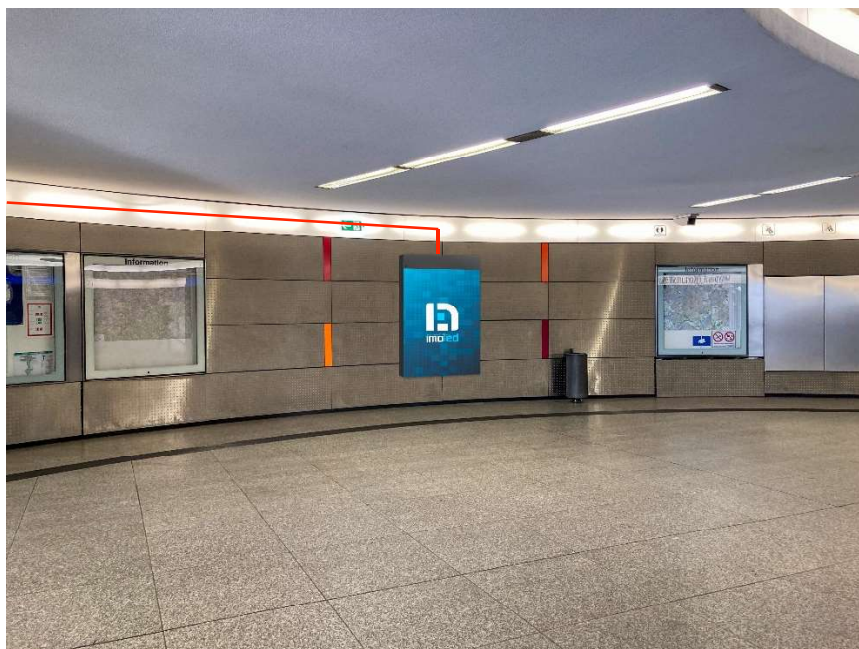

Außenmaße: 1314 x 1900 x 80 mm nutzbare Bildfläche: 1280 x 1600 mm (84 Zoll)

Stromversorgung aus EVU-Raum RHN; Stadtwerke-Zähler;
Kabel von früherem Fahrkartenautomat vorhanden (silberner Bereich), über Hr. Muharemi erfragen, ob der
Anschluss von imoled mit Zwischenzähler genutzt werden kann
Alternativ Kabelweg linksumlaufend durch vorhandenes Lichtband oben in Richtung EVU-Raum