


# Körnungslinie

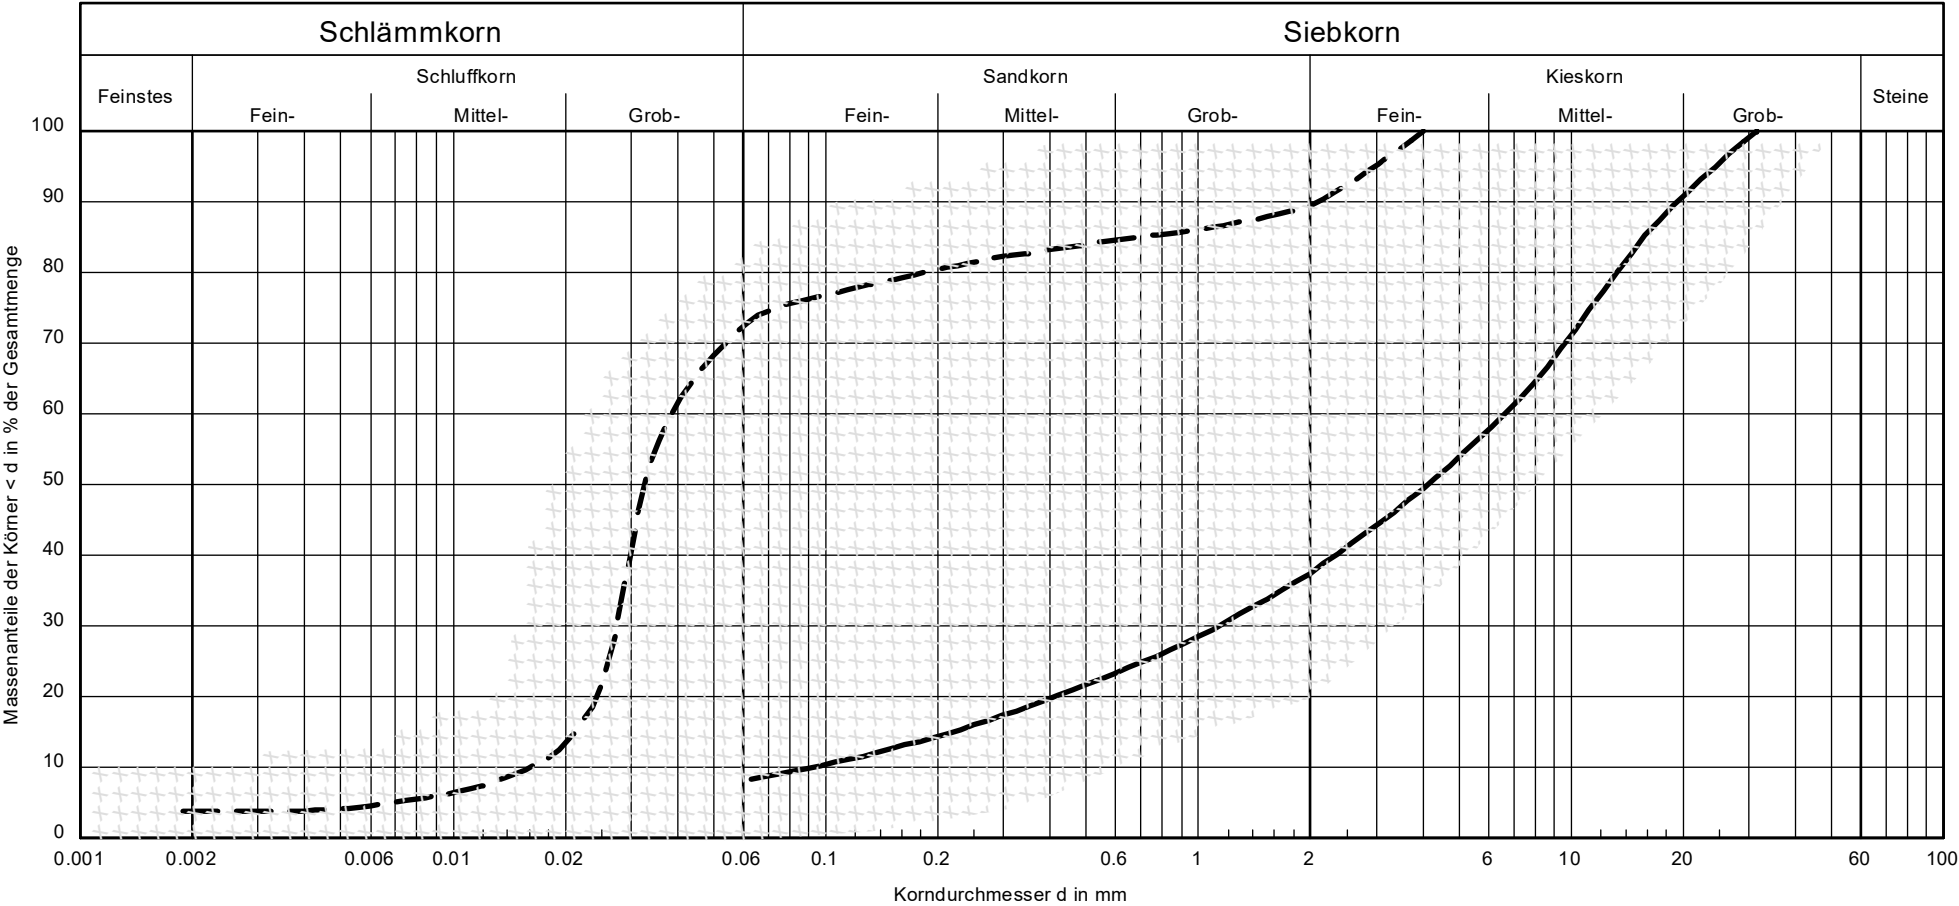


Labor-Nr.	7497	7498
Entnahmestelle	RKS 3	RKS 1
Entnahmetiefe ( m )	0,12 - 0,9	0,0 - 0,7
Bodenart	A (G, u', s), k	A (gU, s, g', h)
Wassergehalt ( % )	18,9	30,1
Sigantur	_____	_____

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 3208  
Anlage - Nr.: 1 / 3.1

Körnungslinie

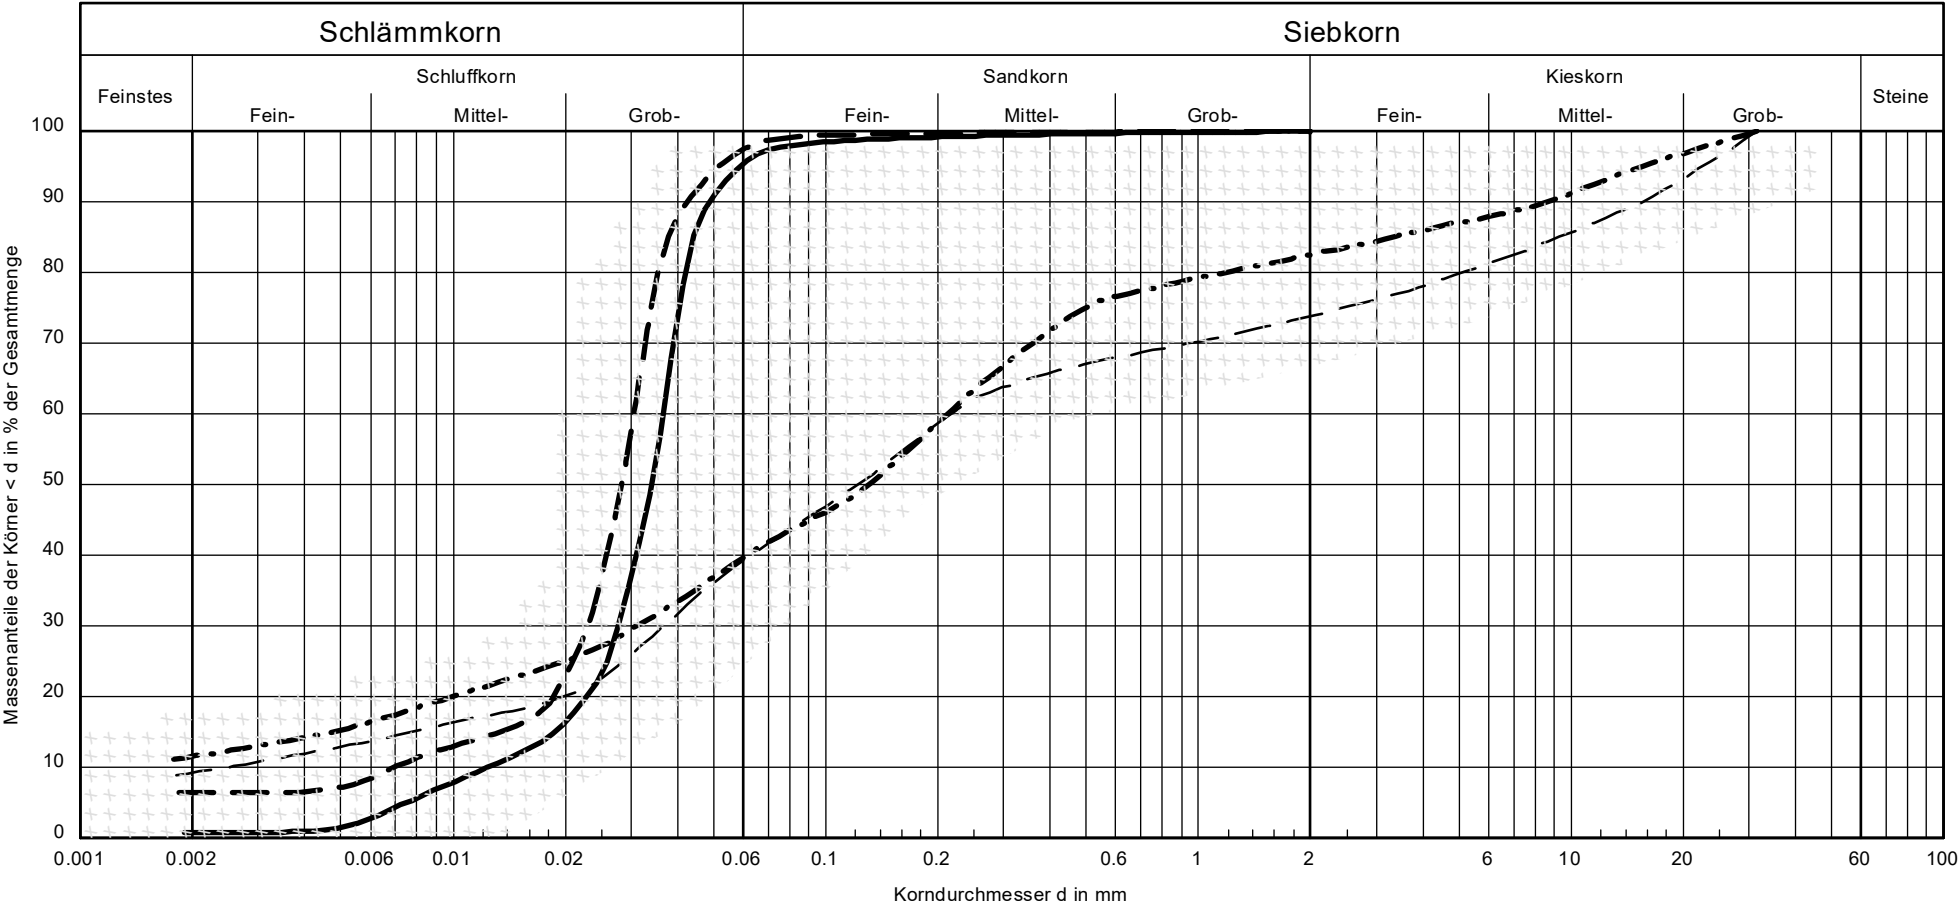

Labor-Nr.	7499	7500	7501	7502
Entnahmestelle	RKS 2	RKS 3	RKS 1	RKS 2
Entnahmetiefe ( m )	1,2 - 1,8	3,2 - 4,2	3,3 - 4,3	3,6 - 4,4
Bodenart	gU, o', k	gU, t'	S, $\bar{u}$ , g', k	S, $\bar{u}$ , g', k
Wassergehalt ( % )	26,8	21,7	17,7	15,1
Signatur	— — — —	- - - -	- . - . -	- - - -

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH  
Hellerstraße 21  
44229 Dortmund  
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 3208  
Anlage - Nr.: 1 / 3.2